



PŮDORYSNÉ SCHÉMA TECHNICKÉHO SUTERÉNU

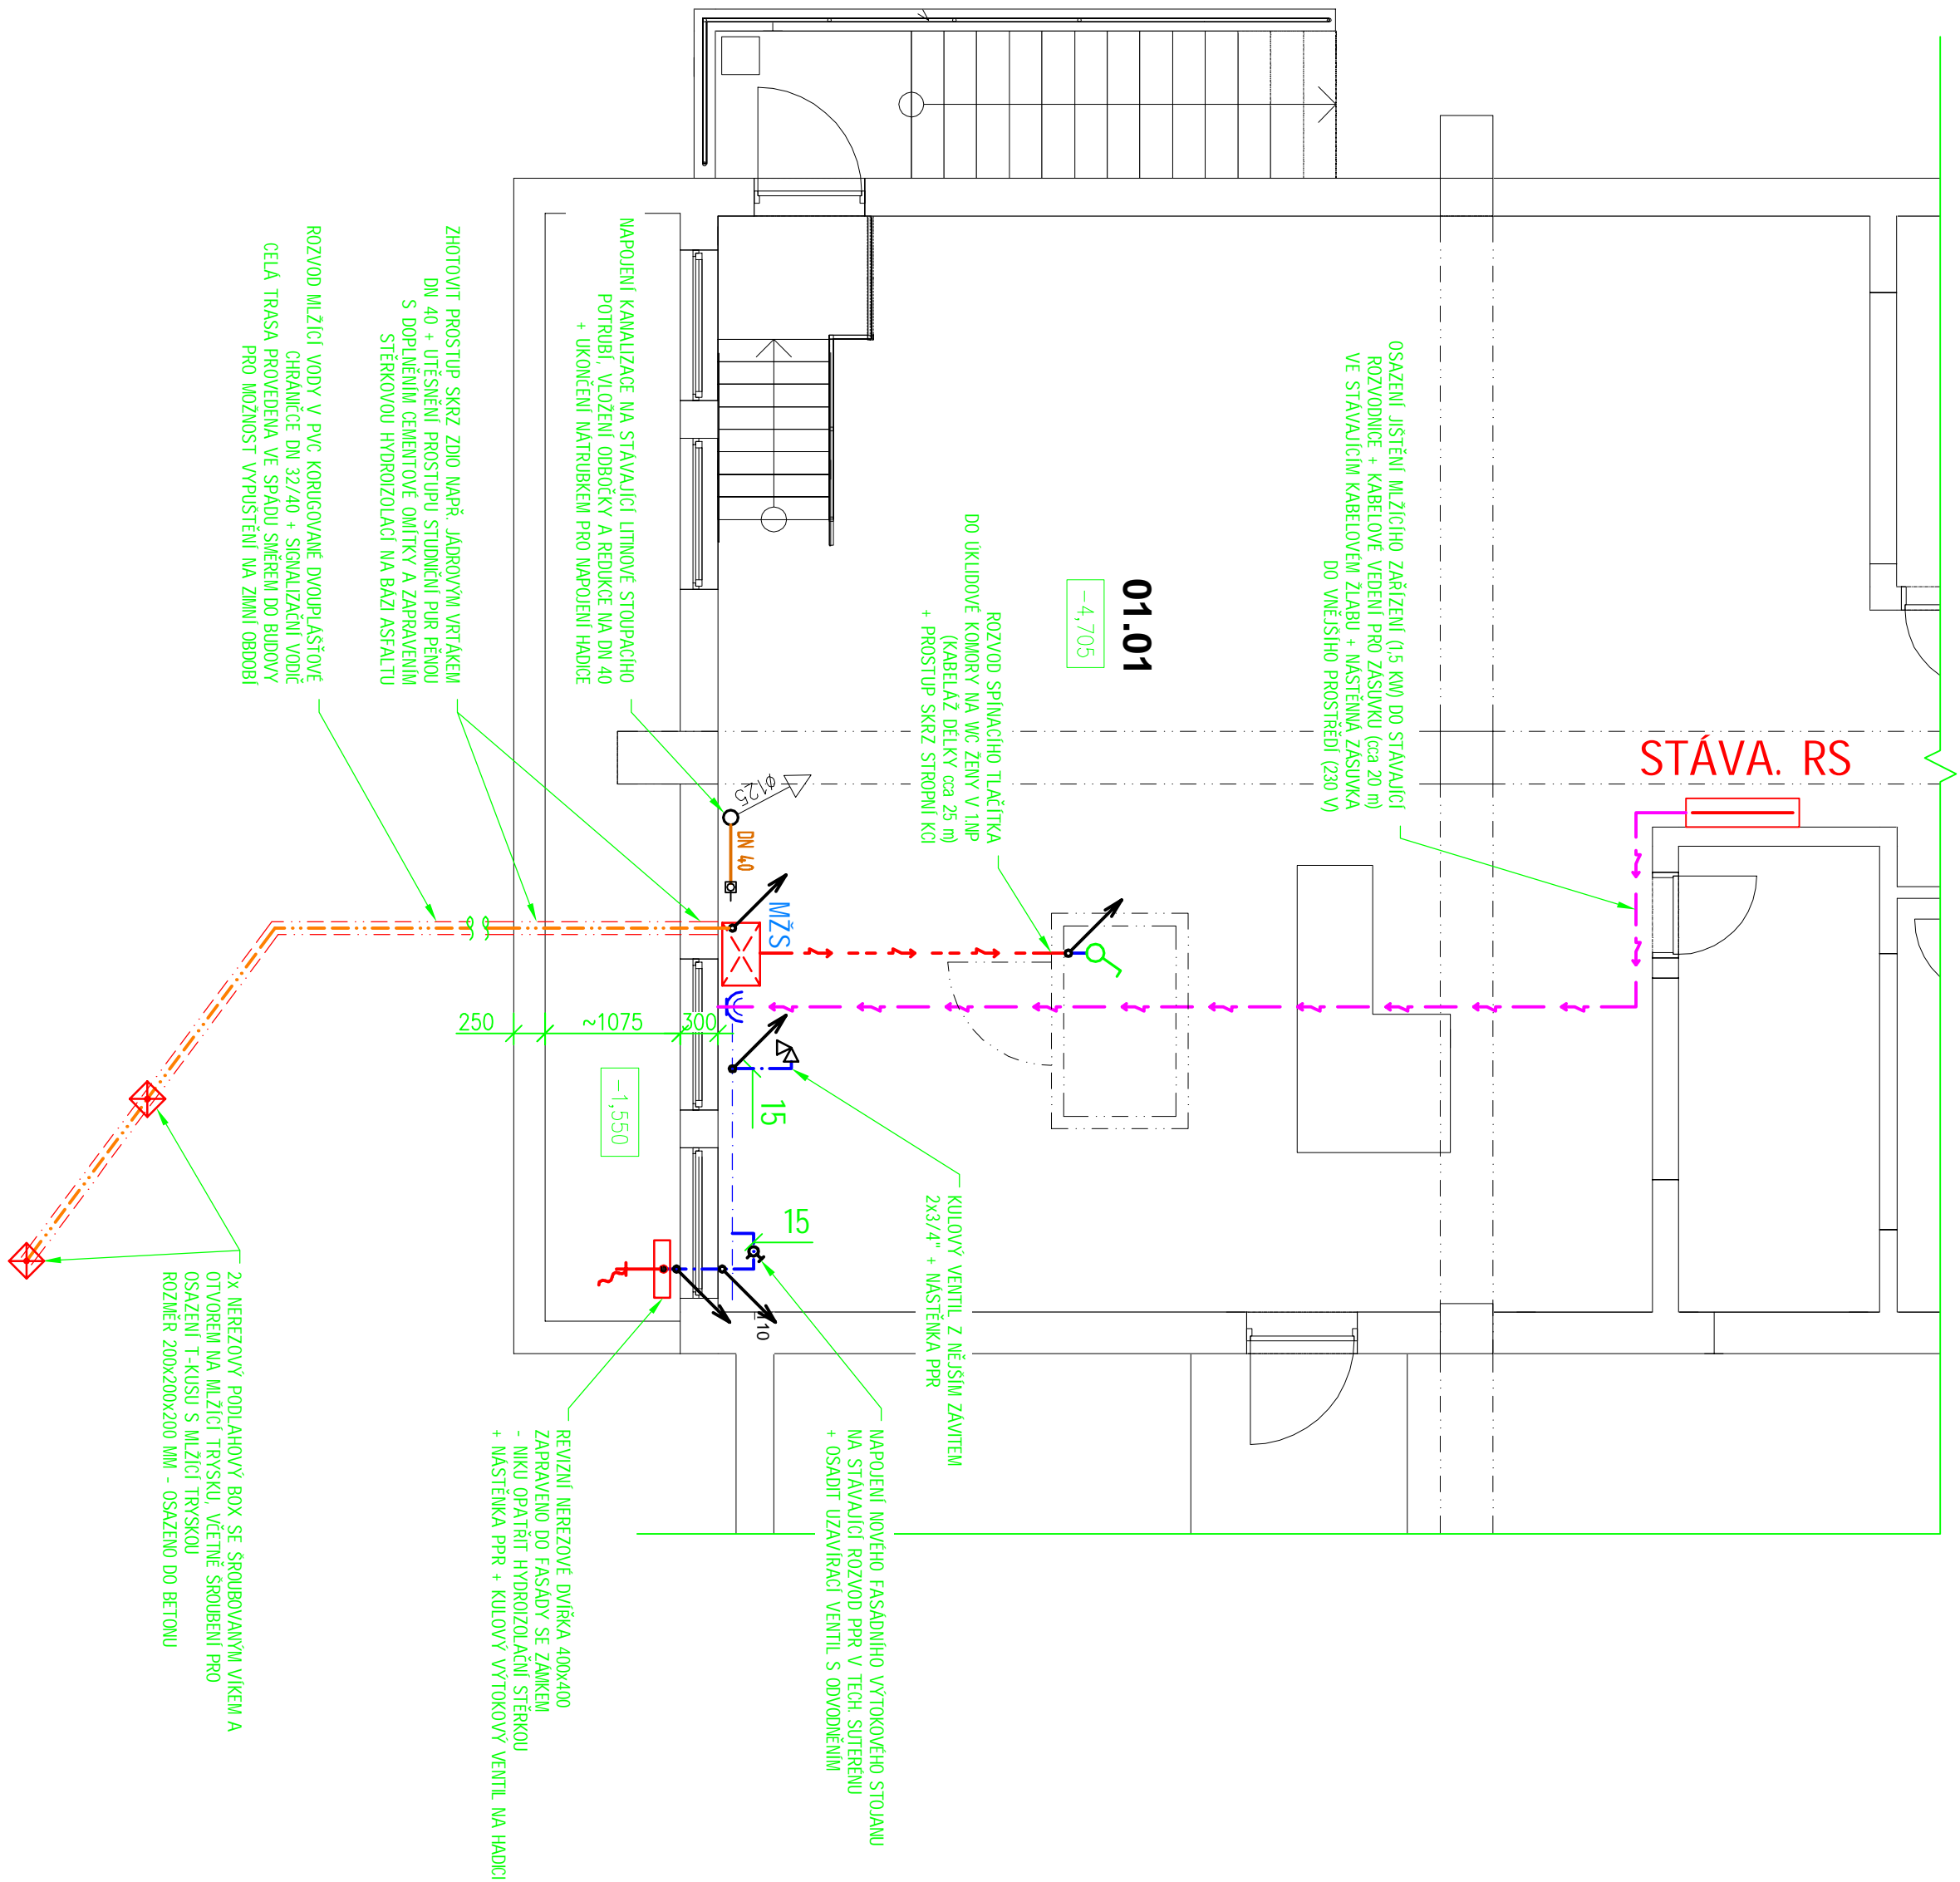

SVISLÝ ŘEZ TECHNICKÉHO SUTERÉNU

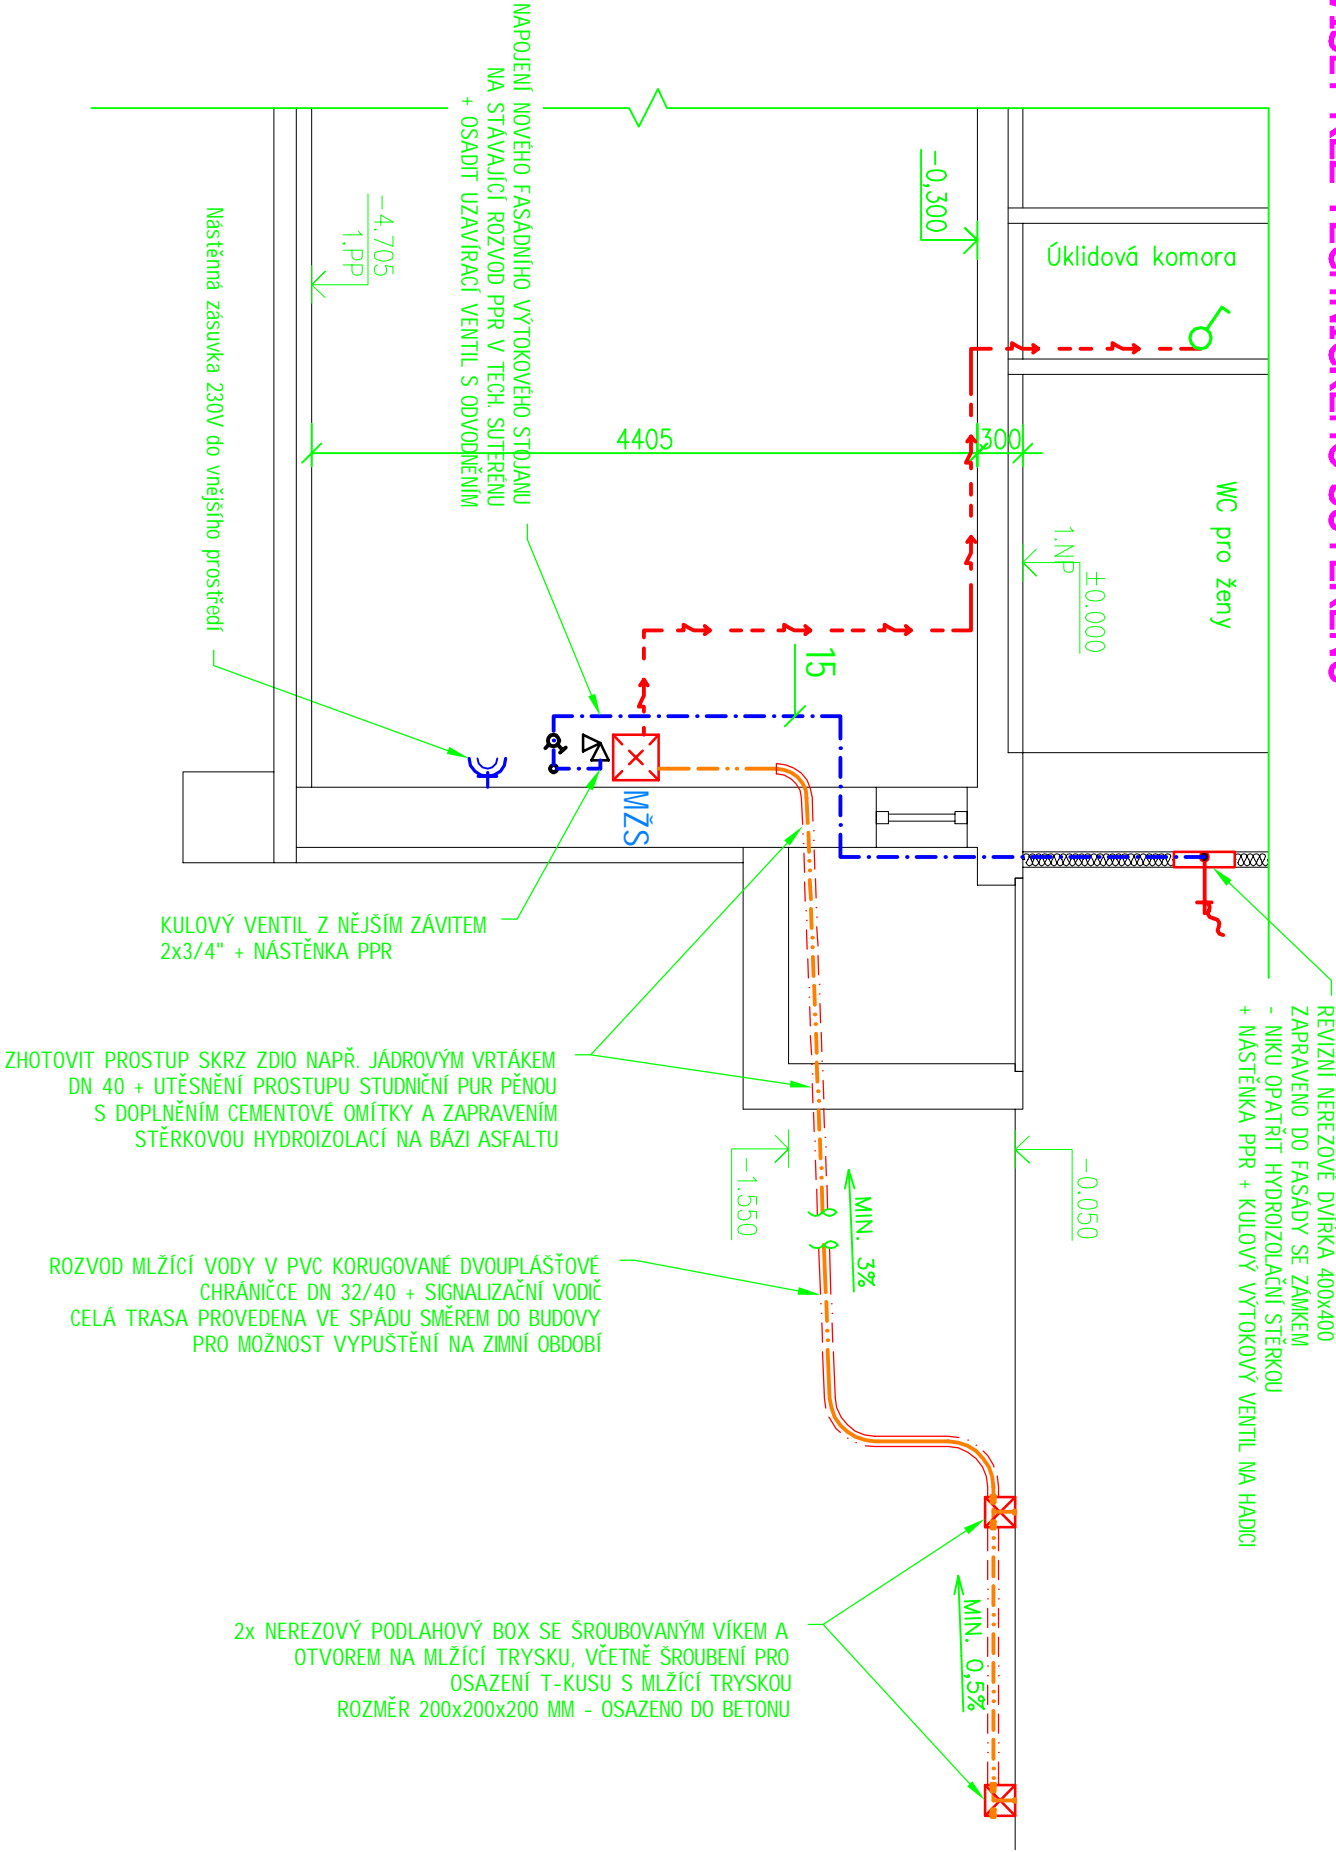

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ROZVOD
- PŘIPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ ROZVOD - DN 40 - cca 2 m
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY PITNÉ
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY PITNÉ
- NAPOJENÍ PRO MLŽIČÍ ZAŘÍZENÍ - L= 2 M
- ROZVOD MLŽIČÍ VODY + PVC CHRANIČKA L=27 m
- KABELAŽ POUŽITÁ VE STÁVAJÍCÍM KABELOVÉM ZLÁBU NEBO PO OMIČCE - L=20 M
- KABELAŽ POUŽITÁ VE STÁVAJÍCÍM KABELOVÉM ZLÁBU NEBO PO OMIČCE - L= 25 M

MŽS - MLŽIČÍ TLAKOVÁ JEDNOTKA VIZ. SPECIFIKACE D.03.01

POZNÁMKA:

- ROZVOD VODY ŘEŠEN POUŽITÍM NA SYSTÉMOVÉ PVC ÚCHYTKY
- ROZVOD VODY BUDE POUŽIT Z MATERIÁLU PPR
- ROZVOD KANALIZACE BUDE POUŽIT Z MATERIÁLU PPR, HT-SYSTEM

Investor :		Projektční kancelář	
statutární město Třinec, IČ: 00297313		LAY-OUT	
Místo stavby :		nám. Slobody 527, 739 61 Třinec	
Obec Třinec, K.Ú. Lyzbice		mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
parc.č. 2485, 2486, 2487, 2506		Datum vypracování :	
KINO KOSMOS, TŘINEC		12/2023	
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ		Stupeň dokumentace :	
		DPS	
		Číslo zakázky :	
		L2023-57	
		Měřítko :	
		1:100	
Vykres :		Číslo výkresu :	
Schéma umístění mlžičního zařízení		D.03.02	