

**Petit atelier s.r.o.**Bc. Lucie Koždoňová  
náměstí Svobody 528  
Třinec, PSČ 739 61

Váš dopis značky / ze dne

17.07.2023

Naše značka

V043/2023

Vyřizuje / linka

Ing. Petr Cymorek  
558 333 779

Třinec

17.07.2023

Věc:

**Vyjádření k existenci teplárenských zařízení v zájmovém území pro stavbu :**  
**“Kino Kosmos, Třinec – rekonstrukce venkovního pláště budovy“**

— Sdělujeme Vám, že v zájmovém území vyznačeném na Vámi zaslaném situačním výkresu k.ú. Lyžbice, parcely 2486 a 2487, **se nacházejí** teplárenská zařízení v majetku naší společnosti DTT, a.s. – viz. situační mapa příloha č.2.

**Souhlasíme** s provedením stavby dle předložené projektové dokumentace.

**Během provádění stavby je nutné dodržet podmínky ochrany teplárenských zařízení v majetku DTT a.s. uvedené v příloze č.1 : „Místní podmínky ochrany teplárenských zařízení“**

— Vyjádření je vydáno pro **společné povolení** výše uvedené stavby.

**Platnost vyjádření do 17.7. 2024**

S pozdravem



Distribuce tepla Třinec, a.s.  
Máchova 1131  
739 61 Třinec-Lyžbice  
DIČ: CZ64609812  
Tel./fax: 558 333 779, 558 333 526

Ing. Petr Cymorek  
Investice a opravy

Telefon

558 333 779  
558 333 526

Fax

558 333 779  
email:  
dttas@seznam.cz

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.  
expozitura Třinec  
č.ú.: 193809820277 / 0100

IČO

64609812


DIČ

CZ64609812

„Místní podmínky ochrany teploty zařízení“

- před zahájením stavby (14 prac. dnů) oznámit tuto skutečnost zástupci DTT, a.s. Písemně nebo na e-mail : [dttas@seznam.cz](mailto:dttas@seznam.cz) a požádat o vytyčení sítí v terénu
- povinnost stavebníka koordinovat stavbu se zástupcem DTT, a.s.
- dodržení stávajícího krytí teploty zařízení
- **před zahájením prací je nutné ověřit hloubku uložení potrubí** v dotčeném úseku sondami ručním výkopem na náklady investora stavby. Místo výkopu sondy určí a vyměří pověřený pracovník DTT a.s.
- **výkopové práce v ochranném pásmu horkovodu se musí provádět ručně**
- před zásypem HV prokazatelně kontaktovat odpovědného pracovníka DTT a.s.
- **výsledek kontroly před zásypem bude zapsán do stavebního deníku stavby a bude podmínkou k udělení souhlasu ke kolaudaci stavby se strany DTT a.s.**
- případné náklady na přeložku zařízení DTT a.s. nese investor stavby
- dodržení ochranného pásma vedení HV, které je 2,5m od líce potrubí přívodu i vratu. V tomto ochranném pásmu je zakázána výsadba křovin a dřevin, popřípadě jiná stavební činnost (viz zák. č.458/2000/Sb) bez písemného souhlasu DTT a.s.
- v případě narušení výstražné fólie či pískového lože vedení, zastavit v daném úseku práce a prokazatelně kontaktovat zástupce Distribuce tepla Třinec, a.s.
- pokud dojde k poškození tepelné ochrany potrubí musí se toto neprodleně opravit (veškeré náklady s tím spojené nese stavebník nebo investor). Případnou opravu provede vybraná odborná firma po schválení zástupcem DTT, a.s.
- přesné vytyčení vedení autorizovanou firmou (náklady na vytyčení nese stavebník) dle zaslaných podkladů
- při zhutňování nové silniční pláň, chodníků a podkladních vrstev v místě souběhu nebo křížení teploty vedení toto dostatečně předem konzultovat se zástupcem DTT, a.s.
- při křížení a souběhu vedení musí být dodržena norma ČSN 736005
- při křížení požadujeme vést nové nebo rekonstruované inženýrské sítě pod trubkami horkovodu, TUV DTT a.s. v příslušné chrániče, hloubku uložení potrubí je nutné ověřit v dotčeném úseku vedení sondami ručním výkopem na náklady investora stavby.

PROFIL VÝKOPU

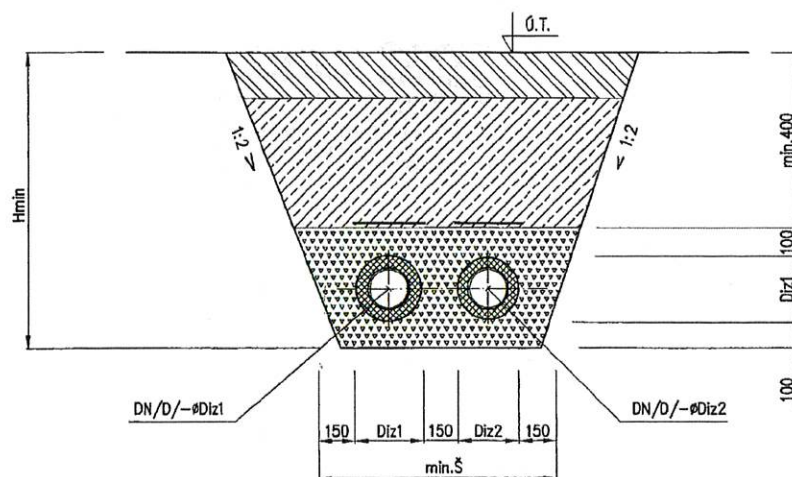

## LEGENDA

- Dz1 HV POTRUBÍ/PŘÍVOD (PRŮMĚR IZOLACE/SER. 2)  
 Dz2 HV POTRUBÍ/VRAT (PRŮMĚR IZOLACE/SER. 1)

ZEMINA (POD CHODNÍKY A CESTY POUŽITÝ MATERIÁL)

ZÁSYPVÝ MATERIÁL (PISEK) - MŠ

ZPEVNĚNÁ PLOCHA (KOMUNIKACE, CHODNÍKY)

VÝSTRAŽNÁ PE FÓLIE - ZELENÁ (HV)


DTT  
 Máchova 1131  
 39 61 Třinec  
 DIČ: CZ64809812  
 558 333 779, 558 333 526



PRÍLOHA 8.2



1 : 706

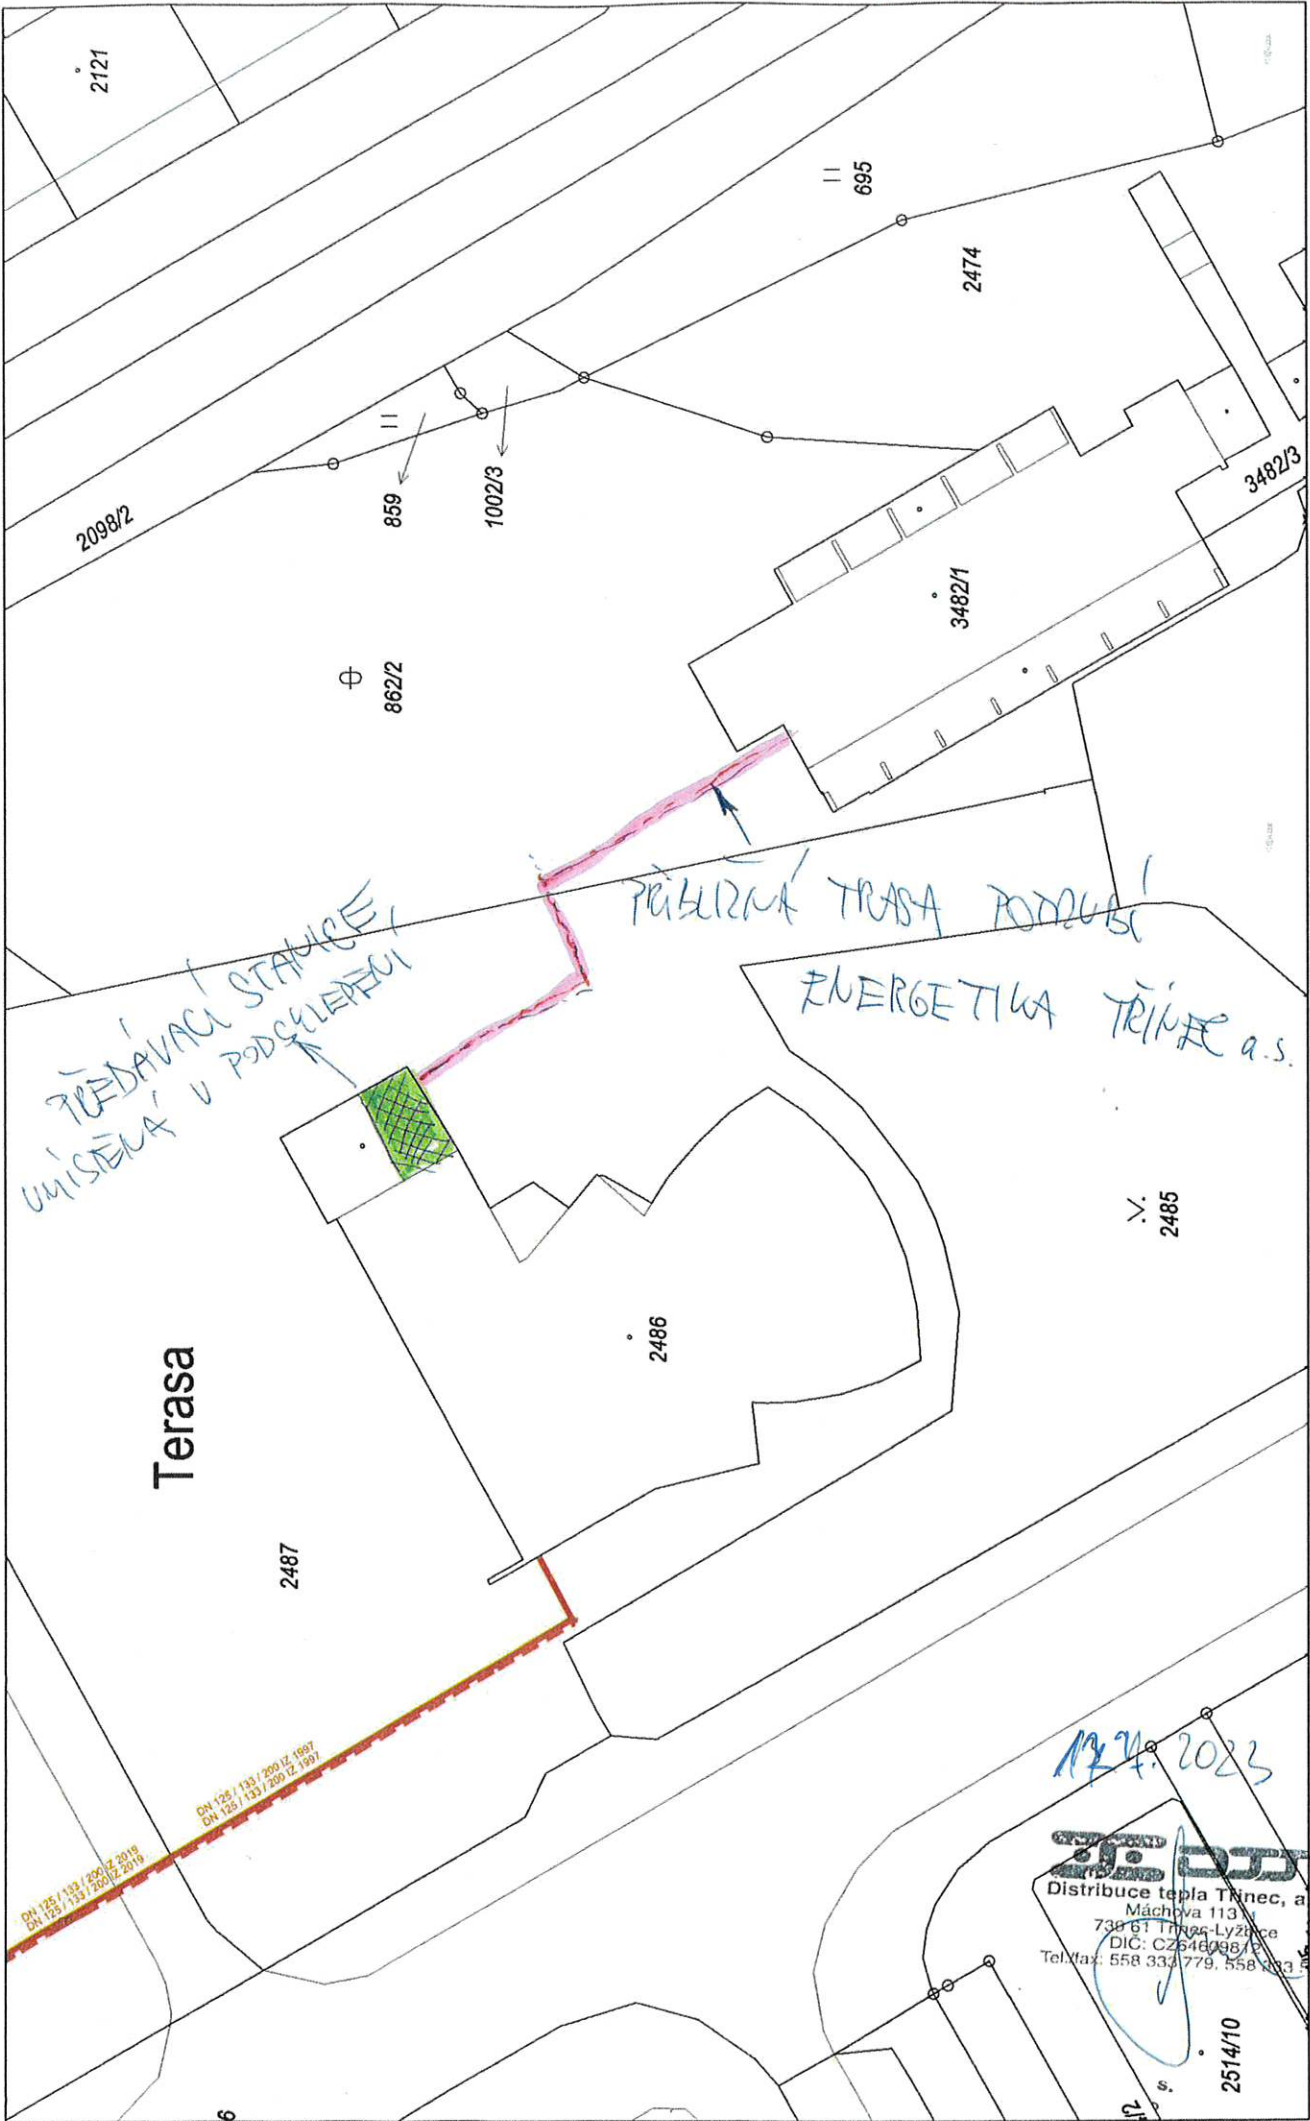

12.4.2023

**TEPEL**  
Distribuce tepla Trinec, a.s.  
Máchova 113  
738 61 Trinec-Lyžice  
DIČ: CZ646098/K  
Tel./fax: 558 332 779, 558 332 926

2514/10



SOCHASÍME SE STAVBOU.

14.8.2023

**petit atelier**  
Distribuce tepla Třinec, a.s.  
Machova 1131  
739 61 Třinec-Lyžbice  
DIČ: CZ4503612  
Tel./fax: 558 333 779, 558 333 526

**petit atelier**

Ing. Jan Derieš  
Ing. Noemí Lipusová  
Ing. Jan Berieš  
Ing. Jan Berieš


Statutární město Třinec  
Jablunkovská 160, 73961 Třinec

Kino Kosmos, Třinec -  
rekonstrukce  
venkovního pláště  
budovy  
parc. č. 2486, 2487; k.ú.  
Lyžbice (771104).  
Číslo stavebního úřadu:

Koordinátní situační výkres

C.3  
DUR - DSP  
leden / 2023  
1:300  
A1

www.petitatelier.cz

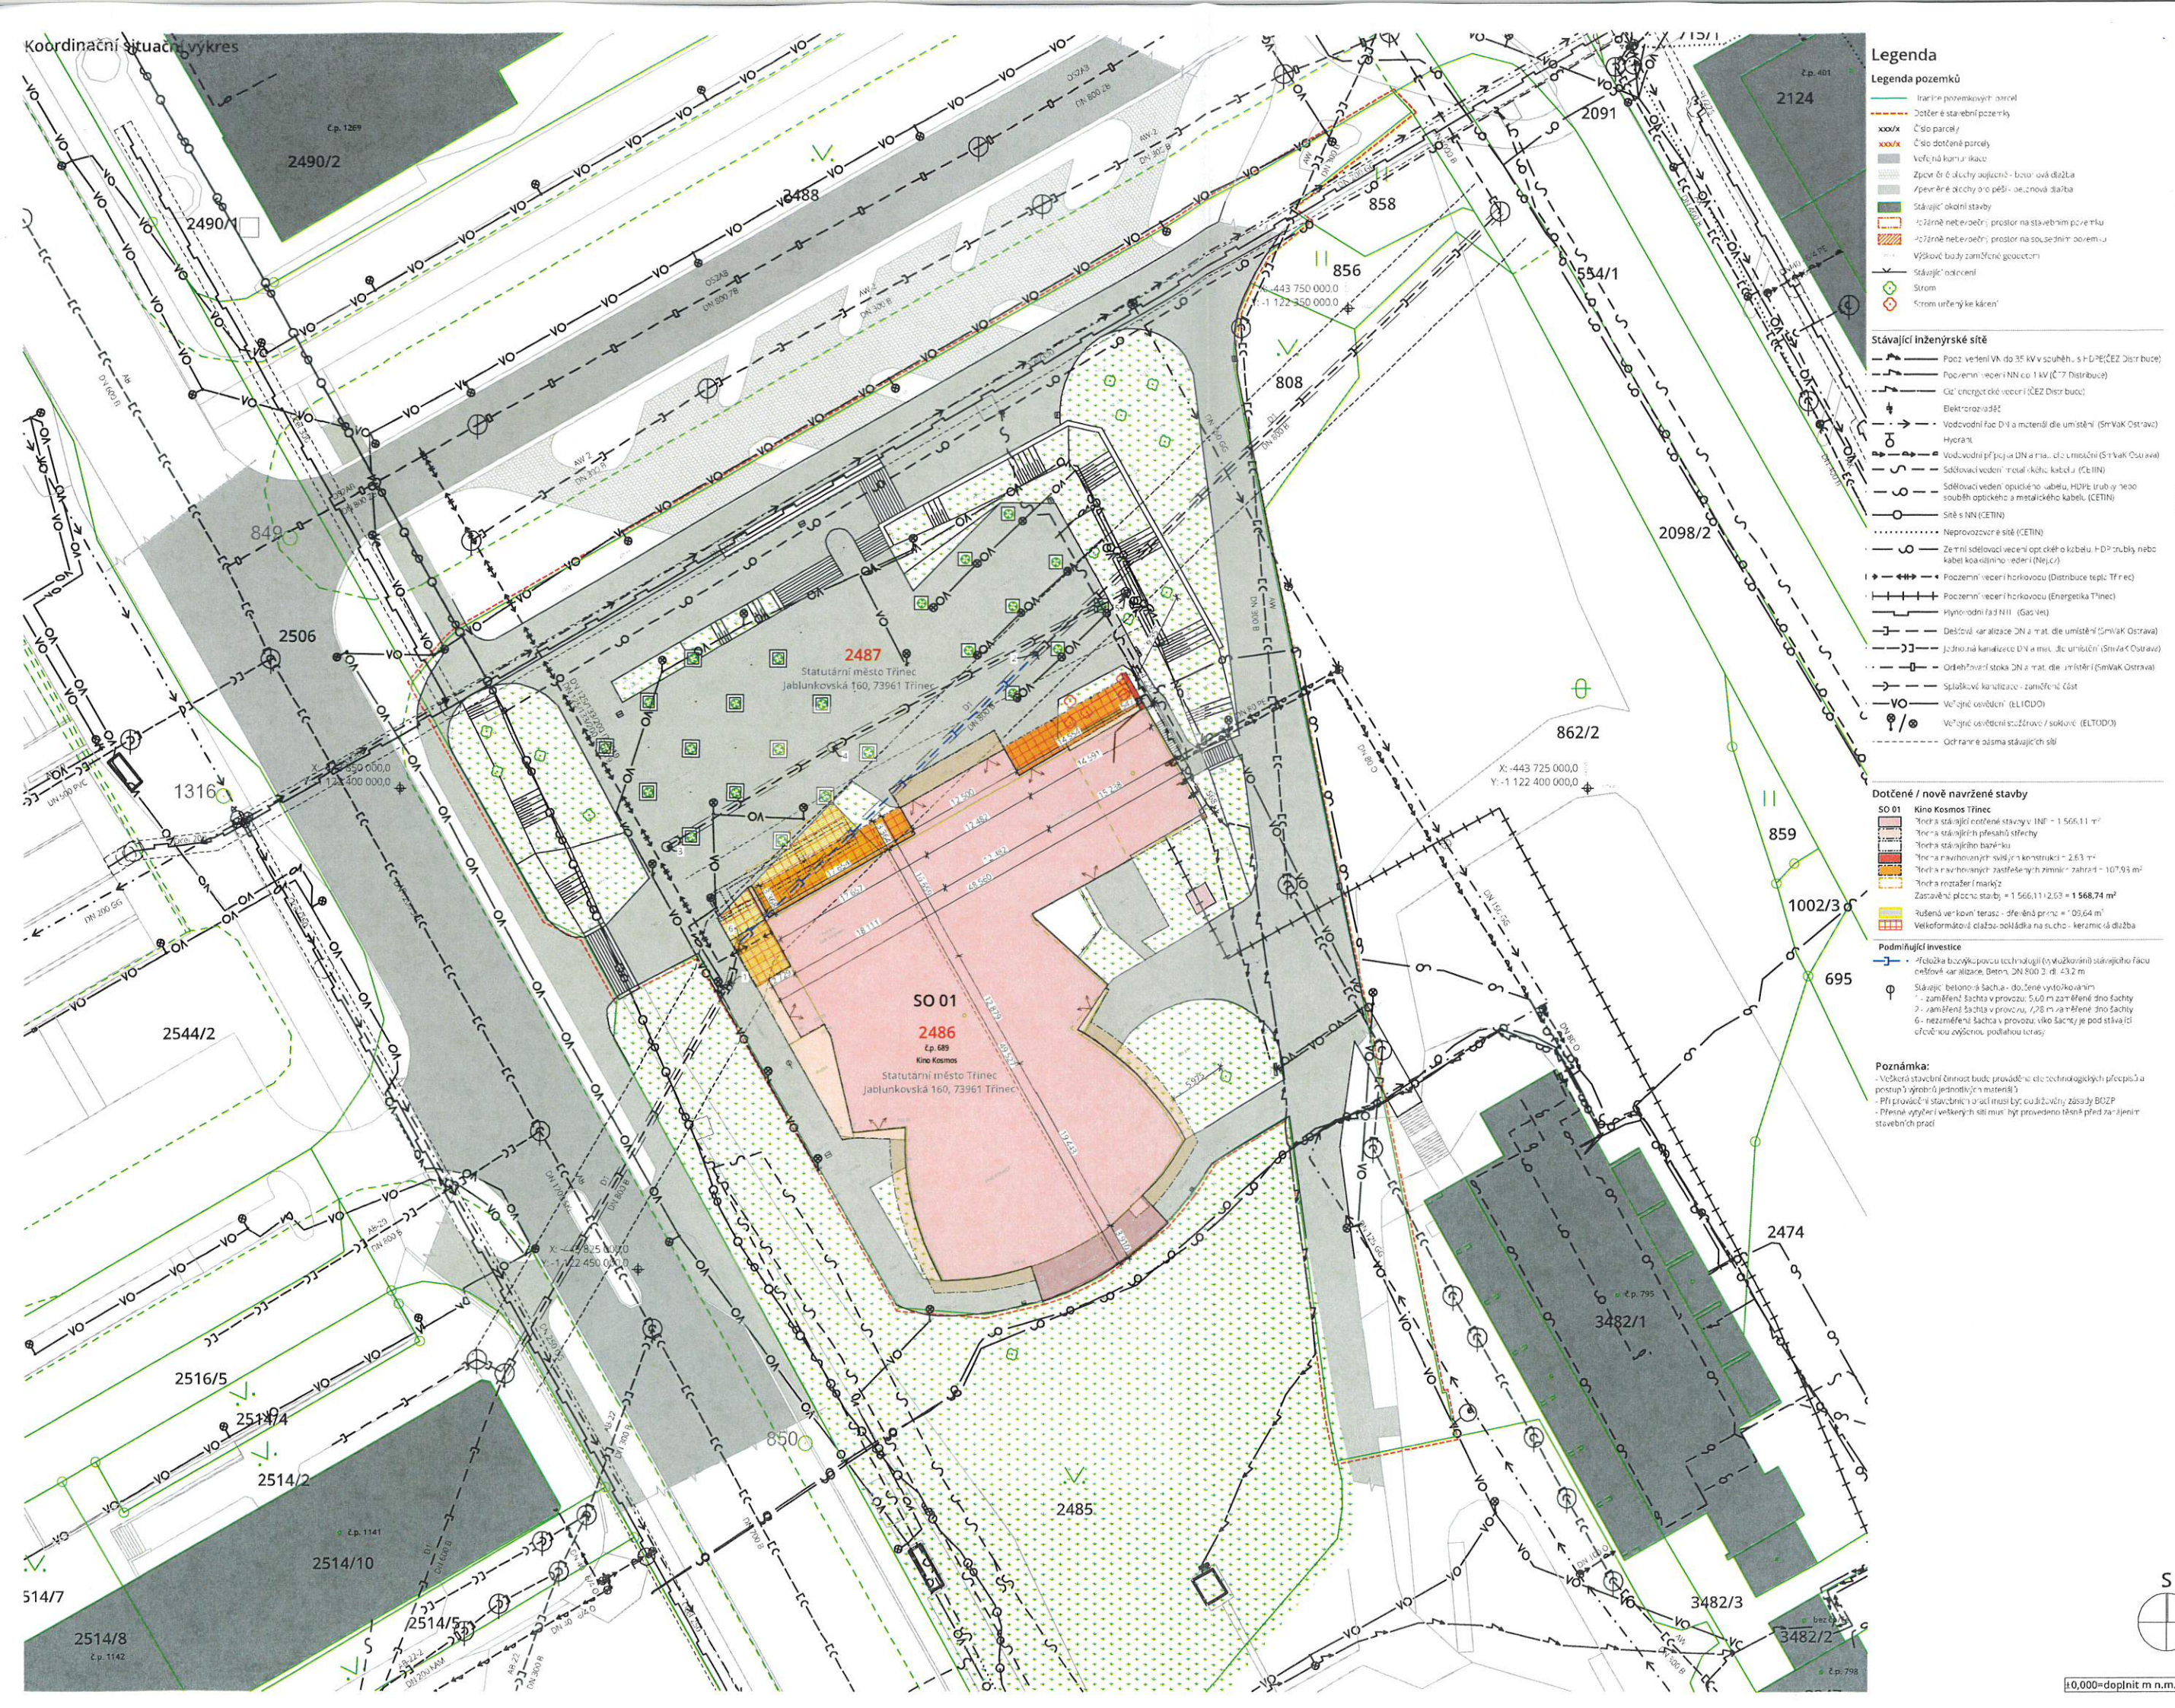

### Legenda

#### Legenda pozemků

- Trasice pozemkový: parcel
- Dotčené stavební pozemky
- Číslo parcely
- Číslo dotčené parcely
- Veřejná komunikace
- Zpověď o dluhy ojeten - bzořová dířla
- Peveřké dluhy ojeten - ojetenová dířla
- Stávající okraj stavy
- Stávající okraj stavy: prostor na stavebním pozemku
- Stávající okraj stavy: prostor na stavebním pozemku
- Výškové body záměrné geometrie
- Stávající osvětlení
- Strom
- Strom určený ke kácení

#### Stávající inženýrské sítě

- Poz. vedení VN do 35 kV v souladu s H-D-PE (ČEZ Distribuce)
- Poz. vedení vedení NN do 1 kV (ČEZ Distribuce)
- Číslo energetické vedení (ČEZ Distribuce)
- Elektrorozběh
- Vodovodní řada DN a materiál dle umístění (SrnVak Ostrava)
- Hydrant
- Vodovodní přípojka DN a materiál dle umístění (SrnVak Ostrava)
- Sdílovací vedení: metal. kabel (ČETIN)
- Sdílovací vedení: optické kabel, HDPE trub s nebo souběž optického a metalického kabelu (ČETIN)
- Sítě s NN (ČETIN)
- Neprovodivé sítě (ČETIN)
- Zemní sdílovací vedení optického kabelu: HDPE trubky nebo kabel koaxiálního vedení (Nějč)
- Pozemní vedení: horkovodu (Distribuce teplo Třinec)
- Pozemní vedení: horkovodu (Energetika Třinec)
- Plynovodní řada NN (Gas vet)
- Dešťová kanalizace DN a materiál dle umístění (SrnVak Ostrava)
- Jedno na kanalizace DN a materiál dle umístění (SrnVak Ostrava)
- Ordníková stoka DN a materiál dle umístění (SrnVak Ostrava)
- Spláskové kanalizace - záměrné část
- Veřejné osvětlení (ELIODO)
- Veřejné osvětlení: solární / solární (ELTODD)
- Ochranné pásmo stávajících sítí

#### Dotčené / nové navržené stavby

- SO 01 Kino Kosmos Třinec
- Nová stávající obecní stavby v INN - 1 566,11 m<sup>2</sup>
- Nová stávající přehled střechy
- Nová stávající barák
- Nová stávající svahy konstrukce - 2,63 m<sup>2</sup>
- Nová stávající zastřešené terasy - zahrada - 107,93 m<sup>2</sup>
- Nová roztažení markýz
- Zastřešené plochy stavy = 1 566,11 + 2,63 = 1 568,74 m<sup>2</sup>
- Rušení veškeré terasy - dřevěná prkna - 0,64 m<sup>2</sup>
- Veškeré terasy: dlažba - dlažba na suchu - keramická dlažba

#### Podmínující investice

- Přeložka burovačkovy technologií (v souladu s) stávajících řad
- Číslo energetické vedení (ČEZ Distribuce)
- Stávající betonová sádky - doženy vysočkováním
- Zaměření sádky v provozu: 5,0 m zaměření dna sádky
- Zaměření sádky v provozu: 1,78 m zaměření dna sádky
- Nezaměření sádky v provozu: výška sádky je pod stávající účelovou výškovou podlahou terasy

#### Poznámka:

- Veškerá stavební činnost bude prováděna dle technologických předpisů a postupů výroby jednotlivých materiálů
- Při provádění stavebního úkolu musí být dodržovány zásady BOZP
- Přesné upřesnění velikostí sítí musí být provedeno těsně před zahájením stavebních prací

0,000=doplňt m n.m.Bpv