

## Vodovod Třinec - Tyra-Stáje - Kozinčany

SO 01 Nový vodojem s napojením  
SO 01.02 Část elektro


### OSHO ROZVÁDĚČE RSH V PILÍŘI

Objednatel:	Statutární město Třinec
Místo stavby:	Třinec - Tyra
Datum:	01/2023
Stupeň:	DPS
Zakázka číslo:	66605082
Číslo seznamu:	TP-S-25-23
Archivní číslo dokumentu:	<b>TP-4-75-23</b>
Pořadové číslo v seznamu:	08

Zpracoval:	Pavlína Chmielová
Kontroloval:	Pavlína Chmielová
Schválil:	Bc. Ondřej Dragon





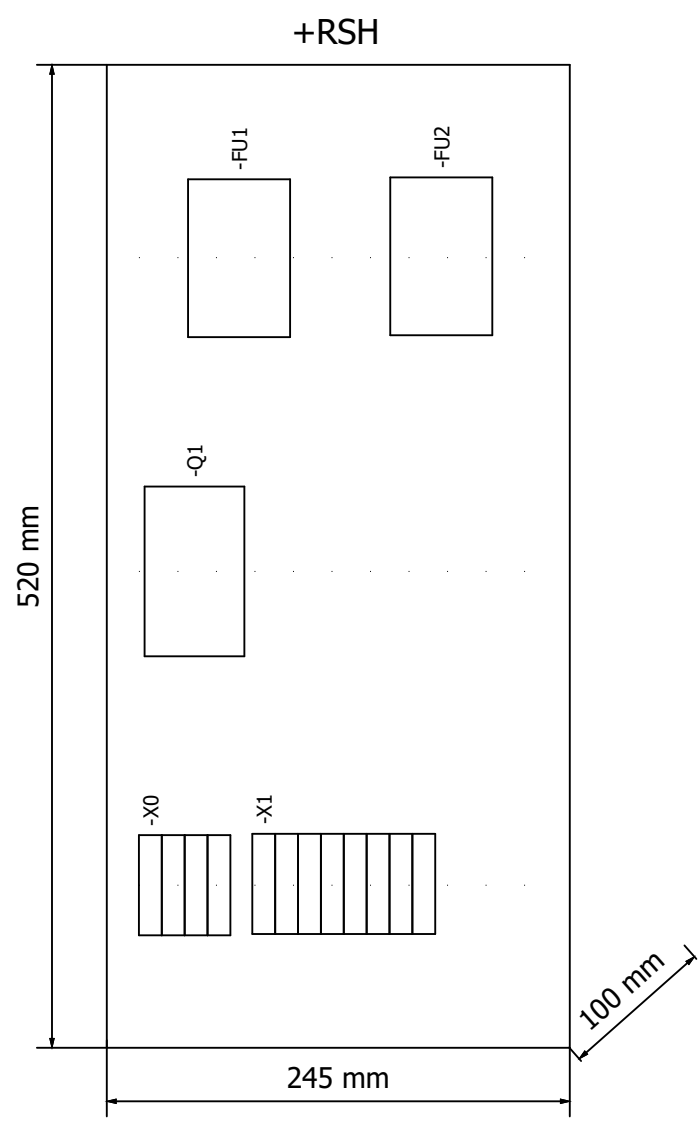

**POPIS ROZVÁDĚČE**

OZNAČENÍ: RSH  
TYP: PLASTOVÁ (SMC) SKŘÍŇ - PILÍŘ  
+ ROŠT 3x12 MODULŮ  
+ ZÁMEK FAB  
ROZMĚRY: 1120 x 280 x 200 (v x š x h)  
PŘÍSTUP: ZEPŘEDU  
KRYTÍ: IP 44  
MONTÁŽ: NA PILÍŘ

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:**

3/PEN-N/PE AC 400/230 V/TN-C-S

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM**

ZÁKLADNÍ OCHRANA - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ, KRYTÍM  
OCHRANA PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

**VNĚJŠÍ VLIVY**

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

66605082