


# ZM TN054

skříň SS100+ER112+SR22/N250 + PP22/N dle specifikace

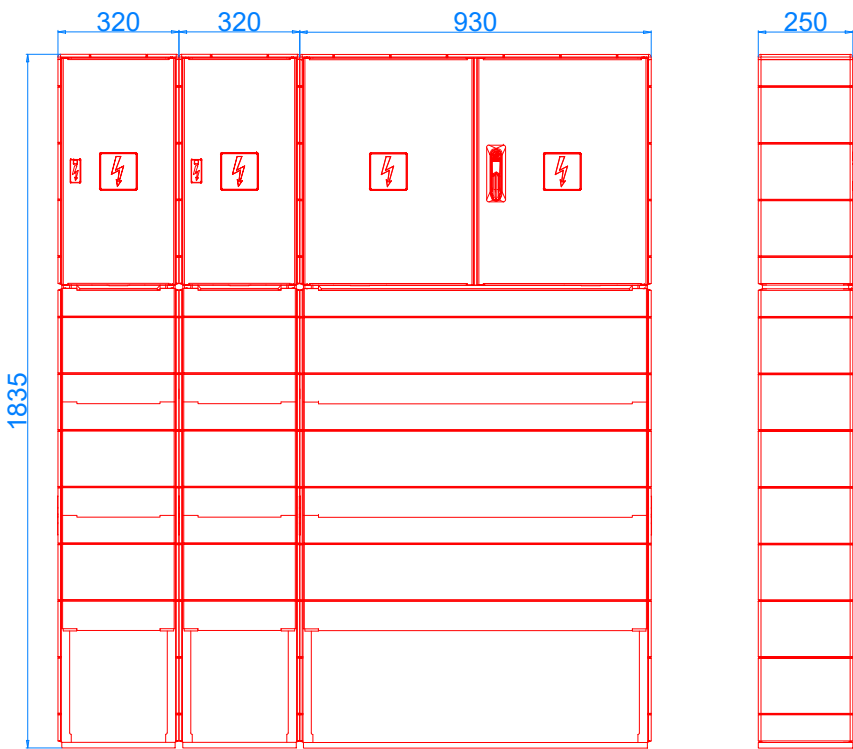

## PROVEDENÍ

část pojistková : typ – SS100 / NKP1P  
část elektroměrová : typ – ER 112 / NKP7P  
část vývodová : skříň SR22/N250 uzavírání 2+PP22/N  
s výzbrojí dle tohoto výkresu


ROZMĚRY : (320+320+930) x 1835 x 250 mm  
celkem : 1570 x 1835 x 250 mm

KRYTÍ : IP44 / IP20

VÝROBCE : DCK Holoubkov

JMENOVITÝ PROUD : 32A

VYPRACOVAL	Jiří Novák	<div>Jiří Novák Erbenova 7 695 03 Hodonín Tel. 603 748 060</div>	
KONTRLOVAL	Jiří Novák		
STAVEBNÍK	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		
MÍSTO STAVBY	Třinec / k.ú. Třinec, k.ú. Lyžbice		
NÁZEV STAVBY	<b>Lesopark Třinec - oprava VO</b>		
STAVEBNÍ OBJEKT	ELEKTROINSTALACE	ČÍSLO STAVBY	09-2023-01
ČÁST	TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB	FORMÁT	A4
OBSAH:		DATUM	12/2023
		STUPEŇ PD	DPS
		MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			D.2.14

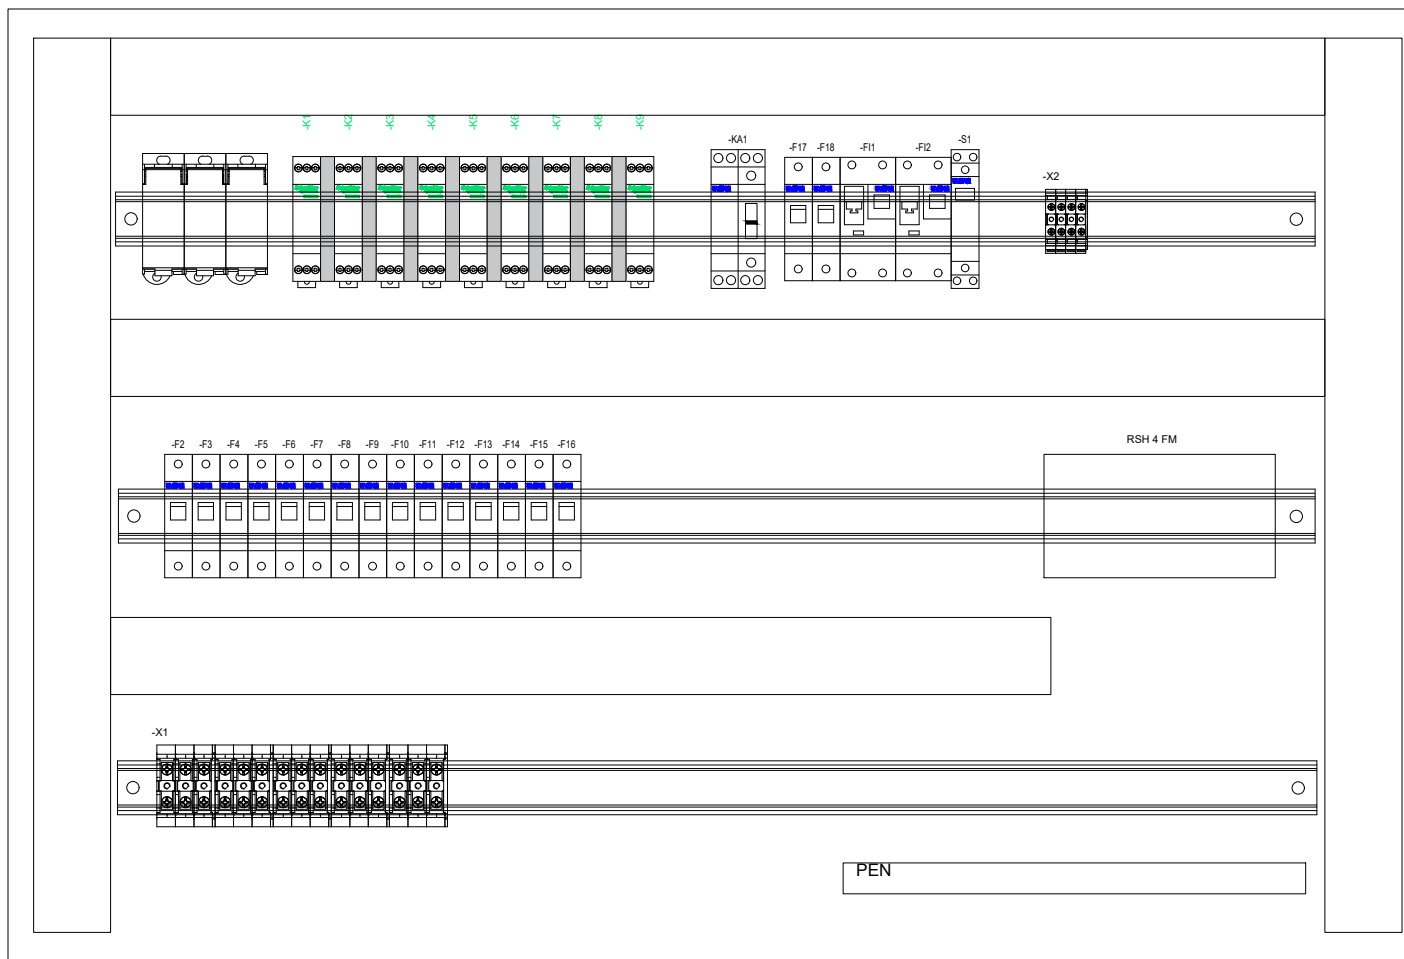

				Datum	12/2023	Nadpis		Statutární město Třinec		--	Distribution		= --	
				Creat.	Jiří Novák	LESOPARK TŘINEC -					ZM TN054		+ --	
--	--	12/2023	--	Check.	Jiří Novák	OPRAVA VO					Jiné		DWG No	List 1
No.	Revize	Datum	Name	Norm	--	Origin:	--	Replac. by:	--	Replac. for:	--	Sheet name	--	Nr of sh. 5

