

Odpověď na č. j.

ze dne

Naše č. j.

Vyřizuje / telefon

V Českém Těšíně dne

19.02.2025

VYJ/2025-02-196D/MK

M. Kolková / 777 598 445

19. 2. 25

**Věc: Vyjádření k existenci inženýrské sítě elektronických komunikací**

<b>Základní údaje o akci / stavbě</b>
<b>Název:</b> Kat.ú. Lyžbice, p.č. 2574, 2571 a 2570, 2591/1
<b>Stupeň PD:</b> Existence sítí - Předprojektová příprava
<b>Investor:</b> Statutární město Třinec , Jablunkovská 160 , 73961 Třinec, IČO 00297313
<b>Katastrální území:</b> Lyžbice
<b>Dotčené parc.č.:</b> 2574, 2571 a 2570, 2591/1
<b>Druh stavby:</b> technická infrastruktura
<b>Žadatel:</b> Ing. Vlasta SLÍVOVÁ, IČO: 62270893, PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, Nádražní 75/2923, 702 00 Moravská Ostrava

Vyjádření k existenci inženýrské sítě elektronických komunikací, vydané podle §101 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a v souladu se zněním §168 zákona č.283/2021 Sb., kdy poskytujeme informaci o poloze jako vlastník nadzemního (NVSEK) a podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) pro stavbu – **Kat.ú. Lyžbice, p.č. 2574, 2571 a 2570, 2591/1**. Dáváme i informaci o ochranných a bezpečnostních pásmech našich sítí a o základních podmínkách provádění činnosti v nich.

Na základě Vaší žádosti zasílám vyjádření k existenci sítí pro přípravu stavby.

Dle žádosti na dotčených parcelách, **dojde ke střetu** stavby v zájmovém území s kabelovou trasou MOS SilesNet Třinec – PVSEK v majetku SilesNet s.r.o.

**Žádáme Vás o zapracování prostupu našeho optického vedení do projektové dokumentace jednotlivých nemovitostí. Naše optické trubky jsou uloženy tak, že ústí u paty každé budovy. Současně žádáme o zahrnutí tohoto požadavku do technické zprávy. Disponujeme souhlasem vlastníků dotčených nemovitostí s připojením k naší optické síti. V neposlední řadě žádáme o koordinaci s realizační firmou, aby byla umožněna realizace naší části projektu. Je důležité, aby došlo k navrtání nemovitostí před opláštěním jednotlivých budov**

Z důvodu dotčení stavby v zájmovém území s naším vedením, při křížení či prací v ochranném pásmu – 0,5m, požadujeme dodržení ČSN-73-6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Průběh trasy prosíme zpracovat do projektové dokumentace a PD zaslat k posouzení.

*V případě poškození optické trasy budeme vymáhat náhradu veškerých škod tímto způsobených!*

*Pokud stavebník poškodí optickou trasu v majetku SilesNet s.r.o.:*

- 1. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu*
- 2. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. jednorázovou smluvní pokutu 500.000,00 Kč.*
- 3. tímto není dotčeno právo SilesNet s.r.o. na náhradu škody.*

Žadateli bylo jako příloha k tomuto vyjádření předáno polohopisné zaměření naší PVSEK v zájmovém území v digitálním souboru dotčené části.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a neslouží jako podklad pro vydání územního rozhodnutí nebo stavební povolení.

S pozdravem


*Bc. Magdaléna Kolková*


***POS SEK společnosti SilesNet***

[www.silesnet.cz](http://www.silesnet.cz)

---

Příloha: export polohopisu vedení PVSEK v zájmovém území

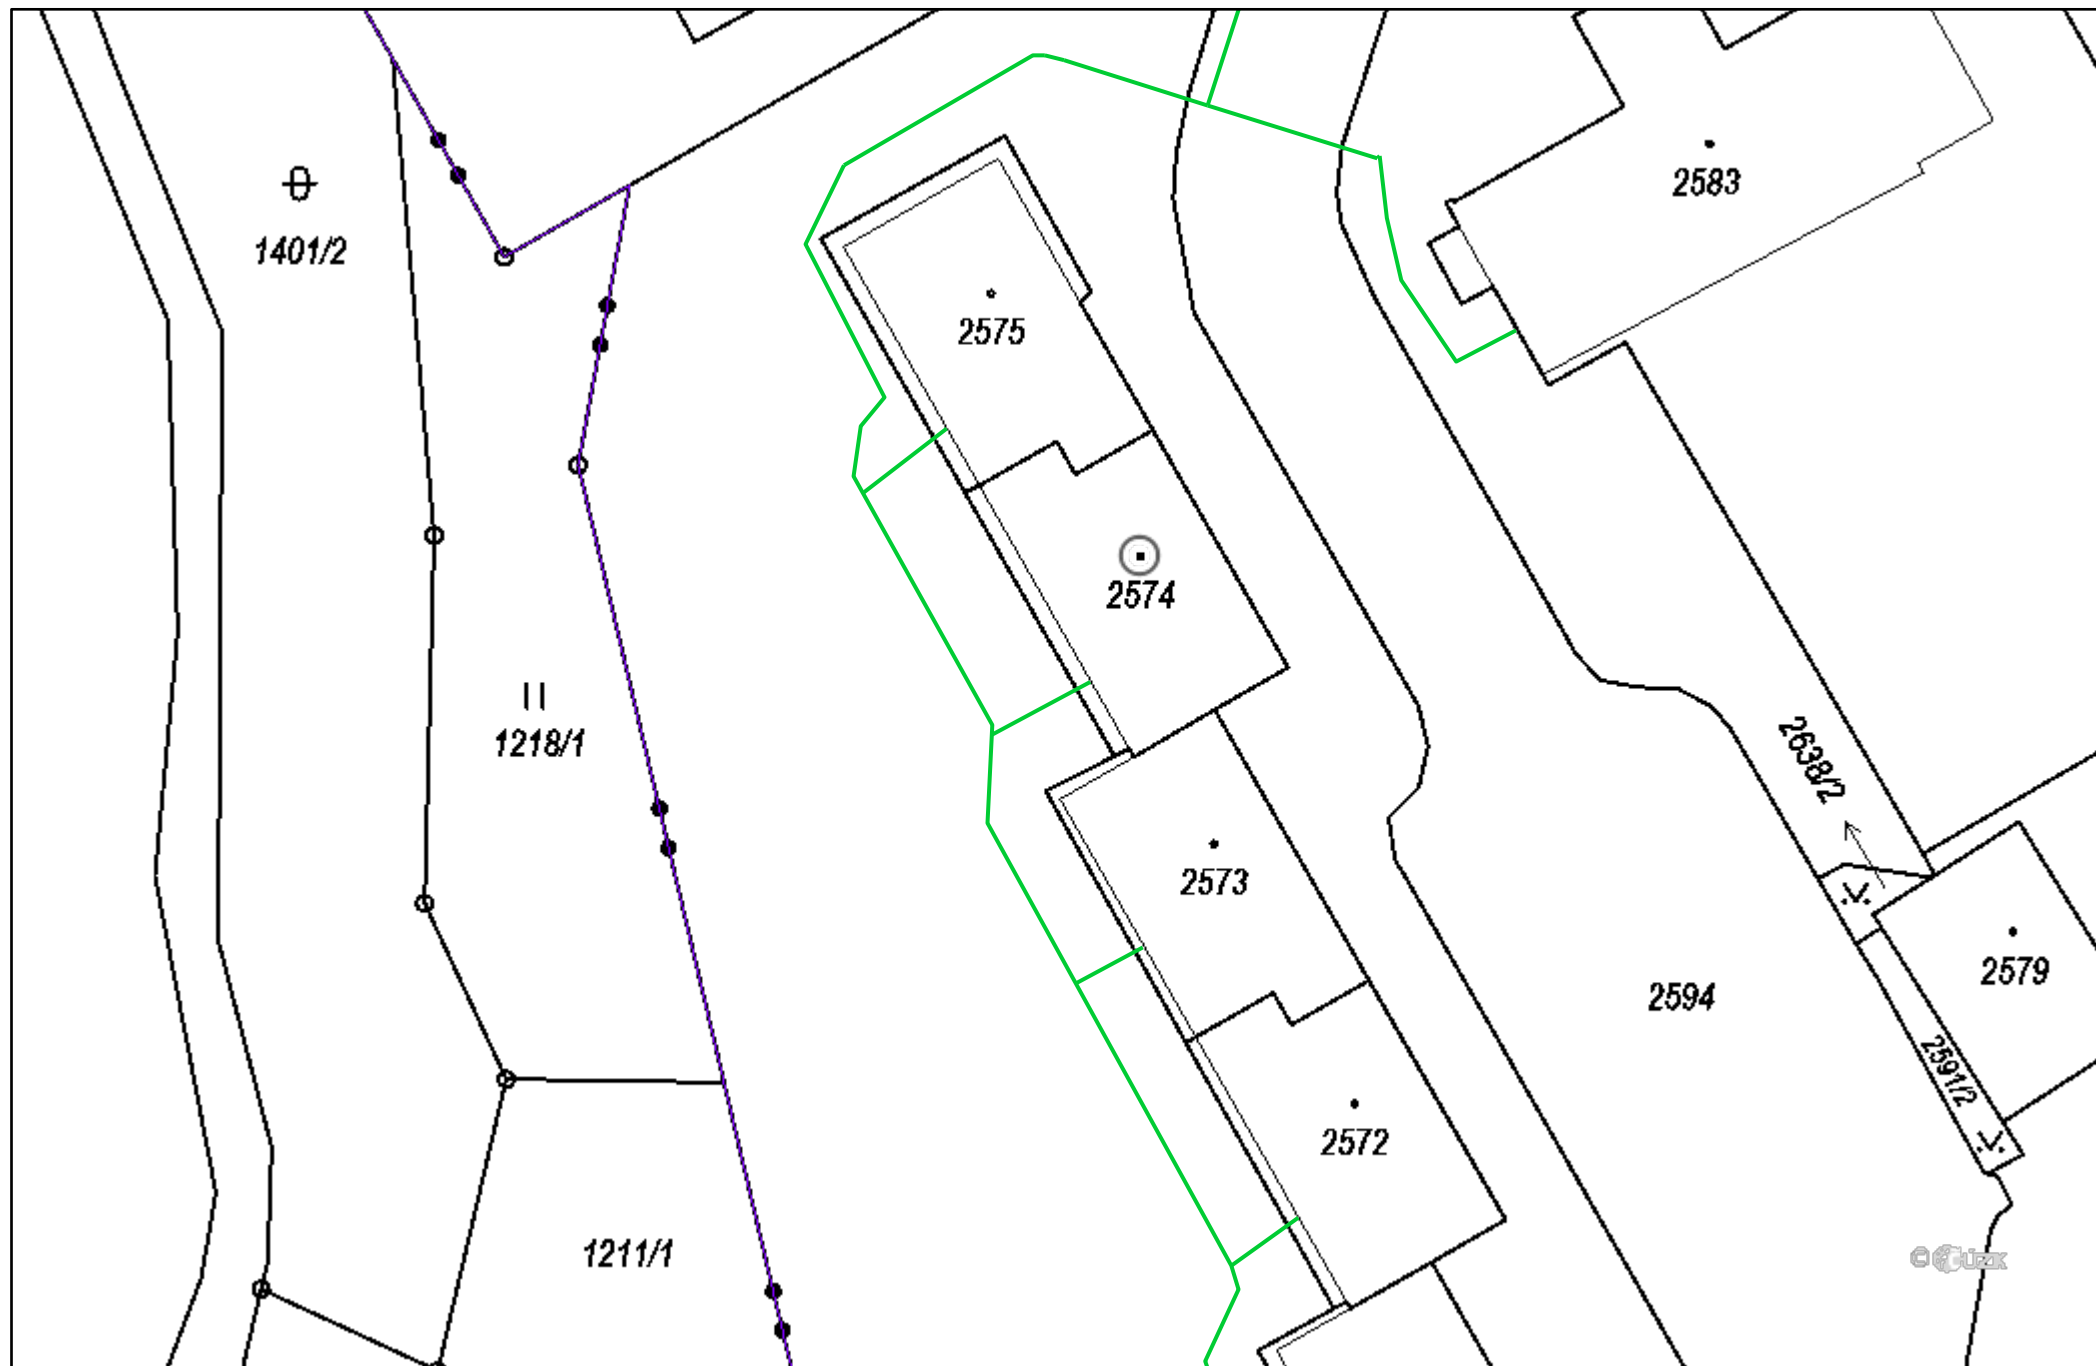

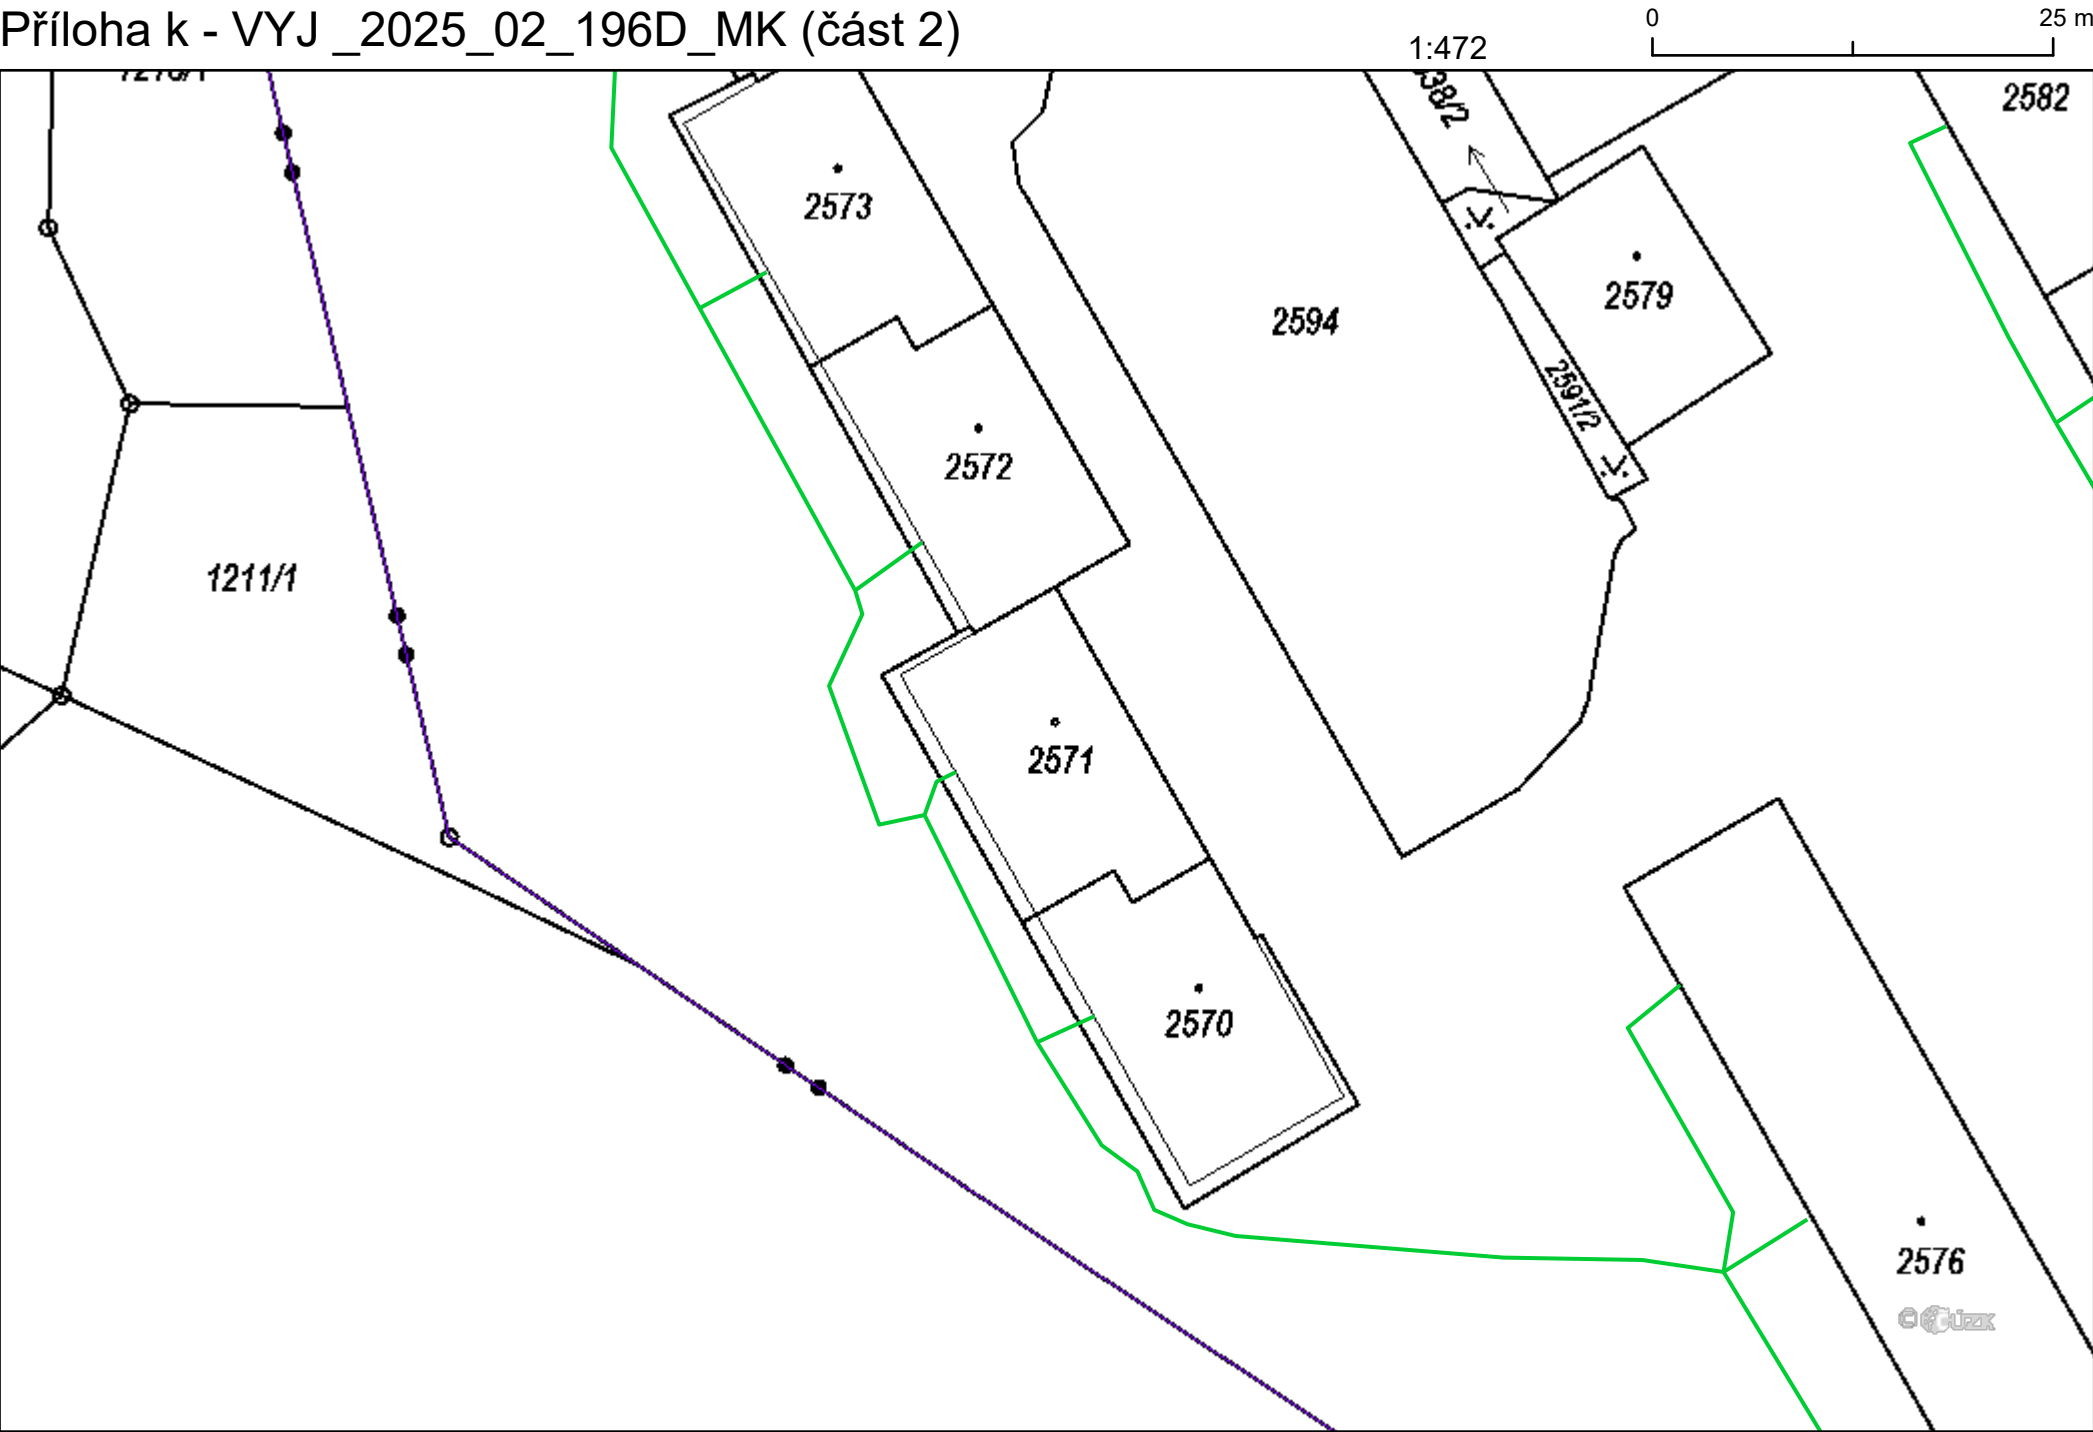

**Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební – územní řízení**

<b>Základní údaje o akci / stavbě</b>
<b>Název:</b> Kat.ú. Lyžbice, p.č. 2574, 2571 a 2570, 2591/1
<b>Stupeň PD:</b> SPOL. POVOLENÍ
<b>Investor:</b> Statutární město Třinec , Jablunkovská 160 , 73961 Třinec, IČO 00297313
<b>Katastrální území:</b> Lyžbice
<b>Dotčené parc.č.:</b> 2574, 2571 a 2570, 2591/1
<b>Druh stavby:</b> viz žádost
<b>Žadatel:</b> Ing. Vlasta SLÍVOVÁ, IČO: 62270893, PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, Nádražní 75/2923, 702 00 Moravská Ostrava

Vyjádření k existenci inženýrské sítě elektronických komunikací, vydané podle §101 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a v souladu se zněním §168 zákona č. 283/2021 Sb., kdy poskytujeme informaci o poloze jako vlastník nadzemní a podzemní sítě inženýrské sítě elektronických komunikací pro stavbu – **Kat.ú. Lyžbice, p.č. 2574, 2571 a 2570, 2591/1** bylo vydáno pod značkou VYJ/2025-02-196D/MK.

Na základě Vaší žádosti zasílám vyjádření k PDS stavby.

Dle žádosti na dotčených parcelách, dojde ke střetu stavby v zájmovém území s kabelovou trasou MOS SilesNet Třinec – PVSEK v majetku SilesNet s.r.o.

Z důvodu k dotčení stavby v zájmovém území s naším vedením, při křížení či prací v ochranném pásmu – 0,5m, požadujeme dodržení ČSN-73-6005- Prostorové-uspořádání-sítí-technického-vybavení. Křížení provést pod naše vedení s doplněním sekundární mechanické ochrany v OP naší sítě s přesahem na obě strany. V případě poškození optické trasy budeme vymáhat náhradu veškerých škod tímto způsobených!

Pokud stavebník poškodí optickou trasu v majetku SilesNet s.r.o.:

1. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu.
2. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. jednorázovou smluvní pokutu 500.000,00 Kč.
3. tímto není dotčeno právo SilesNet s.r.o. na náhradu škody.

Dle předložené dokumentace stavby souhlasíme s plánovaným provedením a pracemi bez námitek.

Dále je nutné dodržet podmínky pro provádění stavebních prací uvedené v příloze vyjádření.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Převzetím tohoto stanoviska žadatel bere stanovisko pro stavbu jako závazné a souhlasí se všemi uvedenými podmínkami.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

S pozdravem

*Bc. Magdaléna Kolková*

**POS SEK společnosti SilesNet**

www.silesnet.cz

---

### **Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení elektronických komunikací:**

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení, zejména:

- 1) Při činnostech v blízkosti vedení je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s vedením dodrží platné ČSN související s vedením elektronických komunikací.
- 2) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy vedení na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Trasy nelze v terénu vytyčit elektronicky. Nutno vytyčit geodeticky.
- 3) Upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- 4) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti SilesNet s.r.o. (kontakt +420 555 441 441, +420 777 27 28 28). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalších postupů.
- 5) Při provádění zemních prací v blízkosti vedení postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- 6) Na trase vedení (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů apod.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem společnosti SilesNet s.r.o.
- 7) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od vedení, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m.
- 8) Na společnost SilesNet s.r.o. se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby v vedením: +420 555 441 441, +420 777 27 28 28.
- 9) Dodavatel prací musí oznámit společnosti SilesNet s.r.o. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 10) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě se společností SilesNet s.r.o. provést dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození. Zajistit bezpečnost naší sítě při obnažení proti cizímu poškození.

11) Před záhozem vedení musí být společnost SilesNet s.r.o. vyzvána k osobní kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si společnost SilesNet s.r.o. právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.

12) Při záhozu musí být zemina pod vedením řádně udusána, vedení zapískováno a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

13) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad vedením.