

Ing. Vlasta Slívová

Nádražní 2923

Moravská Ostrava 702 00

Váš dopis značky / ze dne

23/08/2024

Naše značka

V098/2024

Vyřizuje / linka

Ing. Petr Cymorek
558 333 779

Třinec

28.08.2024

Věc:

**„Bytový dům, Třinec, Máchova č.p. 655, 658 a 659 – oprava balkónů“ –
vyjádření**

Sdělujeme Vám, že v zájmovém uzemí vyznačeném na Vámi zaslaném situačním plánu v k.ú. Třinec a Lyžbice, město Třinec, **se nacházejí** teplotní zařízení a kabely MaR v majetku naší společnosti DTT, a.s. Jejich průběh je zřejmý s přílohou viz. příloha č.2.


Označená část teplotních rozvodů **není zaměřená geometricky**. Jejich přesný průběh a hloubku uložení je nutné ověřit zemními sondami na náklady investora výše uvedené stavby během přípravy projektové dokumentace.

Teplotní zařízení jsou chráněna ochranným pásmem dle zák. č. 458/2000 Sb.. Při provádění zemních prací je nutno dodržet ustanovení § 87 zák. č. 458/2000 Sb.

Při tvorbě PD a při provádění stavby požadujeme dodržení podmínek ochrany teplotních zařízení v majetku DTT a.s. uvedené v příloze č.1 : „Místní podmínky ochrany teplotních zařízení“

Platnost vyjádření do 28.08. 2025.

S pozdravem


Distribuce tepla Třinec, a.s.
Máchova 1131
739 61 Třinec-Lyžbice
DIČ: CZ64609812
Ing. Petr Cymorek
investice a opravy

Telefon

558 333 779
558 333 526

Fax

558 333 779
email:
dttas@seznam.cz

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
expozitura Třinec
č.ú.: 193809820277 / 0100

IČO

64609812


DIČ

CZ64609812

„Místní podmínky ochrany teplotních zařízení“

- před zahájením stavby (14 prac. dnů) oznámit tuto skutečnost zástupci DTT, a.s. písemně nebo na e-mail : dttas@seznam.cz
- povinnost stavebníka koordinovat stavbu se zástupcem DTT, a.s. a je nutné zachovat stávající krytí teplotních zařízení pro jejich správnou funkčnost
- před zahájením prací je nutné ověřit hloubku uložení potrubí v dotčeném úseku sondami provedené ručním výkopem na náklady investora stavby. Místo výkopu sond určí a vyměří pověřený pracovník DTT a.s.
- **výkopové práce v ochranném pásmu horkovodu se musí provádět ručně**, před zásypem horkovodu prokazatelně kontaktovat odpovědného pracovníka DTT a.s.
- **výsledek kontroly před zásypem bude zapsán do stavebního deníku stavby a bude podmínkou k udělení souhlasu ke kolaudaci stavby se strany DTT a.s.**
- případné náklady na přeložku zařízení DTT a.s. nese investor stavby
- dodržení ochranného pásma vedení HV, které je **2,5m** od líce potrubí přívodu i vratu. V tomto ochranném pásmu je zakázána výsadba křovin a dřevin, popřípadě jiná stavební činnost (viz zák. č.458/2000/Sb) bez písemného souhlasu DTT a.s.
- v případě narušení výstražné fólie či pískového lože vedení, zastavit v daném úseku práce a prokazatelně kontaktovat zástupce Distribuce tepla Třinec, a.s. a pokud dojde k poškození tepelné ochrany potrubí musí se toto neprodleně opravit (veškeré náklady s tím spojené nese stavebník nebo investor). Případnou opravu provede vybraná odborná firma po schválení zástupcem DTT, a.s.
- přesné vytyčení vedení geometrem (náklady na vytyčení nese stavebník) se provádí dle zaslaných podkladů z geografického systému LIDS DTT a.s.
- při zhutňování nové silniční pláně, chodníků a podkladních vrstev v místě souběhu nebo křížení teplotních vedení požadujeme toto dostatečně předem konzultovat se zástupcem DTT, a.s.
- při křížení a souběhu vedení musí být dodržena norma ČSN 736005
- při křížení požadujeme vést nové nebo rekonstruované inženýrské sítě pod potrubím horkovodu, TUV nebo ÚT, které je v majetku DTT a.s. v příslušné chráničce a to minimálně 1,5m na každou stranu od potrubí vratu a přívodu
- v případě nejasností o hloubce uložení teplotních zařízení je nutné ověřit v dotčeném úseku vedení sondami ručním výkopem na náklady investora stavby.


PROFIL VÝKOPU

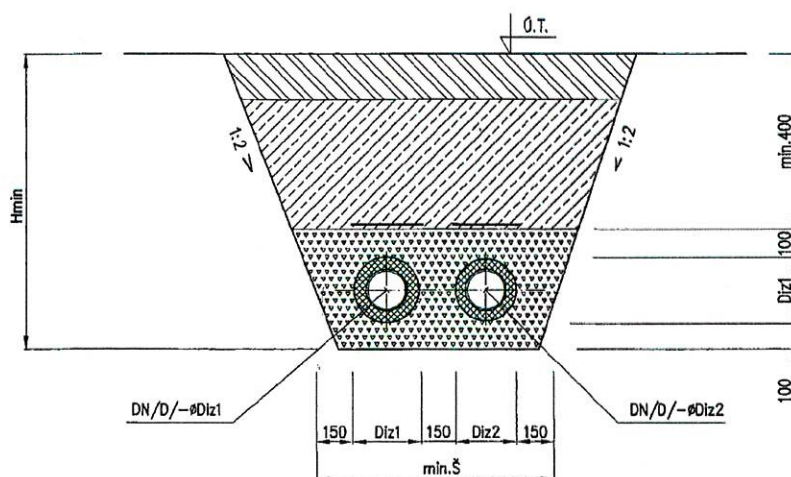

DTT
Distribuce tepla Třinec, a.s.
Machova 1131
739 61 Třinec-Lyžbice
DÍČ: C254605812
Tel./fax: 558 333 778, 558 333 526

LEGENDA

- Diz1 HV POTRUBÍ/PŘÍVOD (PRŮMĚR IZOLACE/SER. 2)
- Diz2 HV POTRUBÍ/VRAT (PRŮMĚR IZOLACE/SER. 1)
- ZEMINA (POD CHODNÍKY A CESTY POUŽIT STRUŠKU)
- ZÁSYPKOVÝ MATERIÁL (PISEK) - MAX. ZRNITOST 20 mm
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA (KOMUNIKACE, CHODNÍK)
- VÝSTRAŽNÁ PE FÓLIE - ZELENÁ (HV)

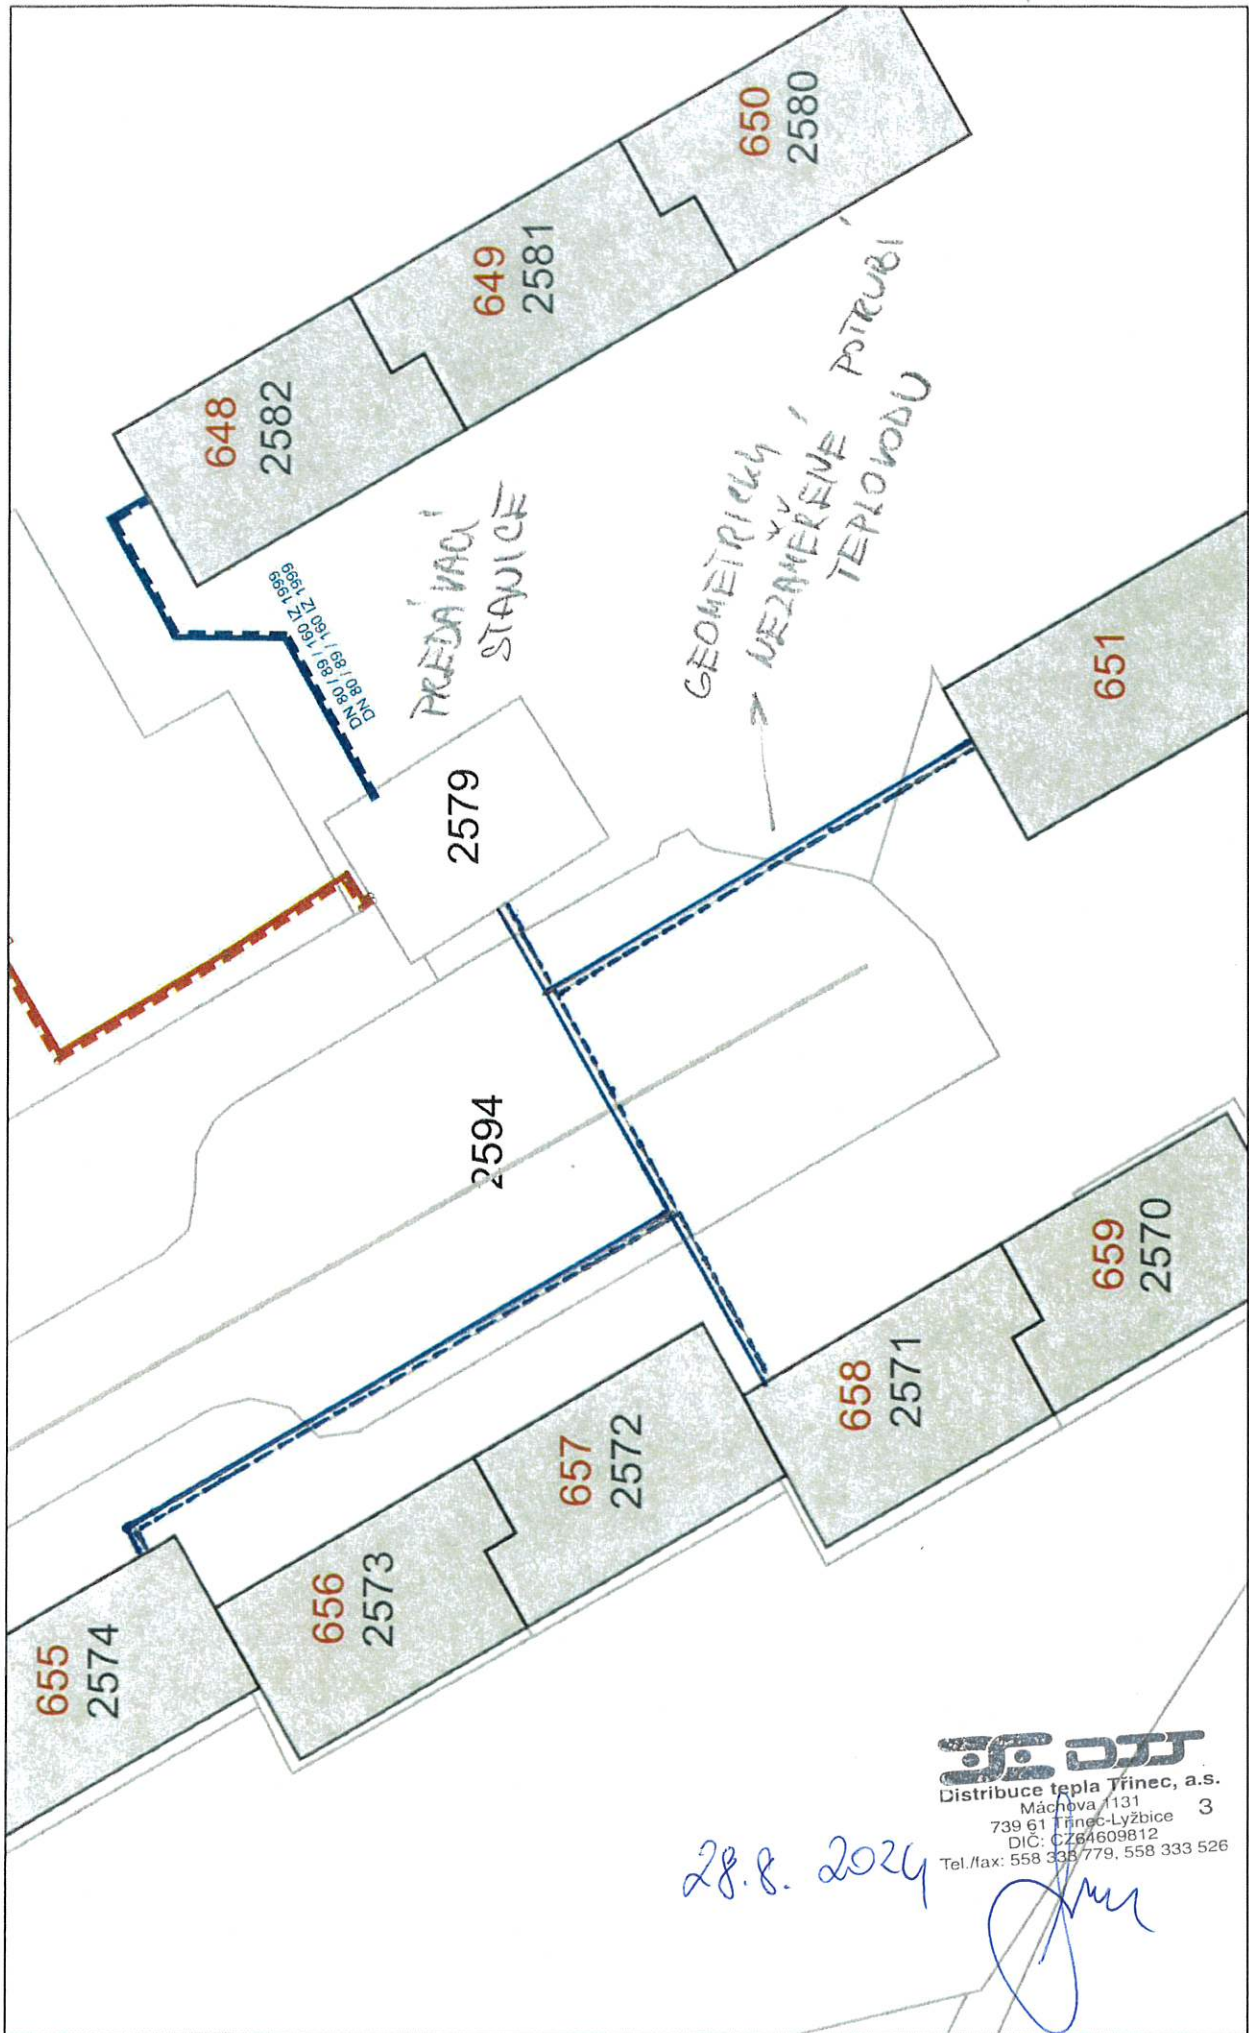

TEPLA
Distribuce tepla Trinec, a.s.
Máchova 131 3
739 61 Trinec-Lyžbice
DIČ: CZ64609812
Tel./fax: 558 333 779, 558 333 526

28.8. 2024

[Signature]