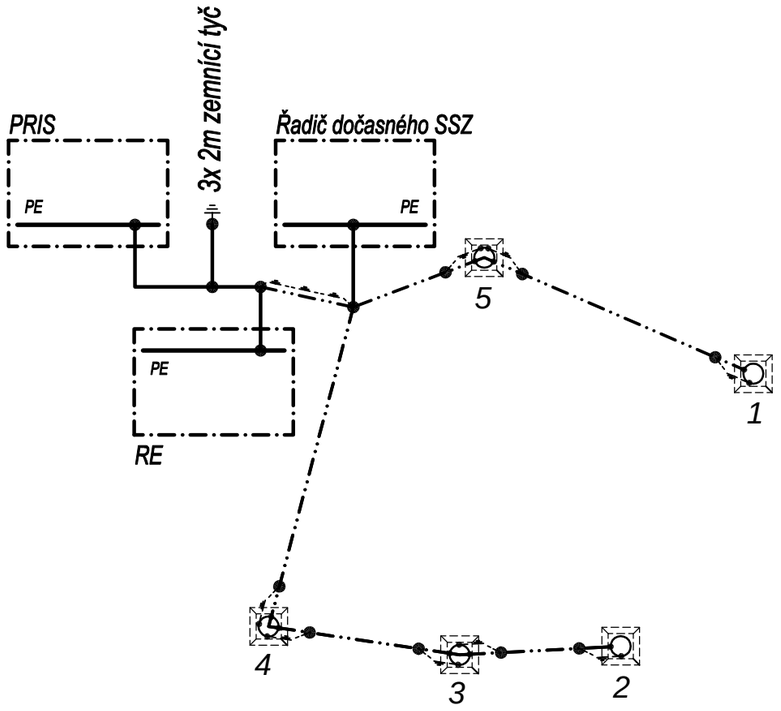

Napěťová soustava : *TN-S (1/N/PE; 230V AC)*

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : *Izolací, kryty a přepážkami*

Při poruše : *Elektroměrový rozvaděč a řadič dočasného SSZ*

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení dočasného SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: proudovým chráničem

doplňujícím ochranným pospojováním

Vedení FeZn Ø 8 mm - nové doplňující ochranné pospojování

Ocelové nosné lano Ø 6 mm - nové doplňující ochranné pospojování

Vedení CY ZŽ 6 mm² - doplňující ochranné pospojování stožárů

PS 452

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík
VYPRACOVAL	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík
KRESLIL		
KONTROLOVAL	Ing. Luděk Obrdlík	Ing. Obrdlík

PK SSZ Obrdlík, s.r.o.
Sentická 1053/1, 641 00 Brno
Tel.: 543 232 880
Email: info@pk-ssz-obrdlik.eu

KRAJSKÝ ÚŘAD	Moravskoslezský
INVESTOR	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
NÁZEV AKCE	Třinec, Dočasná SSZ na ulici Frýdecké a 1. máje
NÁZEV VÝKRESU	PS452 - Dočasné SSZ 1. máje - Dvořákova Schéma doplňujícího ochranného pospojování dočasného SSZ

DATUM	listopad 2025
FORMÁT	2 A4
MĚŘÍTKO	
STUPEŇ	PDPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	43/2025
ARCHIVNÍ ČÍSLO	0543
ČÍSLO SOUPRAVY	
ČÍSLO VÝKRESU	05