


1	2	3	4
Verze	Poznámka revize	Datum	Podpis
			Zkontr.

Rozvaděč RS

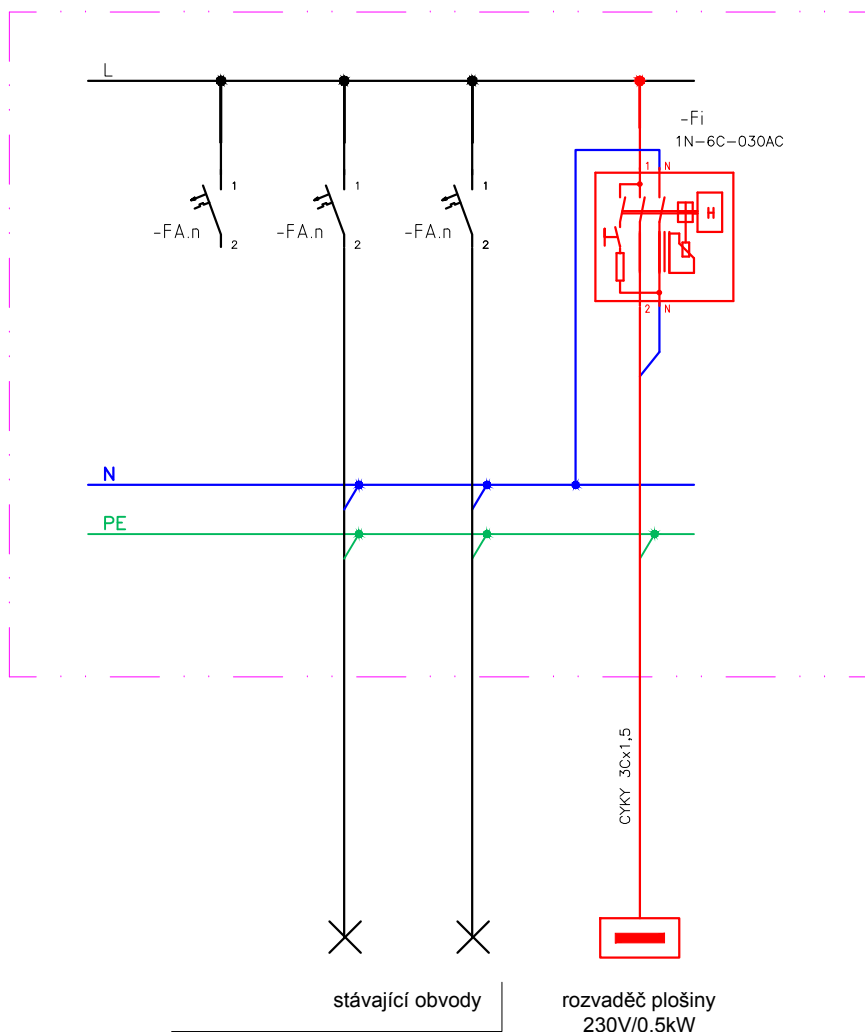

Soustava: 1+PE+N; 230V; 50Hz; TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

-automatickým odpojením od zdroje

-doplňkovou ochranou proudovým chráničem s rezid.proudem do 30mA

Vnější vlivy prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektr.proudem jako *NORMÁLNÍ*

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektr.zařízení do 1000V včetně hromosvodů Čiolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz
Datum	01/2016	
Měřítko		Místo stavby Areál STaRS, Tyršova 275, Třinec parc.č. 1413/9, Třinec Fyzioterapeutická ordinace
Formát	A4	
Stupeň	DPS	Název Úprava elektroinstalace Doplnění rozvaděče RS
Investor	Město Třinec Jablunkovská 160 739 61 Třinec	
Archivní číslo:		16K2016
		List 2