


R1/A

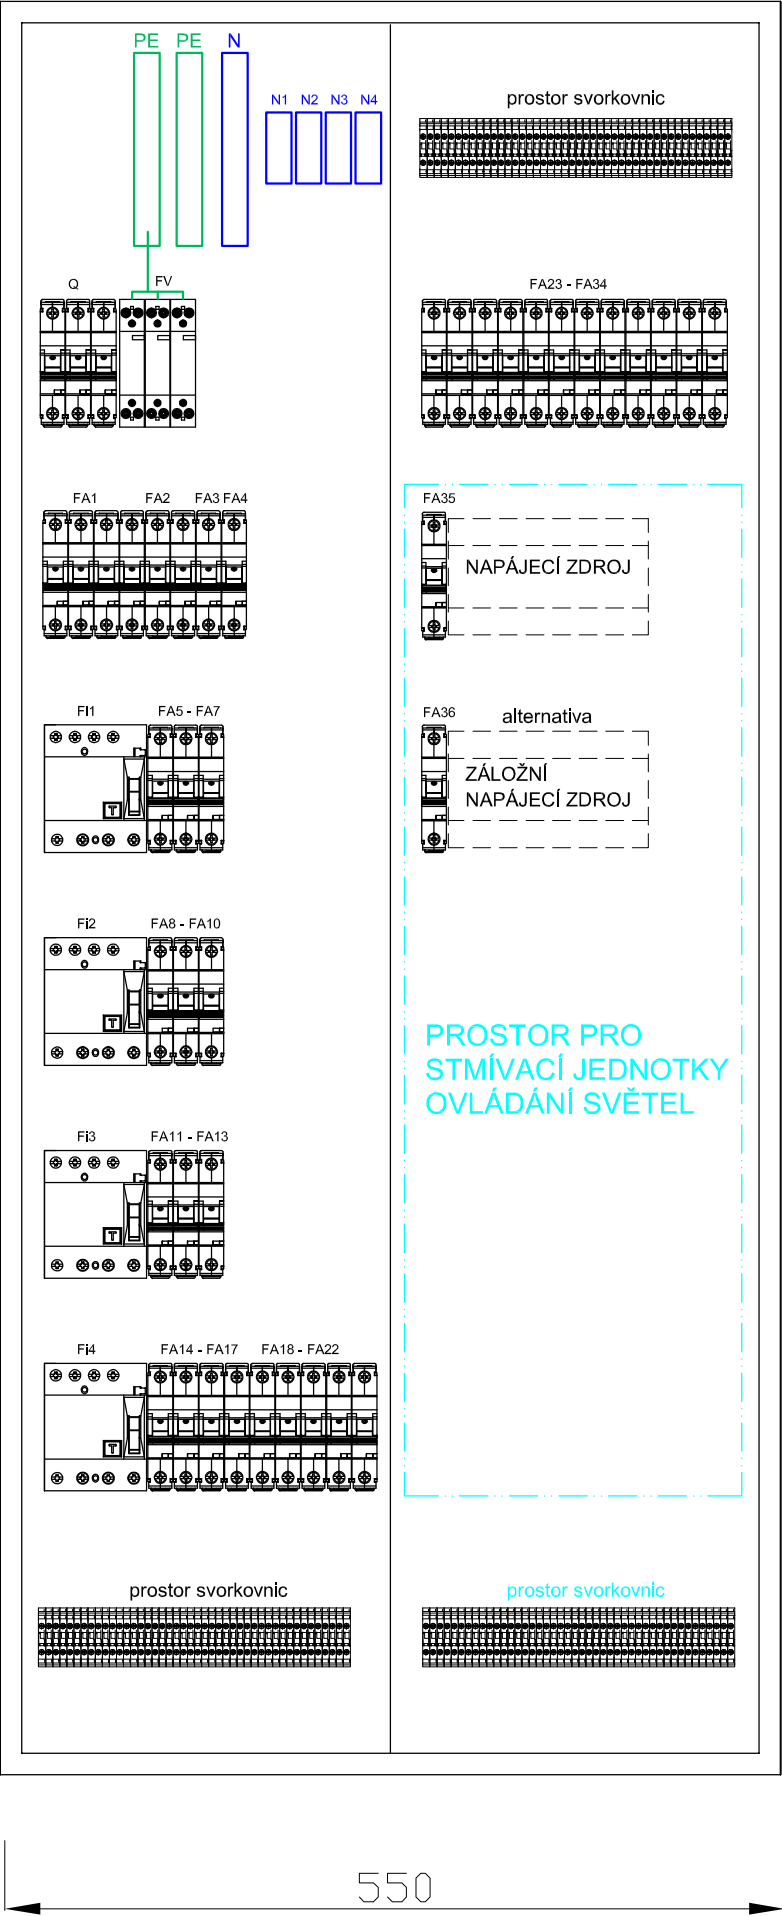

Rozvaděč pod omítku

počet modulů: 192

krytí: IP30/20

hlavní přívod: shora

vývody: shora, zdola

Vypracoval	Petr Kubala	Projekce elektr.zařízení do 1000V včetně hromosvodů Karviná 4, Ciolkovského 452/25 tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz	
Datum	01/2014		
Měřítko		Objekt	MěÚ Třinec
Formát	A3		zasedací místnost
Stupeň	DPS	Název	ELEKTROINSTALACE
Investor	MěÚ Třinec		Situační schéma
		Archivní číslo	04K2014
		Číslo výkresu	3