


ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

KG-systém (PVC) plus SN4 - DN 110-160

ROZMĚRY DLE DIN 16 961

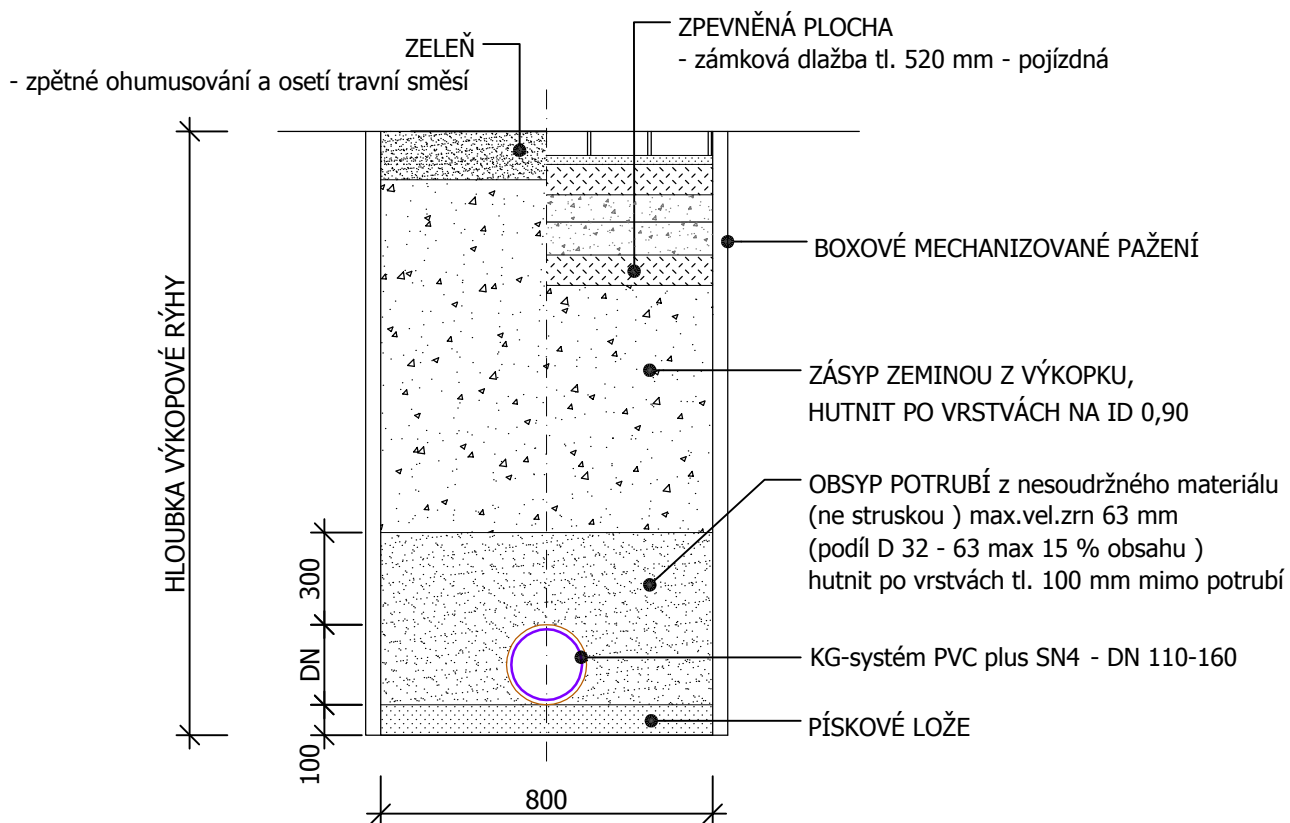

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PAŽENÁ

±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

SO07

Vypracoval : Lucie Cieslarová, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz		
Investor : Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum vypracování :	02 / 2016
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Kanská, parc.č. 1675/11, 1675/12	Stupeň dokumentace :	DPS
Název stavby : nová stavba KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ Třinec – Kanská	Číslo zakázky :	L2015-01
	Měřítko :	1:100
Výkres : SO07 – ULOŽENÍ POTRUBÍ	Číslo výkresu : D.07.07	