


ROZVINUTÝ ŘEZ 2-2'

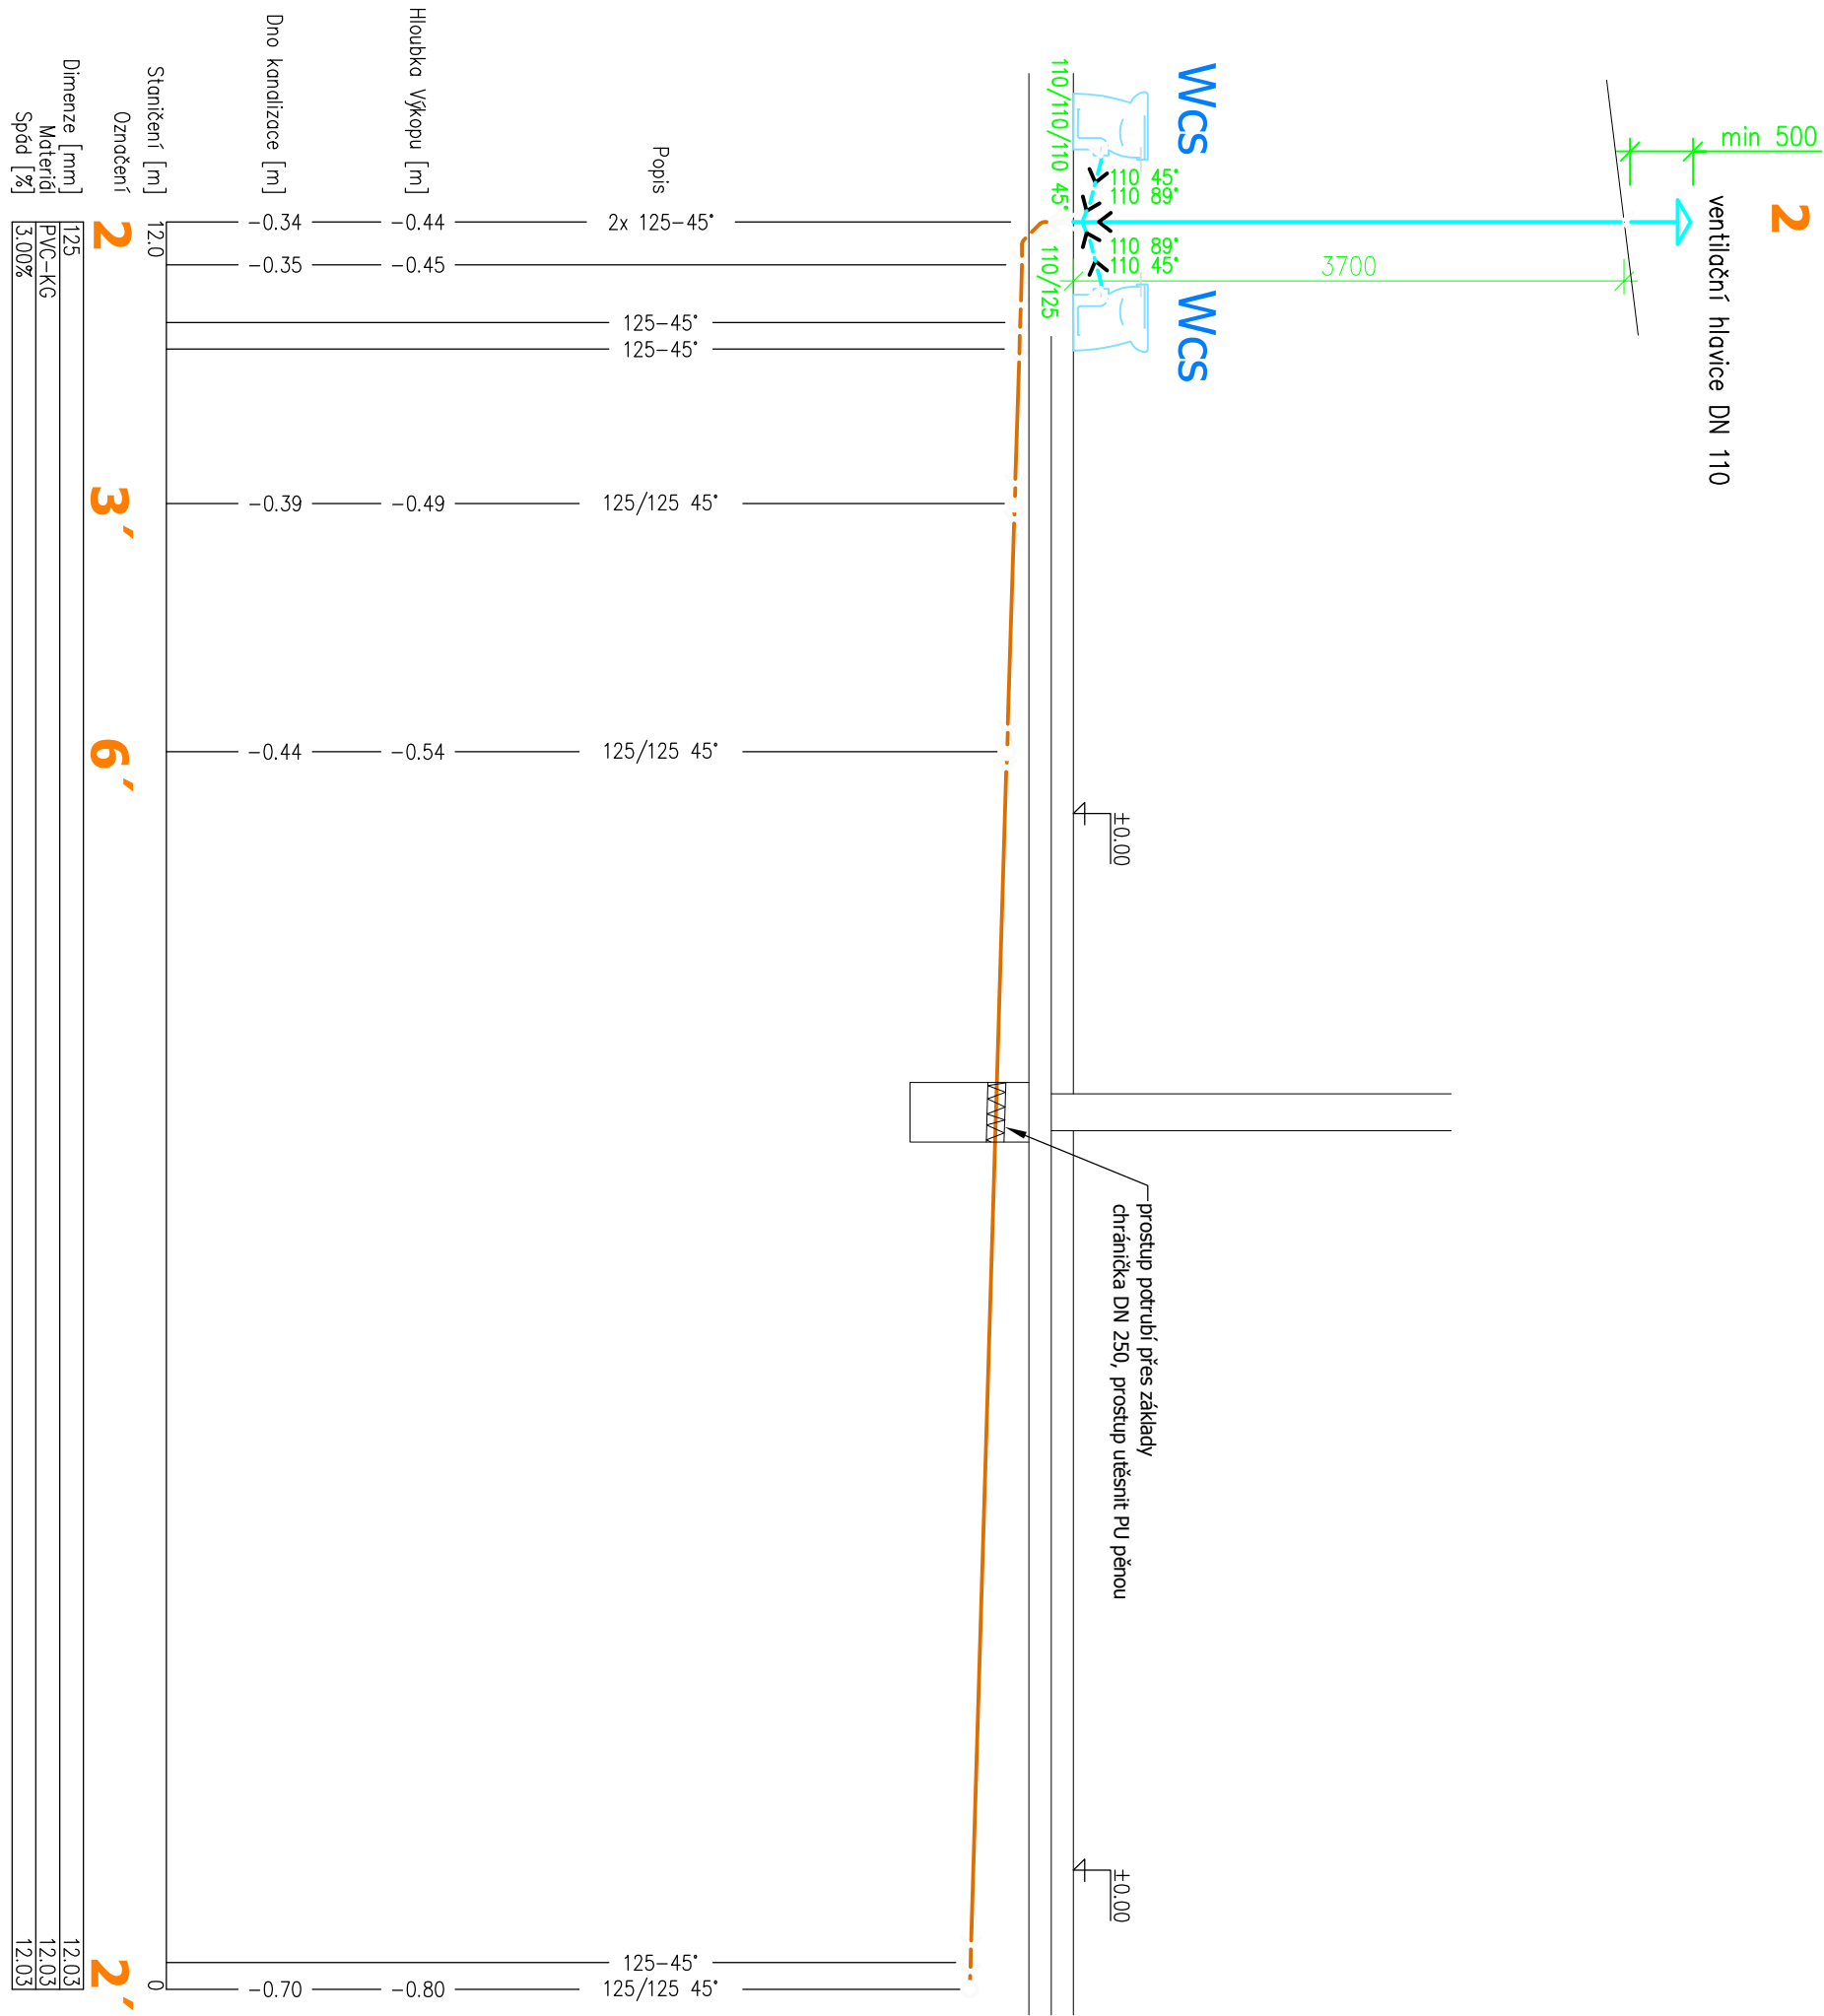

LEGENDA:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
- HLAVNÍ LEŽATÉ POTRUBÍ
- U - Umývadlo
- Us - Umývadlo pro OSSP
- D - Kuchyňský dřez
- Wcs - Záchod pro OSSP
- Sp - Sprchový kout
- Or - Odtokový rošt
- piv - Pračkový ventil
- Tv - Elektrický zásobník teplé vody

Lsp3-4 - LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN D125


POZNÁMKA:

- Vnitřní kanalizace bude ukončena ventilační hlavici vyvedenou nad střechu
- Hlavní ležatý rozvod bude veden pod podlahou 1.NP a bude proveden z KG-systému (PVC) plus SN4 - hladkých kanalizačních trubek a tvarovek neměkčeného polyvinylchloridu.
- Odpad od jednotlivých zařizovacích předmětů bude veden v podlaže a v dířkách ve zdivu
- Kanalizační rozvod s křivkami a svisly bude proveden z plastového potrubního systému HT-Systém PLUS z polypropylenu s posílenými protihlukovými vlastnostmi.
- K upevňování trubek ve svislém i vodorovném směru se použijí pevné i kluzné objímky jejich vzdálenost bude max. desetinásobek většího průměru trubky

±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

S004.04

Vypracoval :	Lucie Cieslarová Kozlejková, Bečvářská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz
Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Kohnská, parc.č. 1675/11, 1675/12
Název stavby :	nová stavba  <b>KYNOLOGICKÉ CVIČIŠŤE</b>  Třinec – Kohnská
Výkres :	ROZVOD KANALIZACE – ROZVINUTÝ ŘEZ 2

	
Datum vypracování :	02. / 2016
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2015-01
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	D.04.04.07