


LEGENDA

- STUDENÁ PITNÁ VODA, PPR PN16, IZOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. 9MM, 1)
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY K HYDRANTŮM, FeZn
- TEPLÁ VODA, PPR PN16, IZOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. 20MM, 1)
- ← ODPADNÍ POTRUBÍ, PP HT
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP HT
- WC KLOZET KOMBI, 1xRV1/2"
- U UMYVADLO, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- VA VANA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, VANOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÝ SET
- DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ – STÁVAJÍCÍ, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- PK PLYNOVÝ KOTEL PANTHER 12KO0B60ZB 13,8kW; ZÁSOBNÍK B60Z – DODÁVKA ÚT
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – STÁVAJÍCÍ, 1xRVP
- RV ROHOVÝ VENTIL KULOVÝ 1/2"x3/8"
- RVP ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ 1/2"x3/4"
- KK KULOVÝ KOHOUT, 1/2" kvs=10,2; 3/4" kvs=18,5; 1" kvs=36,3
- VKK KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL, 1/2" kvs=1,7
- PJVzti POJISTNÝ VENTIL, 1/2", 6bar – SOUČÁST ZÁSOBNÍKU B60Z

POZNÁMKA: TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM!
1) POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ IZOLOVÁNO DLE VYHLÁŠKY 193/2007 Sb. POUZDRY Z MW S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ALS FÓLII Ø20 TL. IZOLACE 40MM, Ø25 TL. IZOLACE 30MM, Ø32 TL. IZOLACE 40MM, Ø40 TL. IZOLACE 40MM, Ø50 TL. IZOLACE 30MM

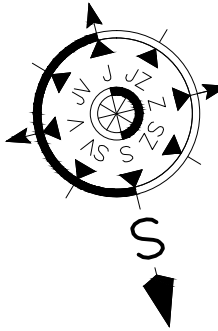

Vypracoval BLAŽEK		Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK		ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Svitávka č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25971862 DIČ: CZ25971862 tel.: 559 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TŘINEC							
Místo MÍRU 14, KANADA, 739 61 TŘINEC							
Stavba				Č. zakázky	Změna	Datum vydání	
BYTOVÝ DŮM, TŘINEC UL. MÍRU Č. P. 14, REKONSTRUKCE				042/13	A	2013-12-20	
Profesní část 200 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			Druh dokumentu	Účel vydání	Číslo dokumentu		
				DPS	CZ-2-066-13		
Název PŮDORYS 1.PP - VODOVOD				Měřítko	List		
				1:50	D.1.4b)202		