



ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

KG-systém (PVC) plus SN4 - DN 125-160

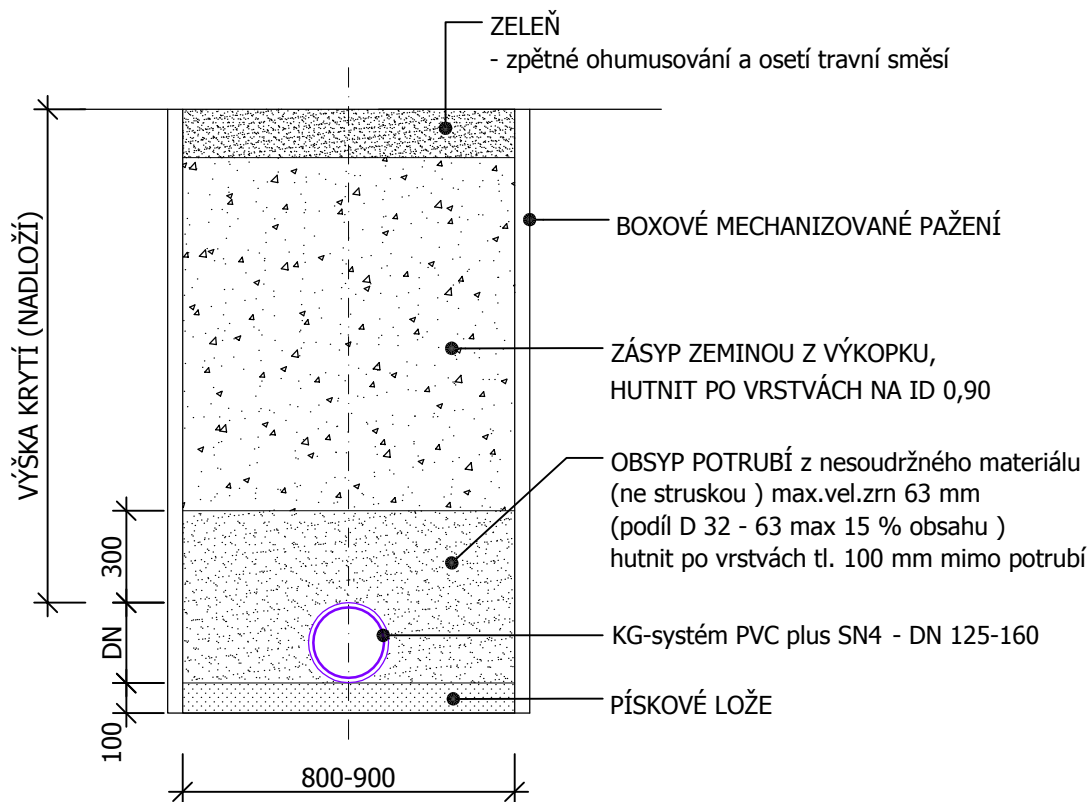

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PAŽENÁ

Vypracoval :	Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz		
Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc.č. 1239/19, 1243/9		
Název stavby :	<div>Park u Hvězdárny Mikuláše Koperníka v Třinci</div> <div>– naučná stezka, oprava fasády hvězdárny, oprava</div> <div>ocel. schodiště s doplněním fasádního dřev. opláštění,</div> <div>bleskosvod</div>		
Výkres :	<div>ULOŽENÍ POTRUBÍ</div>		

Datum vypracování :	02 / 2017
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2015–67
Měřítko :	1:25
Číslo výkresu :	D.02.08