


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ HDPE 100

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

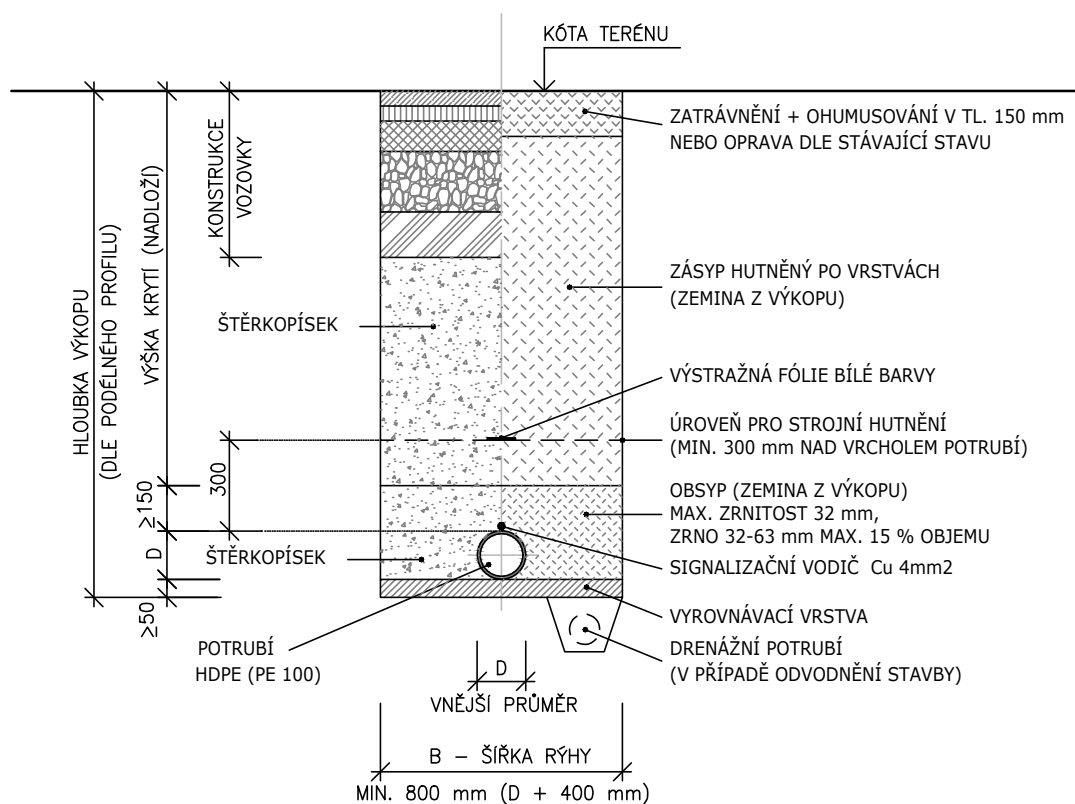

POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

SO 02 Spojovací potrubí

Č. změny	Datum	Popis změny	Schválil

KBprojekt <i>Aqua</i> s.r.o.		KBprojektAqua s.r.o. Staroveská 129/154 724 00 Ostrava-Proskovice IČO 06020364	
Vypracoval :	Projektant : Ing.Čestmír Krkoška	HIP : Ing.Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing.Čestmír Krkoška
Investor : Město Třinec		Č.zakázky :	2018-005
Akce : Vodovod Třinec Guty, Bystrý - Úprava chlorace		Stupeň :	DSP
		Datum :	03/2018
		Formát :	A4
		Měřítko :	1 : 50
Příloha : Vzorový příčný řez uložení potrubí		Č.přílohy :	D.1.2.2