


LEGENDA ODKAZŮ:

- BO 04 – OKLEPÁNÍ VNĚJŠÍCH ZVĚTRALÝCH VÁPNOCEMENTOVÝCH OMÍTEK 100%
- BO 12 – DMTŽ VEŠKERÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- BO 13 – DMTŽ KOMÍNOVÉ HLAVICE

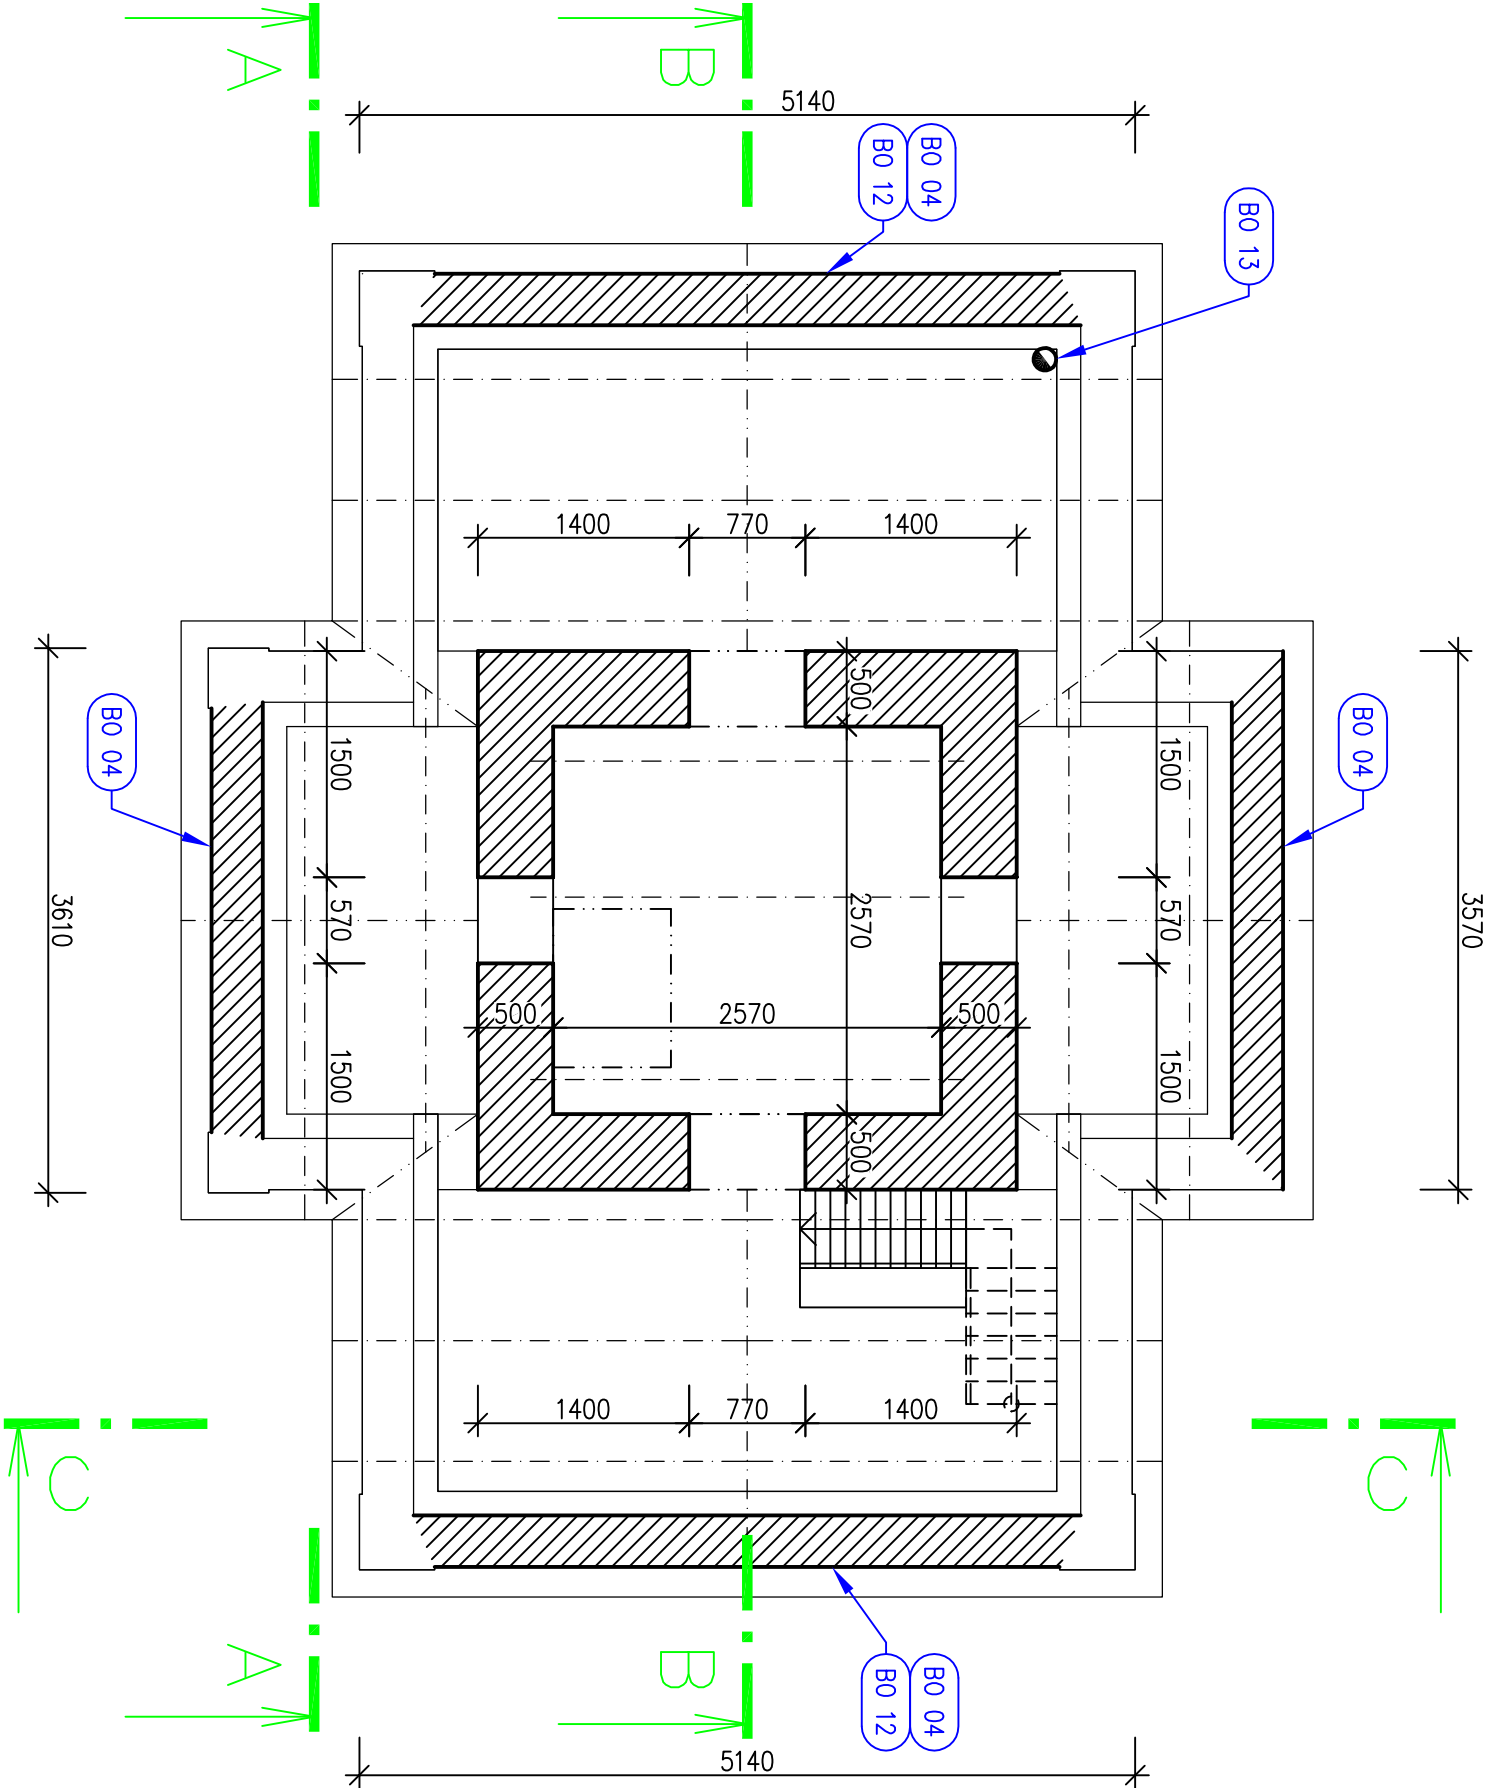

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

01

Vypracoval : Přemysl Cieslar, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz	
Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Tyra, parc.č. 186, 357, 1089/1
Název stavby :	udržovací práce
HŘBITOVNÍ KAPLE TYRA	
Výkres :	PŮDORYS PODKROVÍ – Stávající stav

<div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>lay-out</div>	
Počet formátů :	2 A4
Datum vypracování :	12 / 2013
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2013-85
Měřítko :	Číslo výkresu :
1:50	4