



## RS3

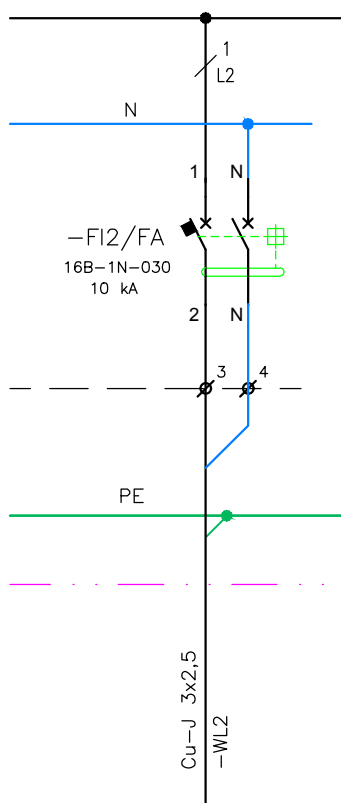

## MS1

1+PE+N; 230V; 50Hz; TN-S

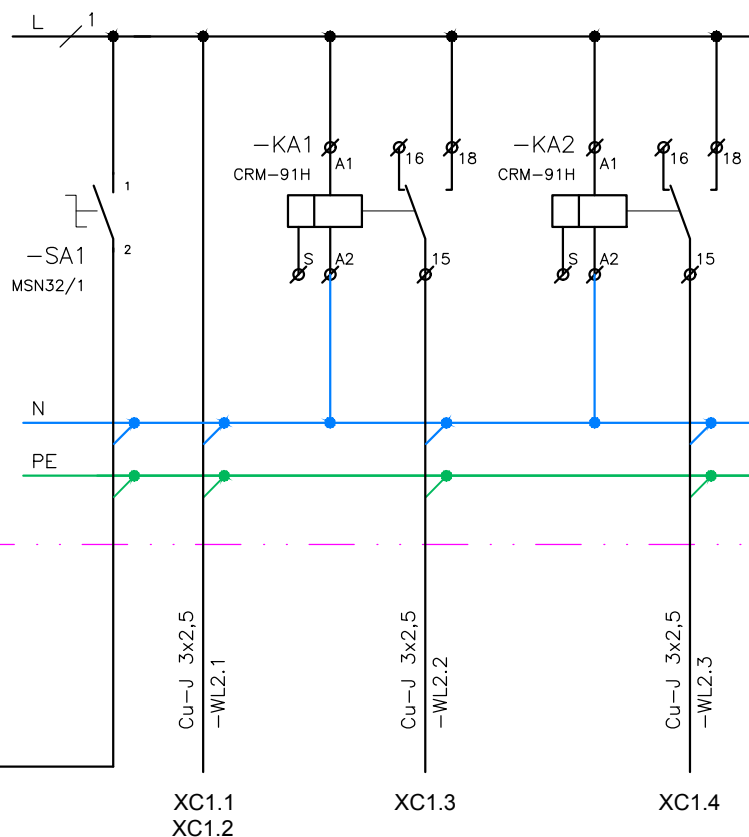

Soustava: 1+PE+N; 230V; 50Hz; TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- základní izolace
- kryty a přepážky
- automatickým odpojením od zdroje
- proudovým chráničem s  $I_r < 30\text{mA}$

Vnější vlivy prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektr.proudem jako **NORMÁLNÍ**

Výpracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení a hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná - Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz
Datum	01/2019	
Měřítko		Stavba Speciální výslechová místnost MŠ Kinská 419, Třinec-Kinská 739 61
Formát	A4	
Stupeň	DPS	Název Časované spínání zásuvkových vývodů Spínací skříňka MS1 Přehledové schéma
Investor	Město Třinec Jablunkovská 160 739 61 Třinec	
Archivní číslo:		59K2018/D1
		List 4