



# ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

KG-systém SN4/SN12 - DN 110-200

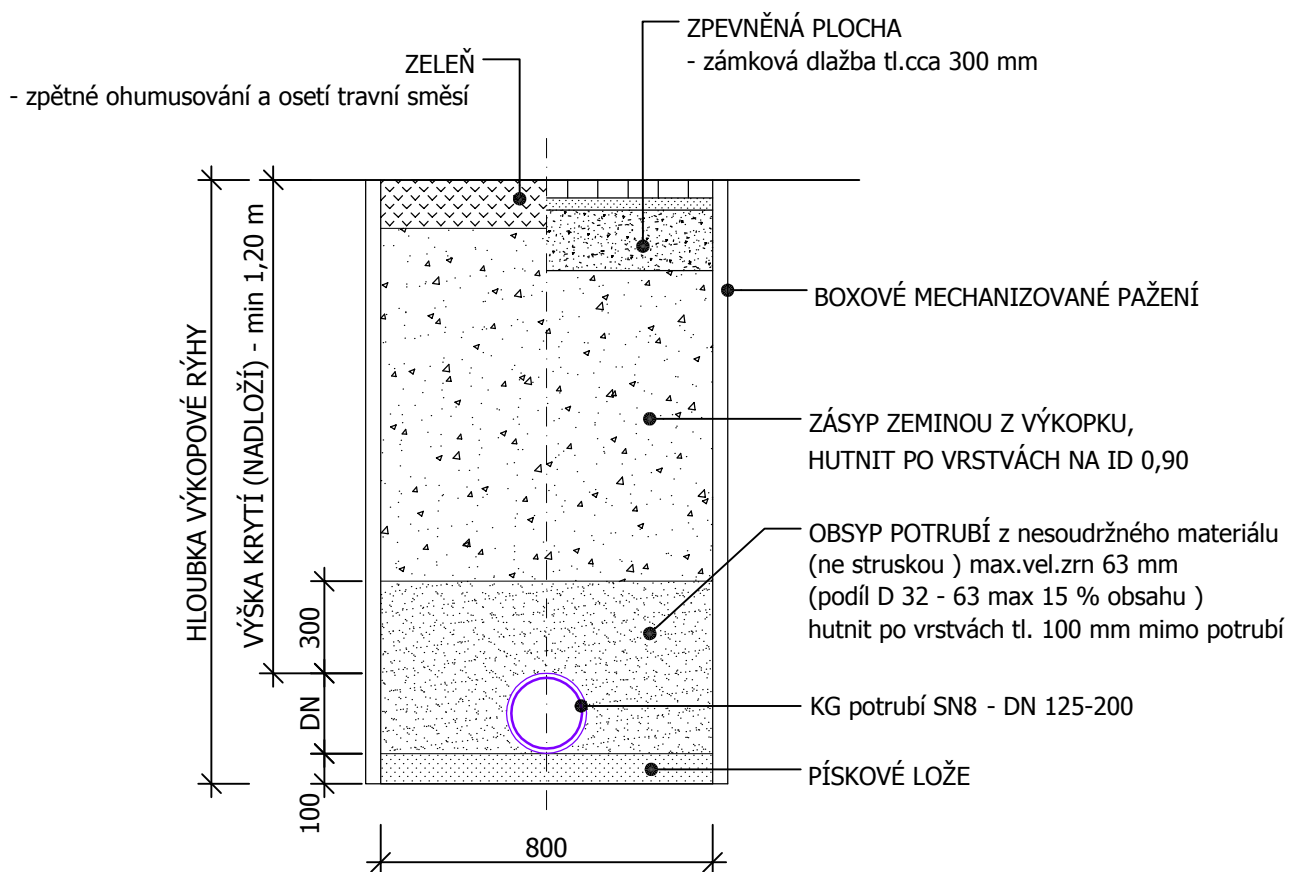

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PAŽENÁ

Vypracoval :	Projekční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz											
Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec											
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc.č. 2584, 2638											
Název stavby :	<div>Odvodnění nebytového objektu s opravou anglických dvorků, ul. Máchova č.p. 643, Třinec – stavební úpravy</div>											
Výkres :	ULOŽENÍ POTRUBÍ	<table><tr><td>Datum vypracování :</td><td>01 / 2018</td></tr><tr><td>Stupeň dokumentace :</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Číslo zakázky :</td><td>L2017-87</td></tr><tr><td>Měřítko :</td><td>1 : 25</td></tr><tr><td>Číslo výkresu :</td><td>D.21</td></tr></table>	Datum vypracování :	01 / 2018	Stupeň dokumentace :	DPS	Číslo zakázky :	L2017-87	Měřítko :	1 : 25	Číslo výkresu :	D.21
Datum vypracování :	01 / 2018											
Stupeň dokumentace :	DPS											
Číslo zakázky :	L2017-87											
Měřítko :	1 : 25											
Číslo výkresu :	D.21											