



# OPĚRNÉ ZDI 2L, 2P - ŘEZY

OPĚRNÁ ZEĎ VLEVO ZA MOSTEM 1:50  
ŘEZ L1-L1

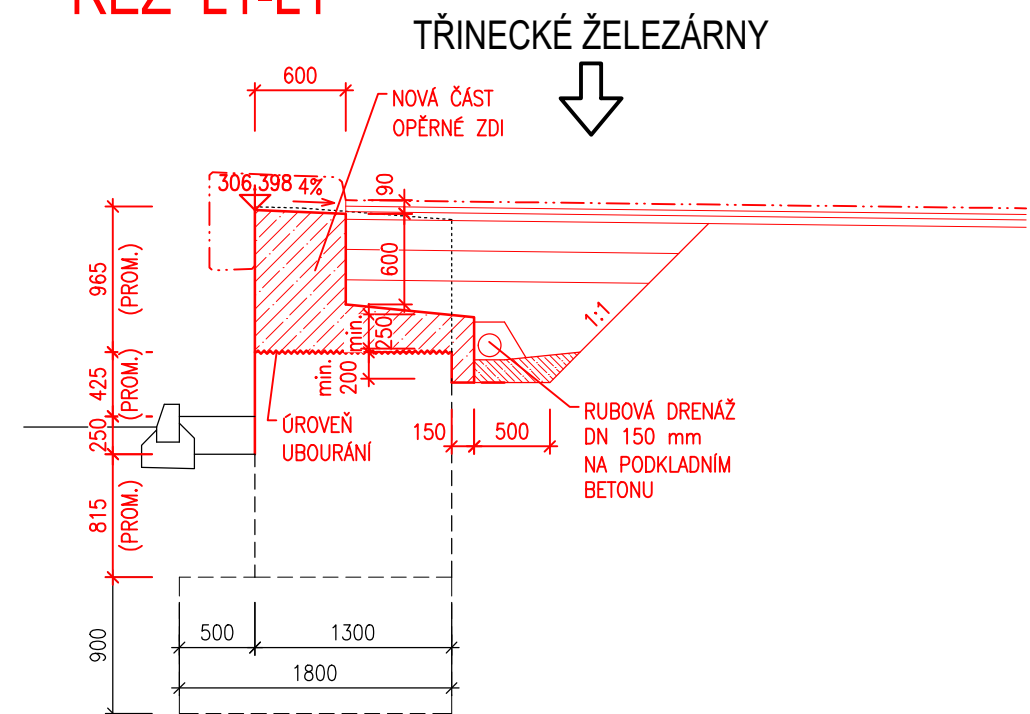


OPĚRNÁ ZEĎ VPRAVO ZA MOSTEM 1:50  
ŘEZ P1-P1

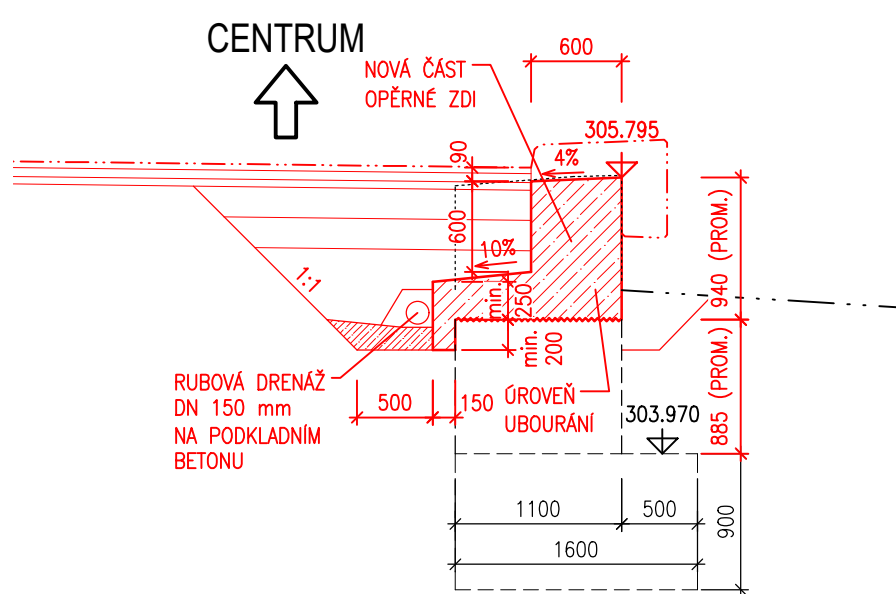


## POZNÁMKY

- TVARY STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ JSOU ZKRESLENY DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ. PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA TO, ŽE V REALIZACI SE MŮŽE JEJICH TVAR OD PŘEPDKLADU LIŠIT.
- NIVELETA SILNICE A KLOPENÍ SILNICE JSOU NAVRŽENY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU A DLE ZAMĚŘENÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE. PROJEKTANT UPOZORŇUJE, ŽE V RÁMCI REALIZACE MOSTNÍ KONSTRUKCE A SKUTEČNOSTEM ZJIŠTĚNÝM NA STAVBĚ MŮŽE V RÁMCI REALIZACE DOJÍT K MÍRNÉ VÝŠKOVÉ KOREKCI VYKRESLENÝCH KONTRUKCÍ Z DŮVODU NAPOJENÍ NA MOST.
- RUB NOVÉ ČÁSTI ŽB ZDI BUDE IZOLOVÁN IZOLAČNÍM SOUVRVSTVÍM VE SKLADBĚ 1xALP+2xALN, OCHRANA IZOLACE GEOTEXTILIE 1x600 g/m<sup>2</sup> (2x300 g/m<sup>2</sup>)
- UBOURÁNÍ NA LÍCI BUDE VYMEZENÉ ZAŘÍZNUTÍM.
- PRACOVNÍ SPÁRA NA LÍCI BUDE PROVEDENA OBOUSTRANNÝM ZKOSENÍM HRANY 15/15 mm. A VYPLNĚNA TRVALE PRUŽNÝM TMELEM PU TMELEM BARVA ŠEDÁ.
- RUBOVÁ DRENÁŽ – PERFOROVANÁ TRUBKA DN 150 NA PODKLADNÍM BETONU V PŘÍČNÉM SKLONU 10%. OBYSP MEZEROVITÝM BETONEM NEBO ŠTĚRKODRTÍ.
- SPÁRA MEZI NOVOU ŘÍMSOU A NOVOU ŽB ZDI BUDE PŘEIZOLOVÁNA PÁSEM Z NAIP. IZLACE BUDE UKONČENA V NICE HL. 20 mm V ŘÍMSE U VOZOVKY.
- NOVÁ ČÁST ŽB ZDI MŮŽE BÝT PROVEDENA S PRACOVNÍ SPÁROU V MÍSTĚ ZÚŽENÍ NA š. 600 mm. PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU OŠETŘENY DLE VL4 208.03 NEBO DLE DETAILŮ UVEDENÝCH V DOKUMENTACI.
- DRENÁŽ ZA RUBEM ZDI JE NAVRŽENA V MINIMÁLNÍM PODÉLNÉM SKLONU 3%.


## ŘEZ L2-L2

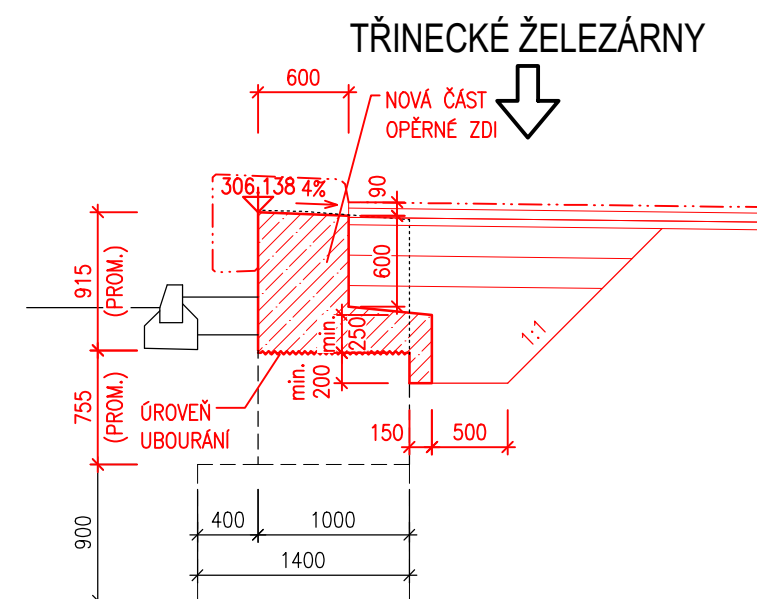

## ŘEZ L3-L3

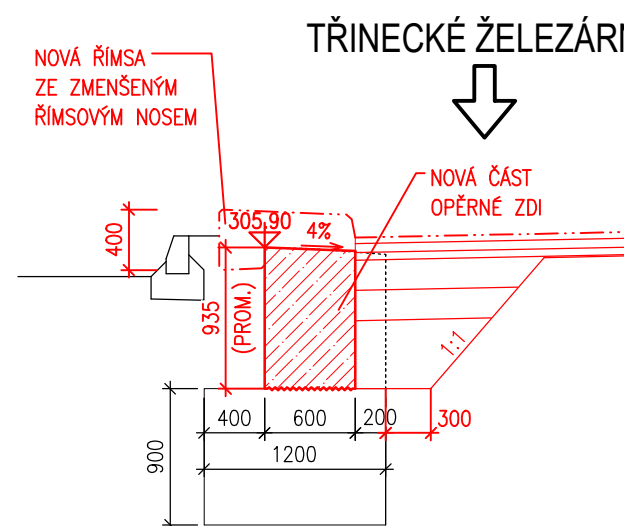


## ŘEZ P2-P2

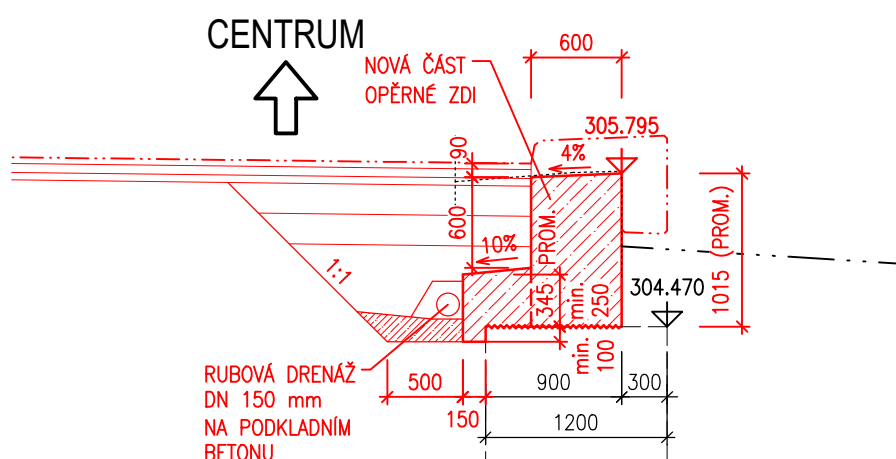

D  
SO 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	<i>Rehulka</i>	 <b>PRIS</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Svatopluk ZOBEK	<i>Zobek</i>		
VYPRACOVAL	Ing. Svatopluk ZOBEK	<i>Zobek</i>		
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	<i>Šrubař</i>		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	K.Ú.: TŘINEC		DATUM	05/2021
<div>NADJEZD ZÁVODNÍ</div> <div>SO 201 Rekonstrukce nadjezdu v Trinci na ulici Závodní</div>			FORMÁT	4 A4
			MĚŘÍTKO	1:50
			ÚČEL	PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	21042
			ARCHIVNÍ ČÍS.	D201_24_OZ2-R
NÁZEV PŘÍLOHY:	OPĚRNÉ ZDI 2L, 2P - ŘEZY		ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
				24