

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
001	CHODBA	5,35
002	SKLAD BRAMBOR	7,40
003	SKLAD ZELENINY	5,35
004	SKLAD OVOCE	4,95
005	SKLAD PRO MŠ	20,35

LEGENDA POTRUBÍ

- ÚT PŘÍVOD 50°C
- - - ÚT VRAT 35°C
- CHLADIVO R410A


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- TČ TEPELNÉ ČERPADLO
SPLIT VČETNĚ HYDRAULICKÉHO MODULU S ČERPADLEM
EXPANZNÍ NÁDOBOU 8L, POJISTNÝM VENTILEM 3BAR
CHLADIVO R410A, 3x400V
- AKU300 VYROVNÁVACÍ AKUMULAČNÍ NÁDOBA 300 LITRŮ
MOŽNOSTÍ OSAZENÍ TOPNÉ SPIRÁLY DO PŘÍRUBY 180mm

LEGENDA POTRUBÍ – VYTÁPĚNÍ

- 15x1,2 OZNAČENÍ POTRUBÍ, UHLÍKOVÁ OCEL
- iz00 TLOUŠŤKA TEPELNÉ ISOLACE POLYETYLENOVÉ TRUBICE S AL FÓLIÍ
- 109 ČÍSLO MÍSTNOSTI
- 20°C–921W NÁVRHOVÁ TEPLOTA–TEPELNÁ ZTRÁTA
- B1 VĚTEV/STOUPAČKA
- STOUPAJÍCÍ/KLESAJÍCÍ POTRUBÍ

POHLED OD SEVERU

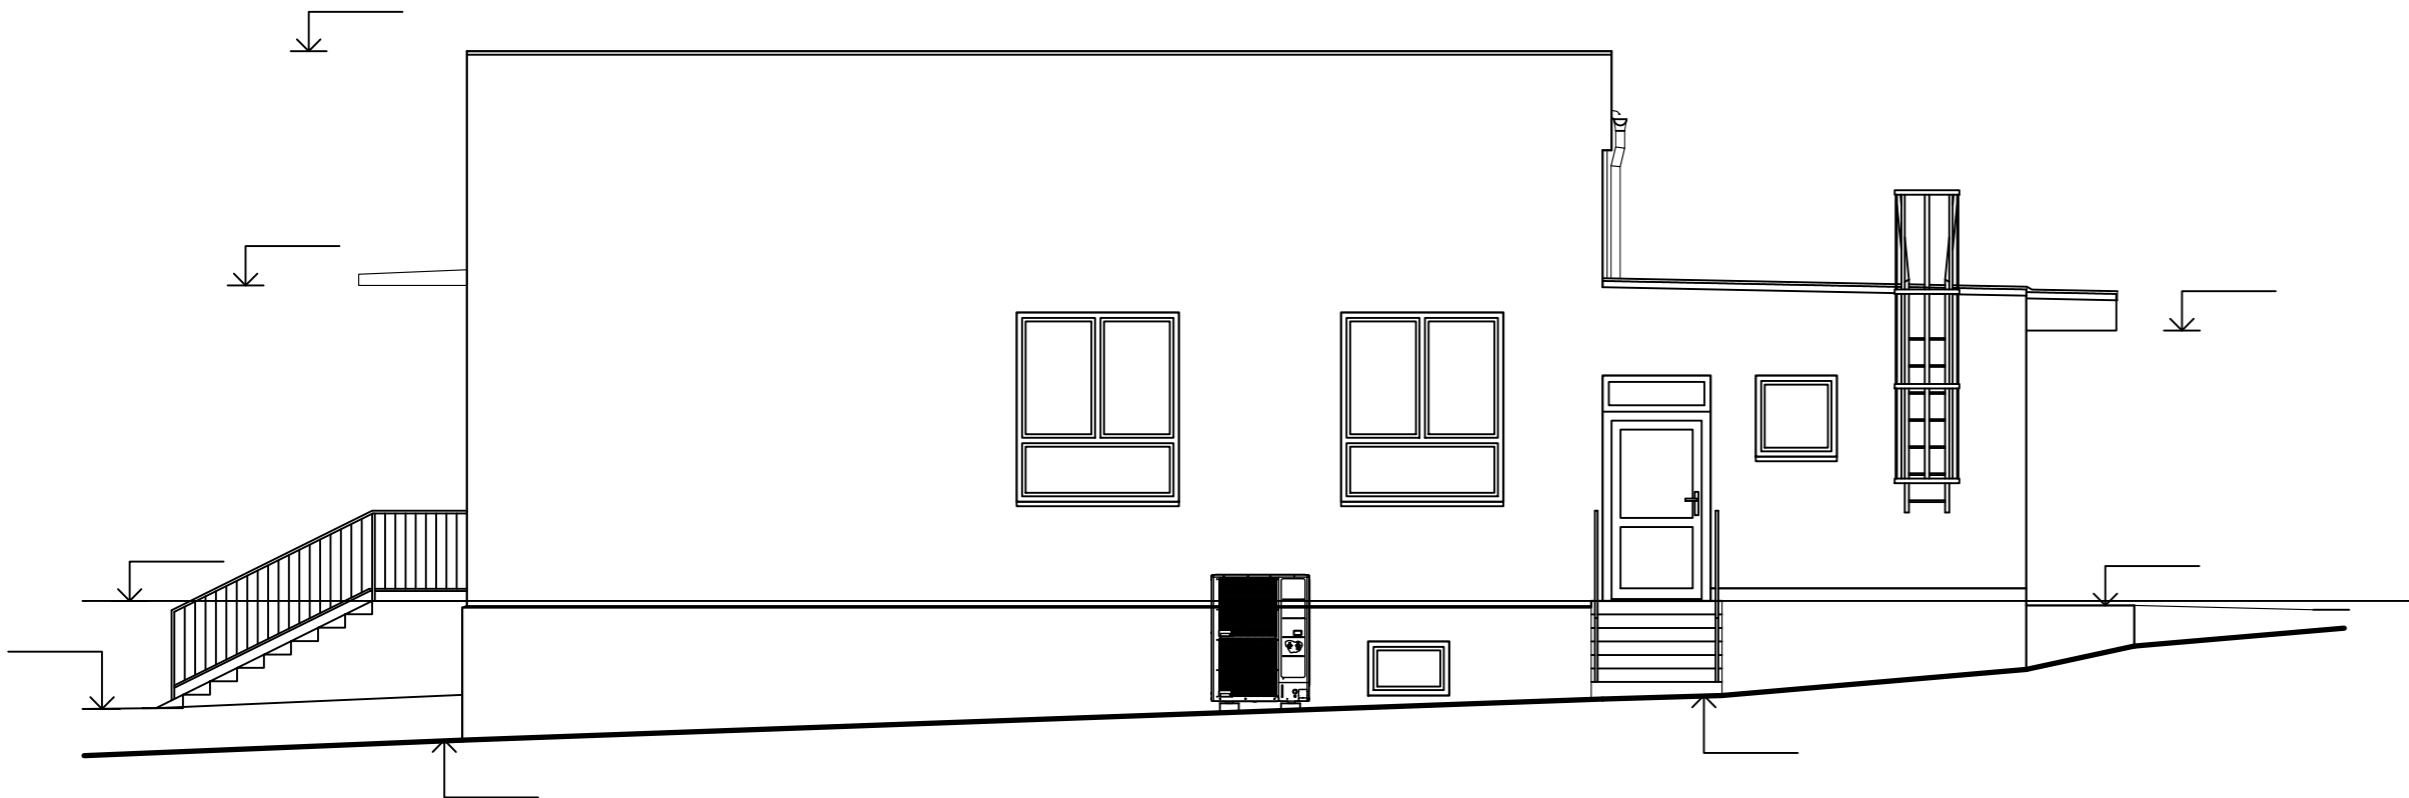

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	C.E.I.S. CZ s.r.o.	
Tomáš Skupień	Ing. Vladimír Baginský	Ing. Vladimír Baginský	Masarykovy sady 51/27	tel : 558 740 250
Investor	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		737 01 Český Těšín	E-mail: info@ceis.cz
Místo stavby	Guty 131, 739 55 Třinec - Gutý		Formát	A2
Akce	MŠ GUTY, TŘINEC - SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY		Datum	02/2022
			Účel	DUSP+DPS
Část	D.1.4.3 - Vytápění		Č. zakázky	154/21
Obsah výkresu	PŮDORYS 1.PP		Měřítko	-
			Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.4.3.b-102