



# ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE KG-systém (PVC) plus SN4 - DN 125

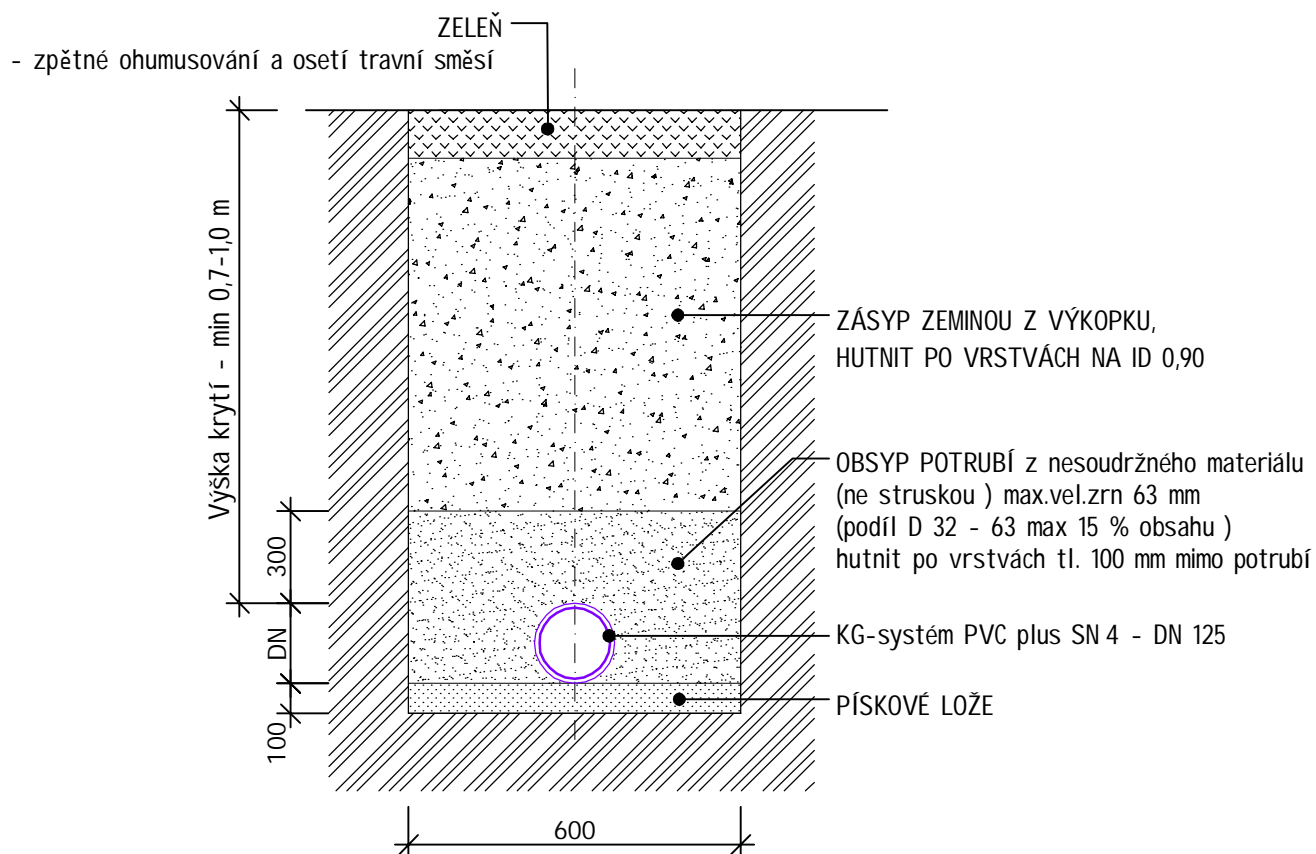

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PAŽENÁ

Vypracoval : Lucie Cieslarová Kozielková, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz		
Investor : Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum vypracování :	04 / 2020
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc.č. 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4	Stupeň dokumentace :	DPS
Název stavby :  <b>ZŠ P. Bezruč, Třinec - rekonstrukce střechy</b>	Číslo zakázky :	L2019-44
	Měřítko :	1:25
Výkres : <b>ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE</b>	Číslo výkresu : <b>D.04.17</b>	