


Ozn.	Délka celkem [mm]	Typ uložení	Zdroj - označení	Odběr [W]	Poznámka
LEDv 101	11600	A	Z.101	116	
LEDv 102	5400	A	Z.102	54	
LEDv 103	6000	B	Z.103	60	
LEDv 104	6500	B	Z.103	65	
LEDv 105	26700	B	Z.105	200	Omezení výkonu na 75%
LEDv 106	28200	B	Z.106	197	Omezení výkonu na 70%
LEDv 107	13300	B	Z.107	133	
LEDv 108	16200	B	Z.108	162	
LEDv 109	10400	B	Z.109	104	
LEDv 110	4600	B	Z.110	46	Bez omezení
LEDv 111	5500	B	Z.110	55	
LEDv 112	170400	C	8x Z.112	1619	Omezení výkonu na 95%
LEDv 113	140200	C	7x Z.113	1402	
107a	900	E	Z.107a	9	
108a	1900	E	Z.107a	19	
109a	1900	E	Z.107a	19	
110a	1900	E	Z.107a	19	
111a	1900	E	Z.107a	19	
112a	1900	E	Z.107a	19	
113a	1900	E	Z.107a	19	
114a	1900	E	Z.107a	19	
210a	2200	E	Z.103	22	
	461400			4377	

ZDROJ - OZNAČENÍ

Rx.y - Rx ROZVÁDĚČ
y - ZDROJ (250W)

Z.xxx - Z - ZDROJ (100-250W)
xxx - POŘAD. ČÍSLO

- ROZVÁDĚČ
- ZDROJ PRO LED PÁSEK
- VÝVOD 1F
- DATOVÝ ZASUVKA
- LED PÁSEK
- KABELOVÁ TRASA SILOVÁ + DALI
- KABELOVÁ TRASA DATOVÁ

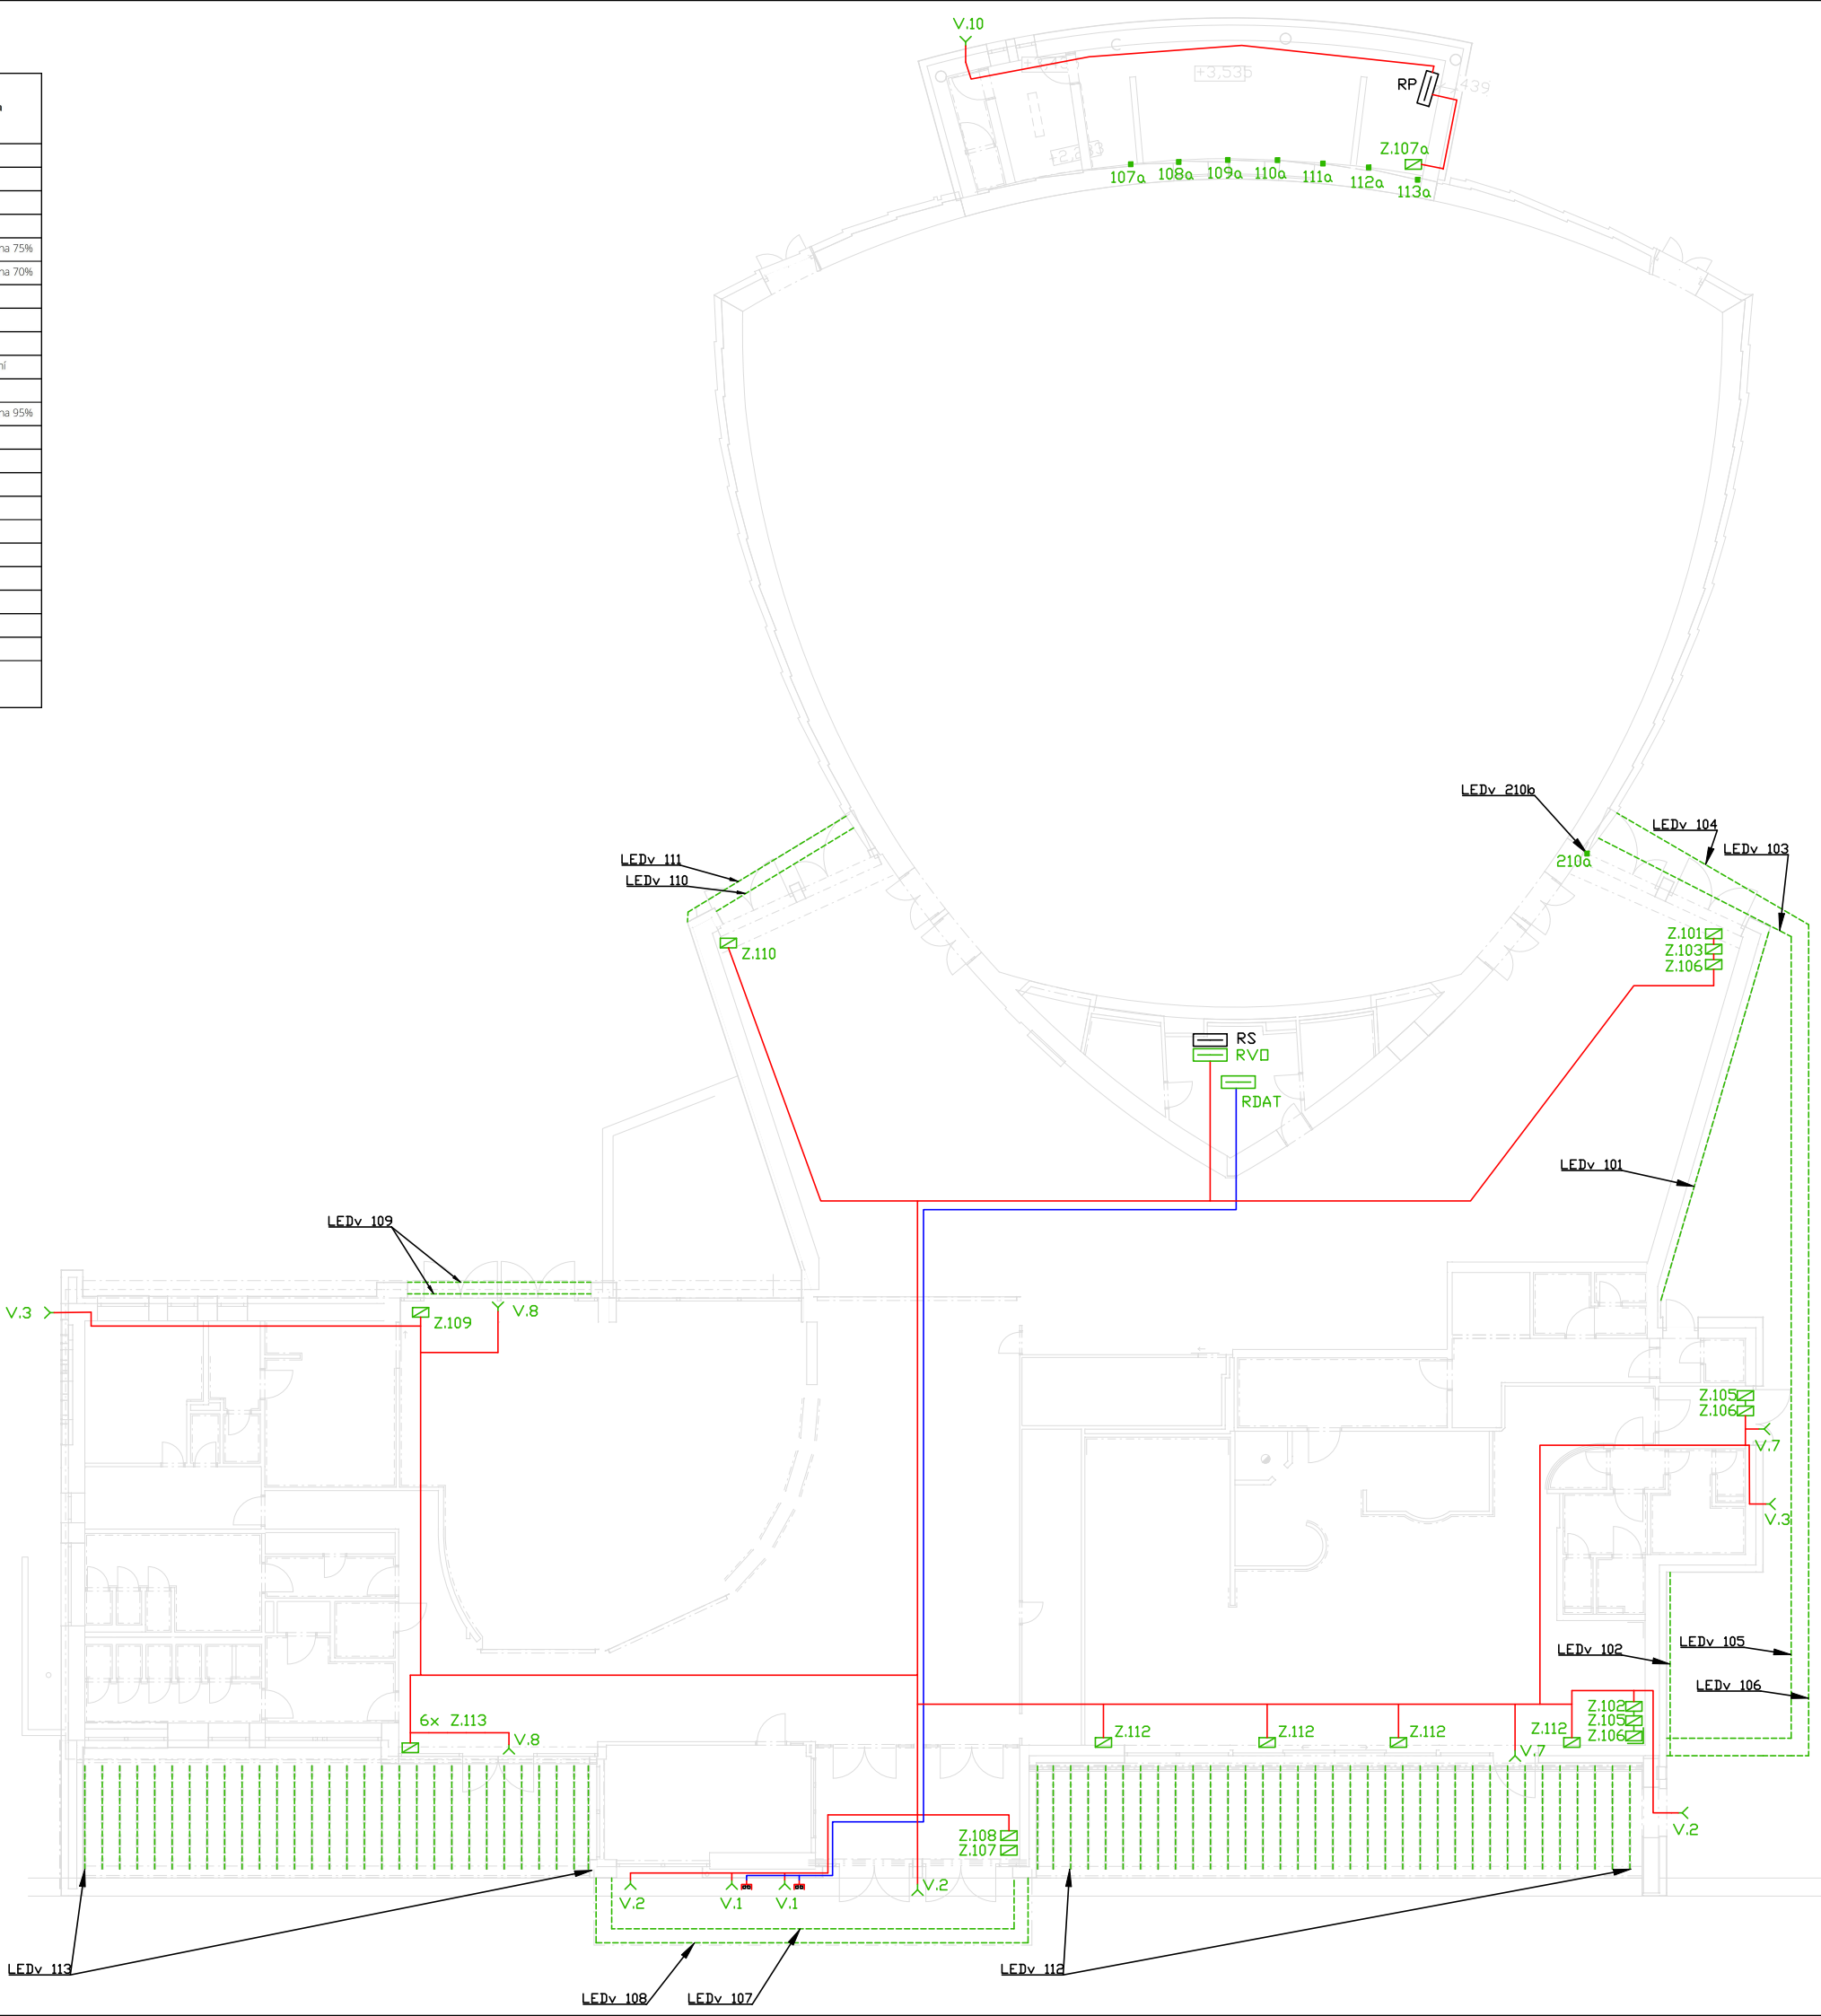

petit
atelier

AUTOR NÁVRHU
Ing. Jiří Sádlick

VYPRACOVAL/A
Ing. Jiří Sádlick

KONTROLOVAL
Ing. Jiří Sádlick

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jiří Sádlick

ČÍSLO ZAKÁZKY
2212

INVESTOR
Statutární město Třinec

Jablunkovská 160,
73961 Třinec

STAVBA
Kino Kosmos, Třinec
- rekonstrukce
venkovního pláště
budovy
parc. č. 2486, 2487
; k.ú. Lyžbice [771104]

PROFESE / KAD PROFESE
ELEKTROINSTALACE

OBJEKT
ELEKTROINSTALACE

VÝKRES
SITUACE ELEKTROINSTALCE 1.NP

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.1.1

STUPEŇ PD
DSP

DATUM
7 / 2023

MĚŘÍTKO

FORMÁT
A2

ČÍSLO PARÉ

Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby. Stavbu lze provádět na základě dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č. 8, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

www.petitatelier.cz