
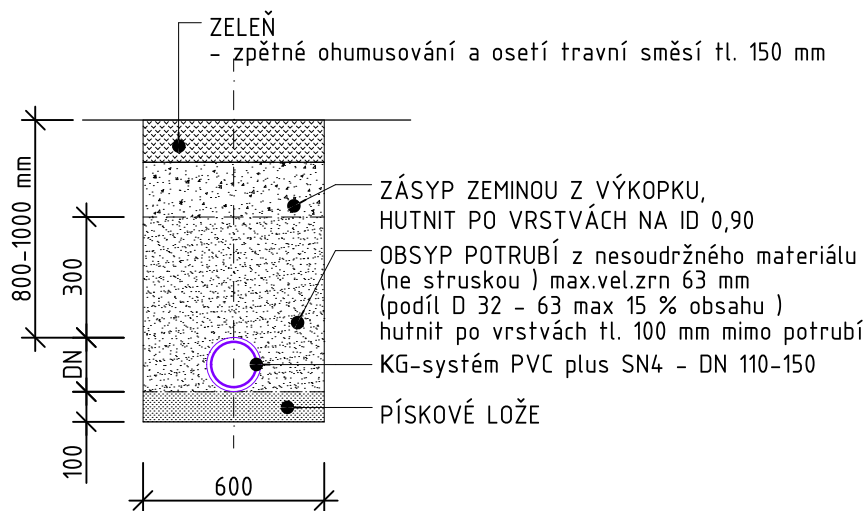


ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE

KG-systém (PVC) plus SN4 - DN 110-150

PODÉL STĚNY

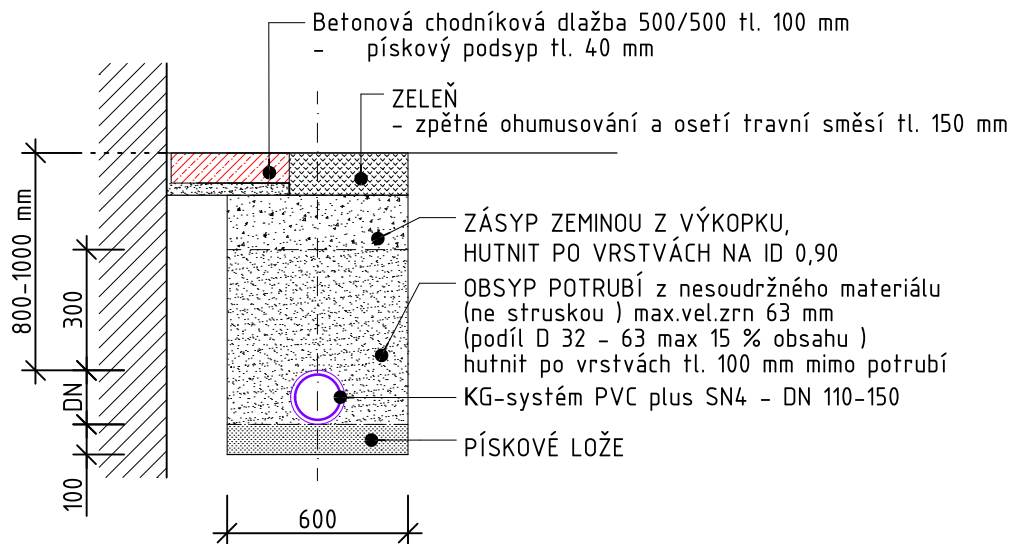

IV. ETAPA

Investor :	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘINEC, KOPERNÍKOVA 696 P.O., IČ: 61955531, KOPERNÍKOVA 696, 739 61 TŘINEC	Lucie Cieslarová Kozielková LAY-OUT Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz	
Místo stavby :	OBEC TŘINEC, K.Ú. LYŽBICE PARC.Č. 2565/1,	Datum vypracování : 01/2024	
Název stavby :	ZŠ KOPERNÍKOVA Č.P. 696 – REKONSTRUKCE STŘECHY	Stupeň dokumentace :	DPS
		Číslo zakázky :	L2023-49
		Měřítko :	1:500
Výkres :	ULOŽENÍ POTRUBÍ		Číslo výkresu : D.4.05