

Vodovod Třinec - Tyra-Stáje - Kozinčany

SO 01 Nový vodojem s napojením
SO 01.02 Část elektro


OSHO ROZVÁDĚČE RS1

Objednatel:	Statutární město Třinec
Místo stavby:	Třinec - Tyra
Datum:	01/2023
Stupeň:	DPS
Zakázka číslo:	66605082
Číslo seznamu:	TP-S-25-23
Archivní číslo dokumentu:	TP-4-66-23
Pořadové číslo v seznamu:	09

Zpracoval:	Pavlína Chmielová
Kontroloval:	Pavlína Chmielová
Schválil:	Bc. Ondřej Dragon


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

+RS1
ROZVÁDĚČ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE

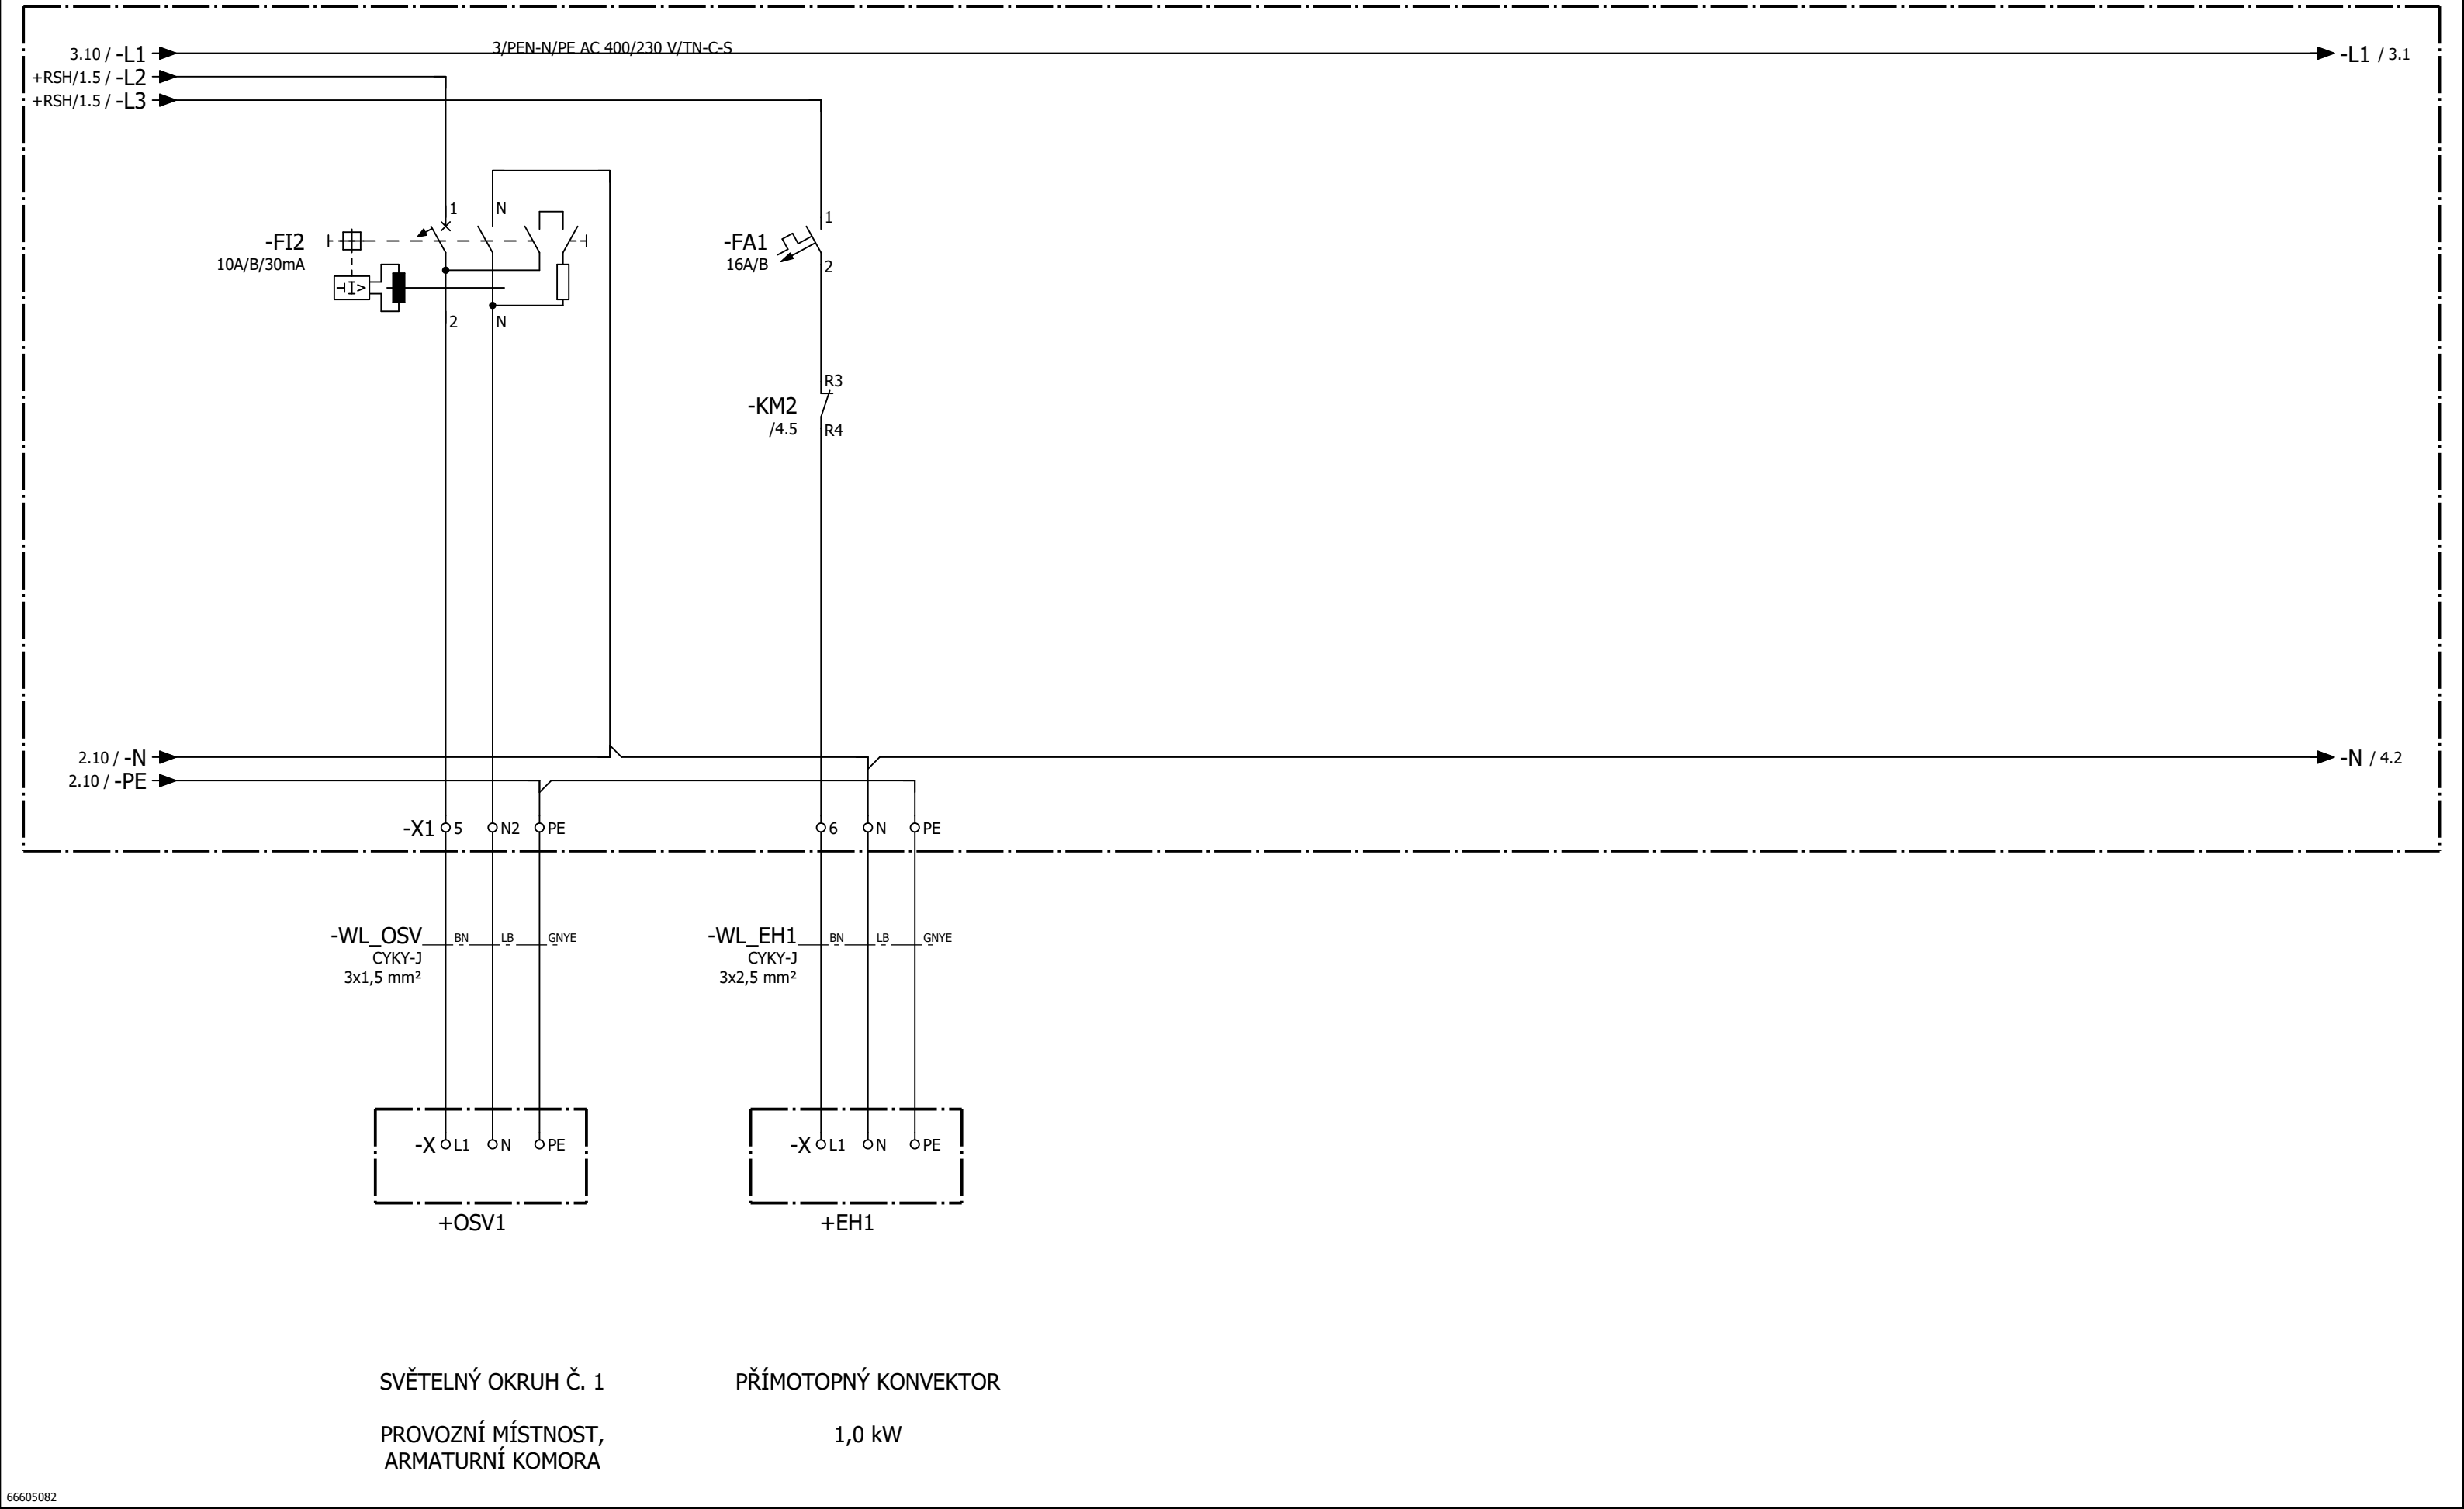


66605082

			Statutární město Třinec Vodovod Třinec - Tyra-Stáje - Kozinčany SO 01 Nový vodojem s napojením		<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>TŘINECKÁ PROJEKCE</div><div>A.S.</div></div></div><div>Tento výkres je duševním a prům. vlastnictvím TP, a.s.</div></div></div>	Název výkresu: OSHO ROZVÁDĚČE RS1 SVĚTLNÝ OKRUH, NAPÁJENÍ PŘÍMOTOP		=	
						+ RS1			
ZMĚNA:	JMÉNO:	DATUM:	ZPRACOVAL: Pavlína Chmielová	DATUM: 14.02.2023		TP-4-66-23		STRANA: LIST/LISTŮ:	3 /

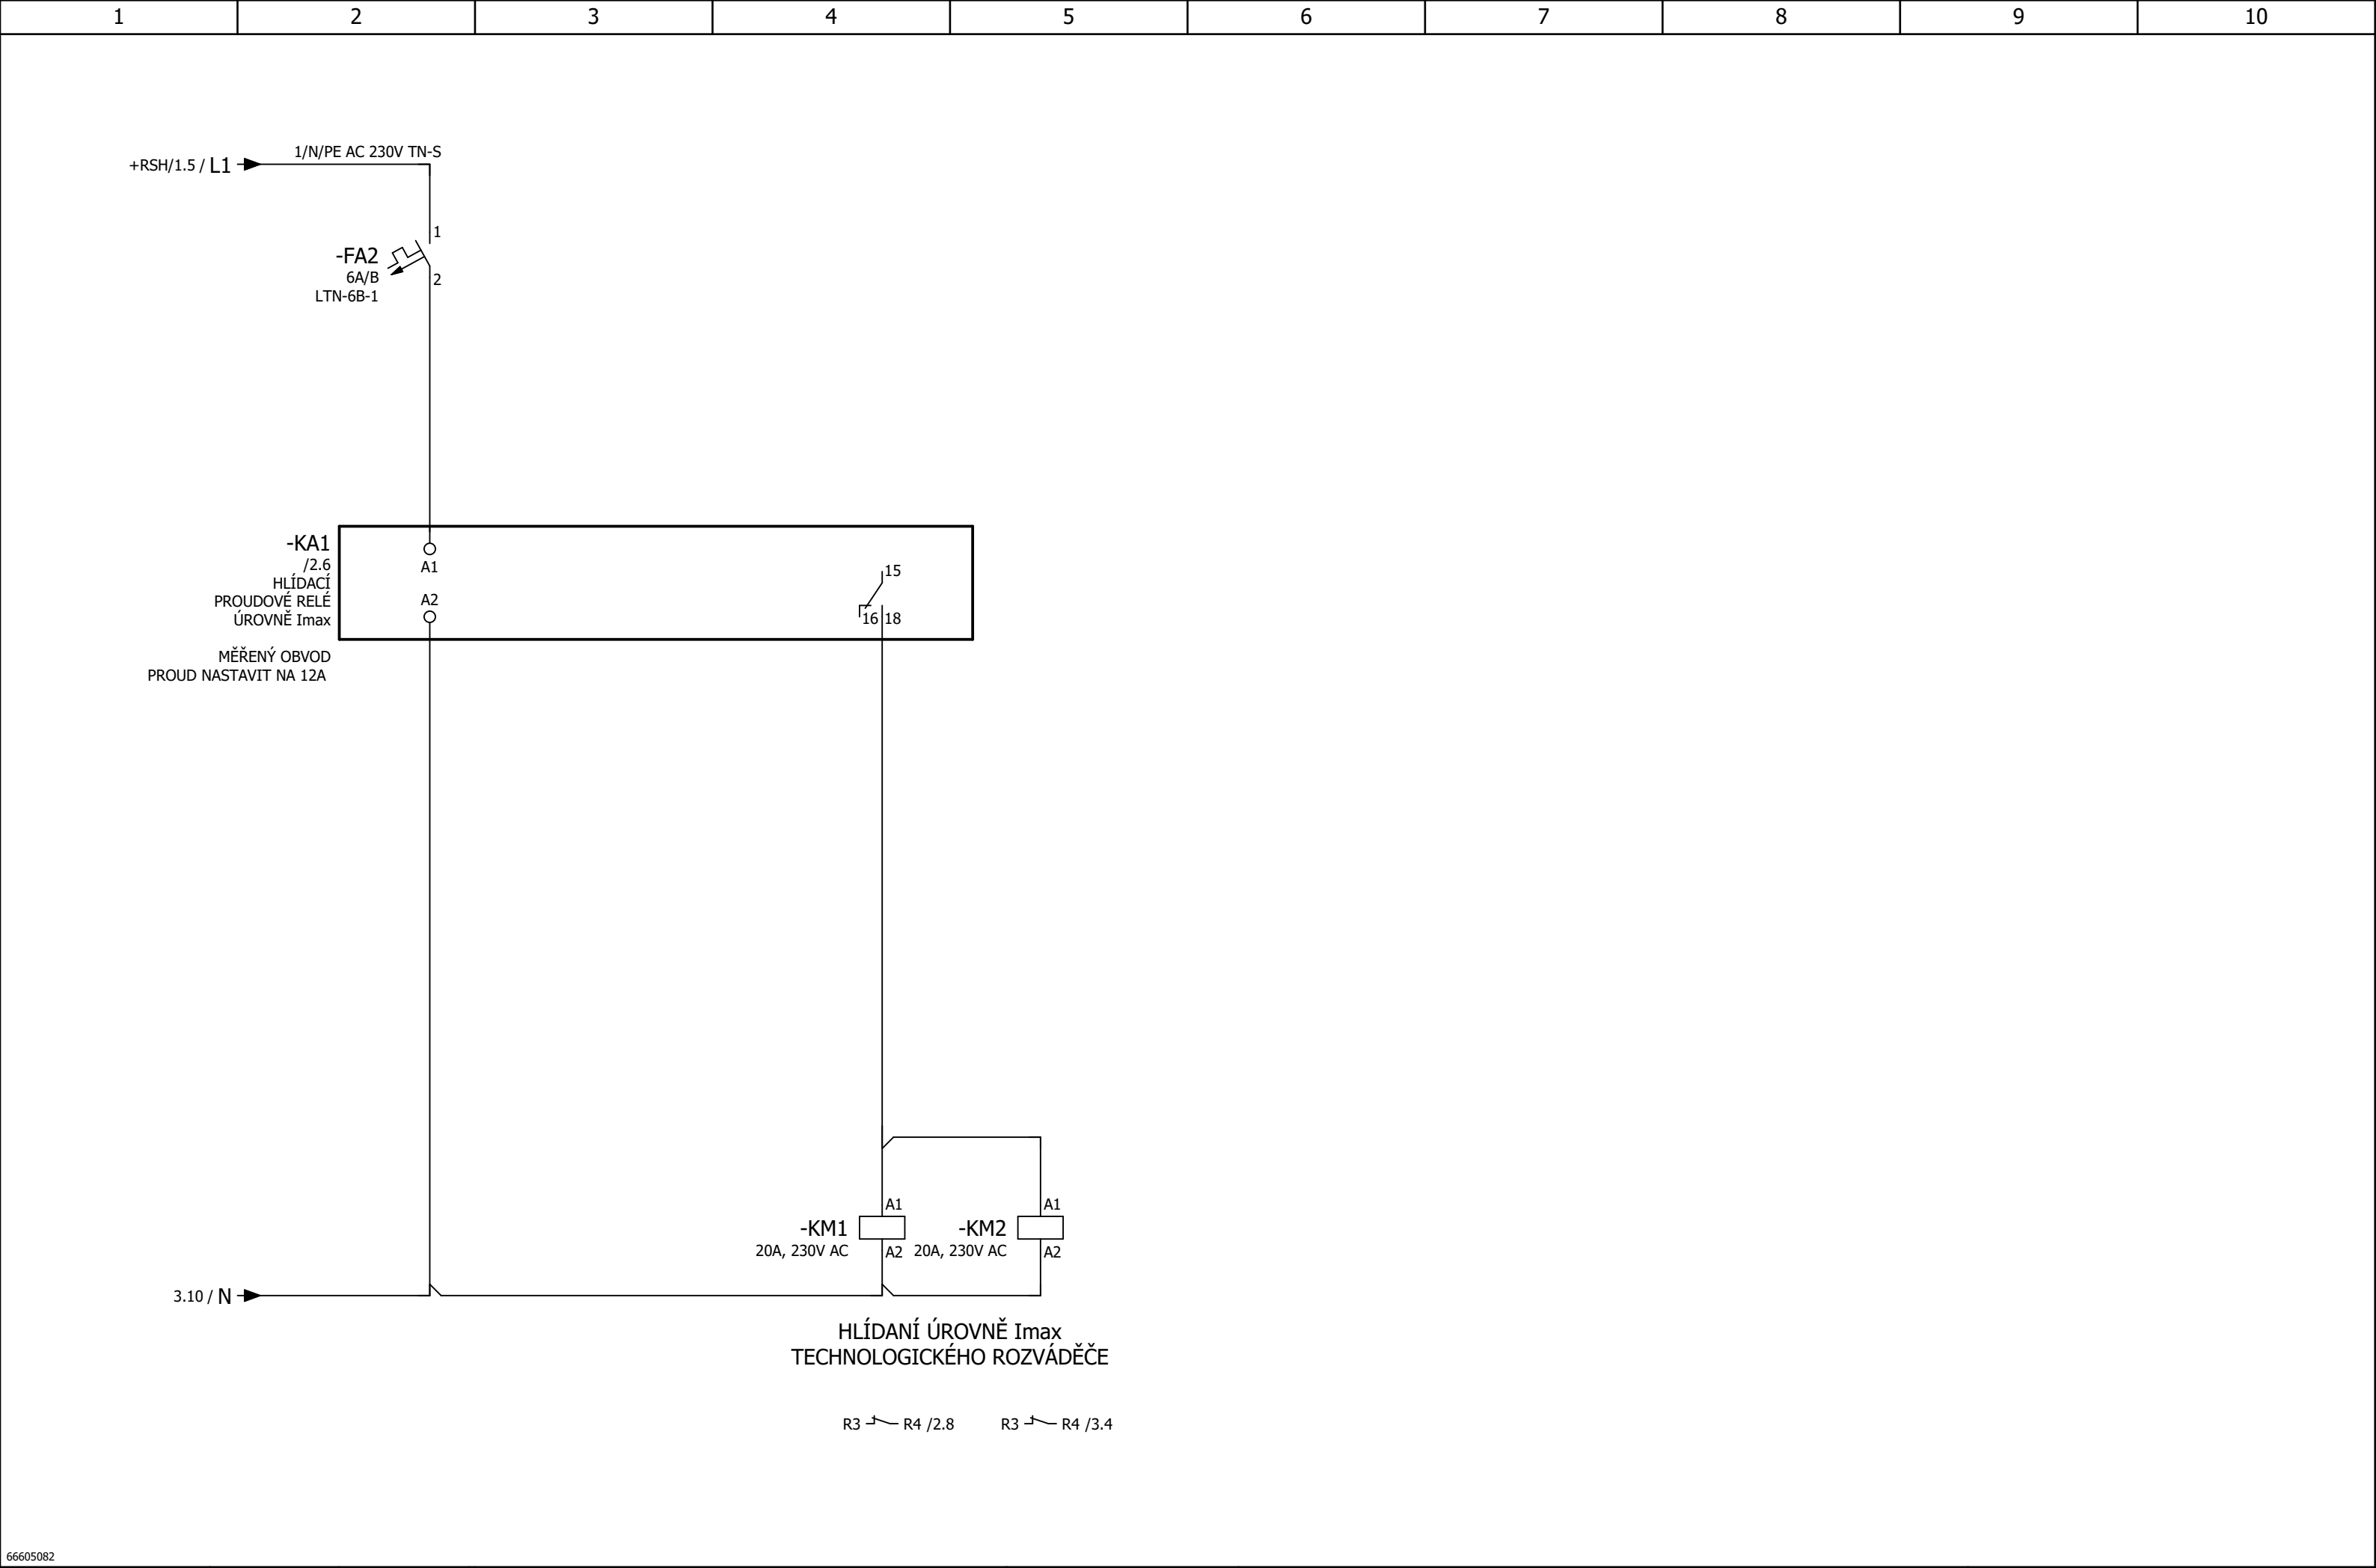

66605082

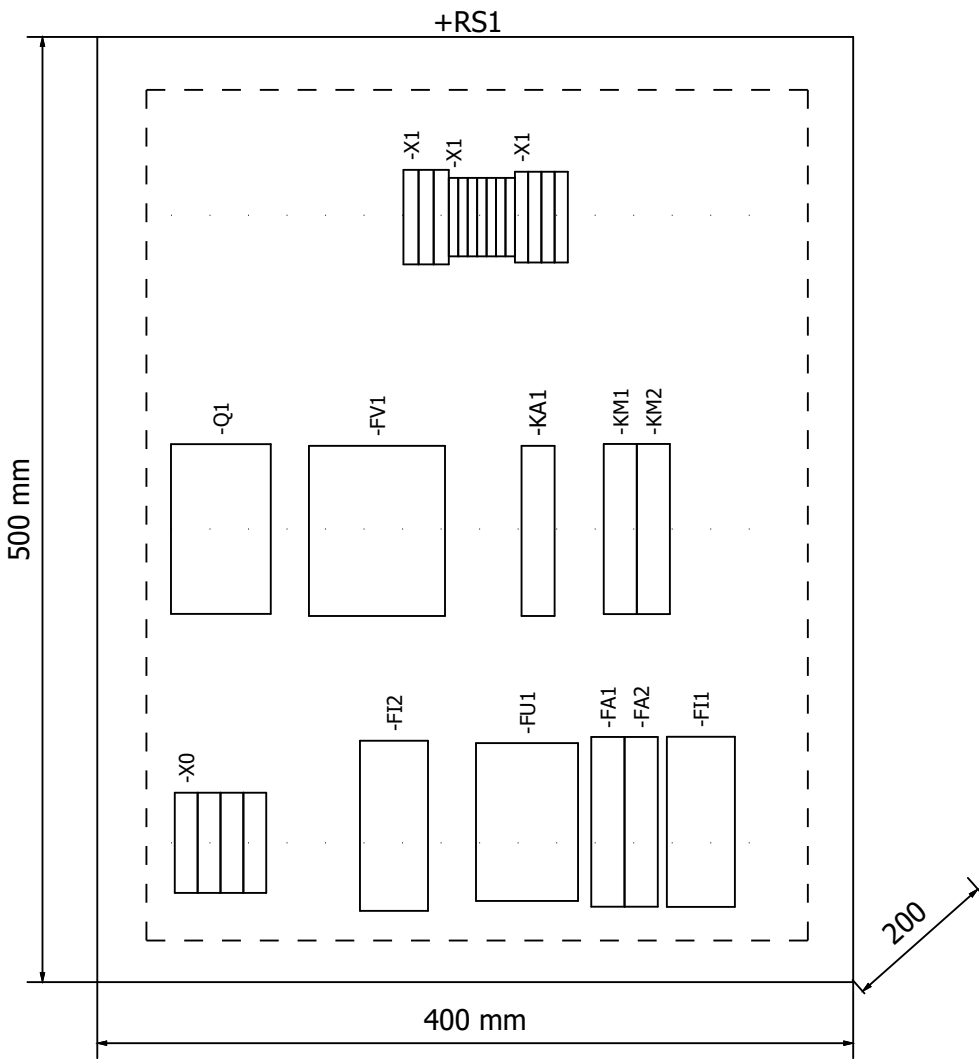

POPIS ROZVÁDĚČE

OZNAČENÍ: RS1
TYP: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ
ROZMĚRY: 500 x 400 x 200 (v x š x h)
PŘÍSTUP: ZEPŘEDU
KRYTÍ: IP 65

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3/PEN-N/PE AC 400/230 V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

ZÁKLADNÍ OCHRANA - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ, KRYTÍM
OCHRANA PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VNĚJŠÍ VLIVY

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

66605082