


# ULOŽENÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

## KG-systém (PVC) plus SN4 - DN 110

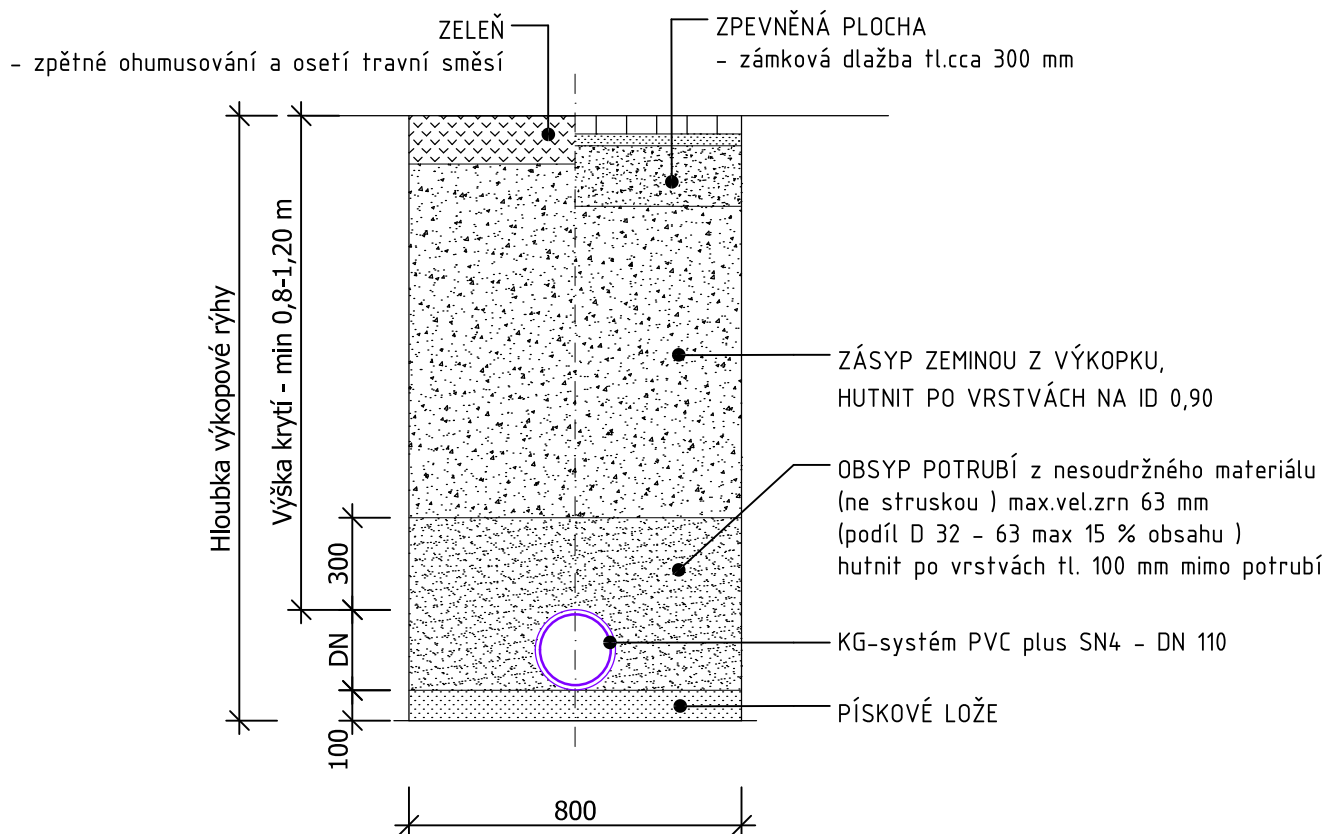

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PAŽENÁ

Investor : Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696 p.o., IČ: 61955531, Koperníkova 696, 739 61 Třinec	Projekční kancelář <b>LAY-OUT</b> nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz	
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Lyžbice parc.č. 2565/1,	Datum vypracování :	02/2024
Název stavby :  MŠ Janáčkova č.p. 498 oprava rozvodu ZTI kuchyně a bočního vstupu	Stupeň dokumentace :	DPS
	Číslo zakázky :	L2023-47
	Měřítko :	1:50
Výkres :  <b>VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>		Číslo výkresu :  <b>D.02.04</b>