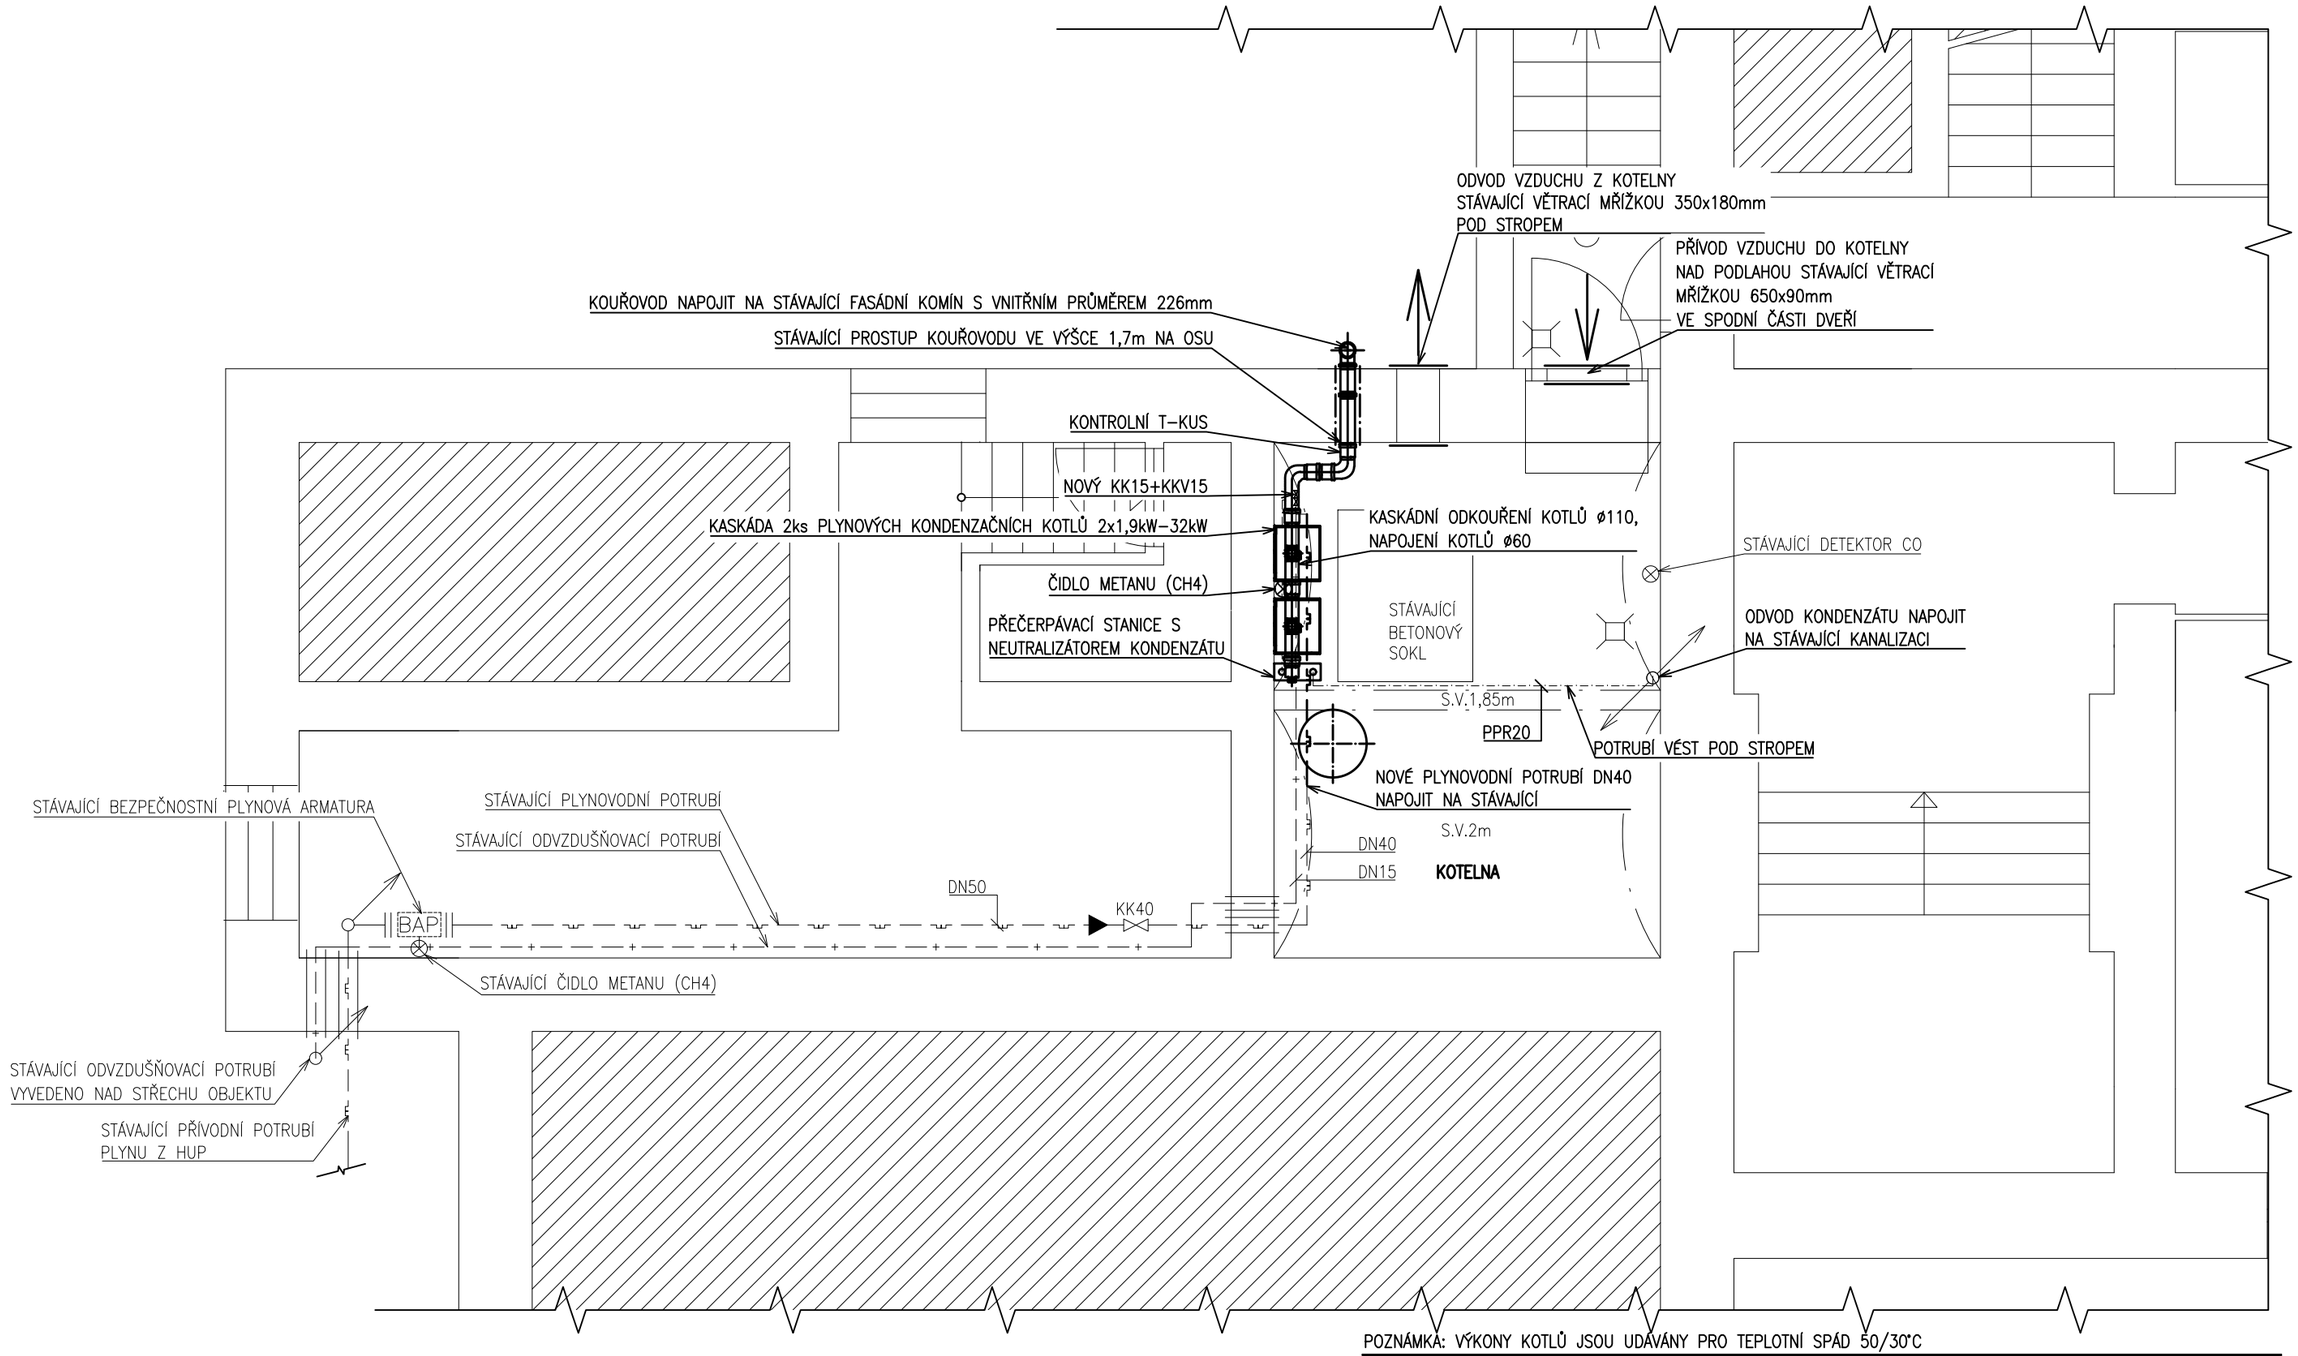

POZNÁMKA: VÝKONY KOTLŮ JSOU UDÁVÁNY PRO TEPLOTNÍ SPÁD 50/30°C

LEGENDA POTRUBÍ:

- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

DN50 OCELOVÉ POTRUBÍ

HEGAs S.R.O.

NÁZEV STAVBY	RENOVACE KOTELNY ZŠ NEBORY		
ČÁST STAVBY	D1.4.2 VYTÁPĚNÍ A ZDROJ TEPLA		
VYPRACOVAL	BC. ZAWADA	MÍSTO STAVBY	K.Ú. NEBORY PARC.Č. st. 192 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEBORY 165
KONTROLOVAL	ING. KAWULOK		
ZODP.PROJEKTANT	ING. KAWULOK	STAVEBNÍK	ZŠ A MŠ TŘINEC, MÍRU 247, p.o.
STUPEŇ PD PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DATUM 05/2024	FORMÁT A3 / MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH VÝKRESU: PLYNOINSTALACE - PŮDORYS KOTELNY		ČÍSLO ZAKÁZKY 324 213	ČÍSLO VÝKRESU 4

DATUM TISKU: 24.05.2024