






AXONOMETRIE



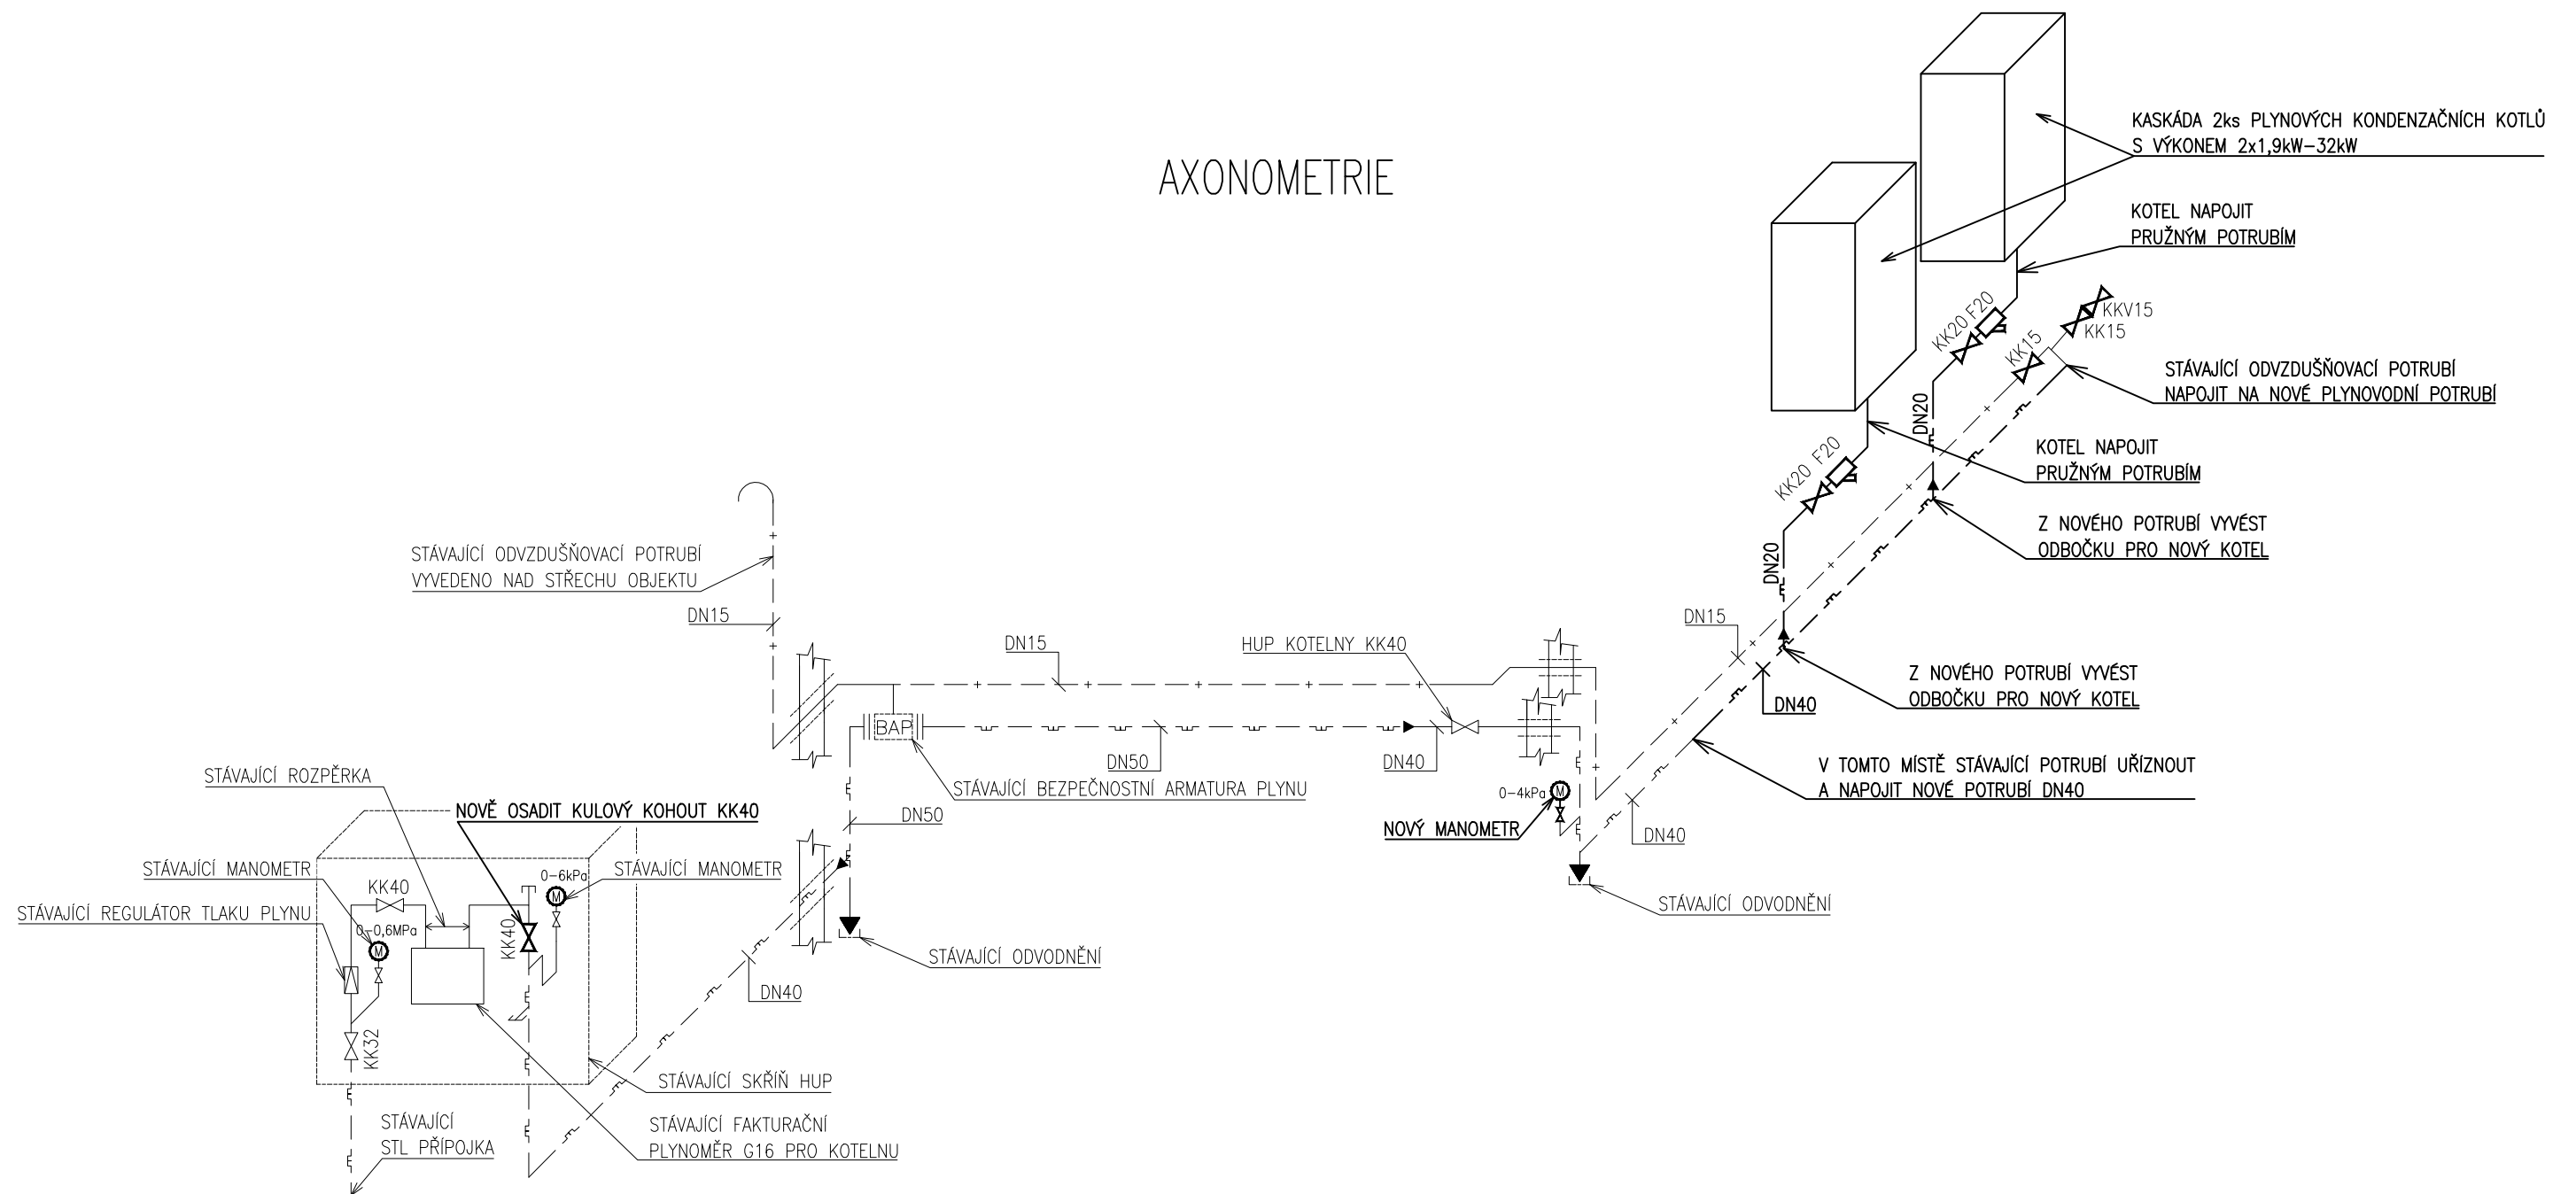



LEGENDA ARMATUR:

- | | |
|---|-------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KULOVÝ KOHOUT |
|  | NOVÝ KULOVÝ KOHOUT |
|  | FILTR |
|  | TLAKOMĚR |

LEGENDA POTRUBÍ:

-  PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
 ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
 STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
 STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
 DN50 OCELOVÉ POTRUBÍ

POZNÁMKA: VÝKONY KOTLŮ JSOU UDÁVÁNY PRO TEPLOTNÍ SPÁD 50/30°C

 HEGA s.r.o.		NÁZEV STAVBY RENOVACE KOTELNY ZŠ NEBORY		
		ČÁST STAVBY D1.4.2 VYTÁPĚNÍ A ZDROJ TEPLA		
VYPRACOVAL	BC. ZAWADA		MÍSTO STAVBY K.Ú. NEBORY PARC.Č. st. 192	
KONTROLOVAL	ING. KAWULOK		ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEBORY 165	
ZODP.PROJEKTANT	ING. KAWULOK		STAVEBNÍK ZŠ A MŠ TŘINEC, MÍRU 247, p.o.	
STUPEŇ PD PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			DATUM 05/2024	FORMÁT A3
OBSAH VÝKRESU PLYNOINSTALACE - AXONOMETRIE			ČÍSLO ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO NENÍ
			324 213	ČÍSLO VÝKRESU 5