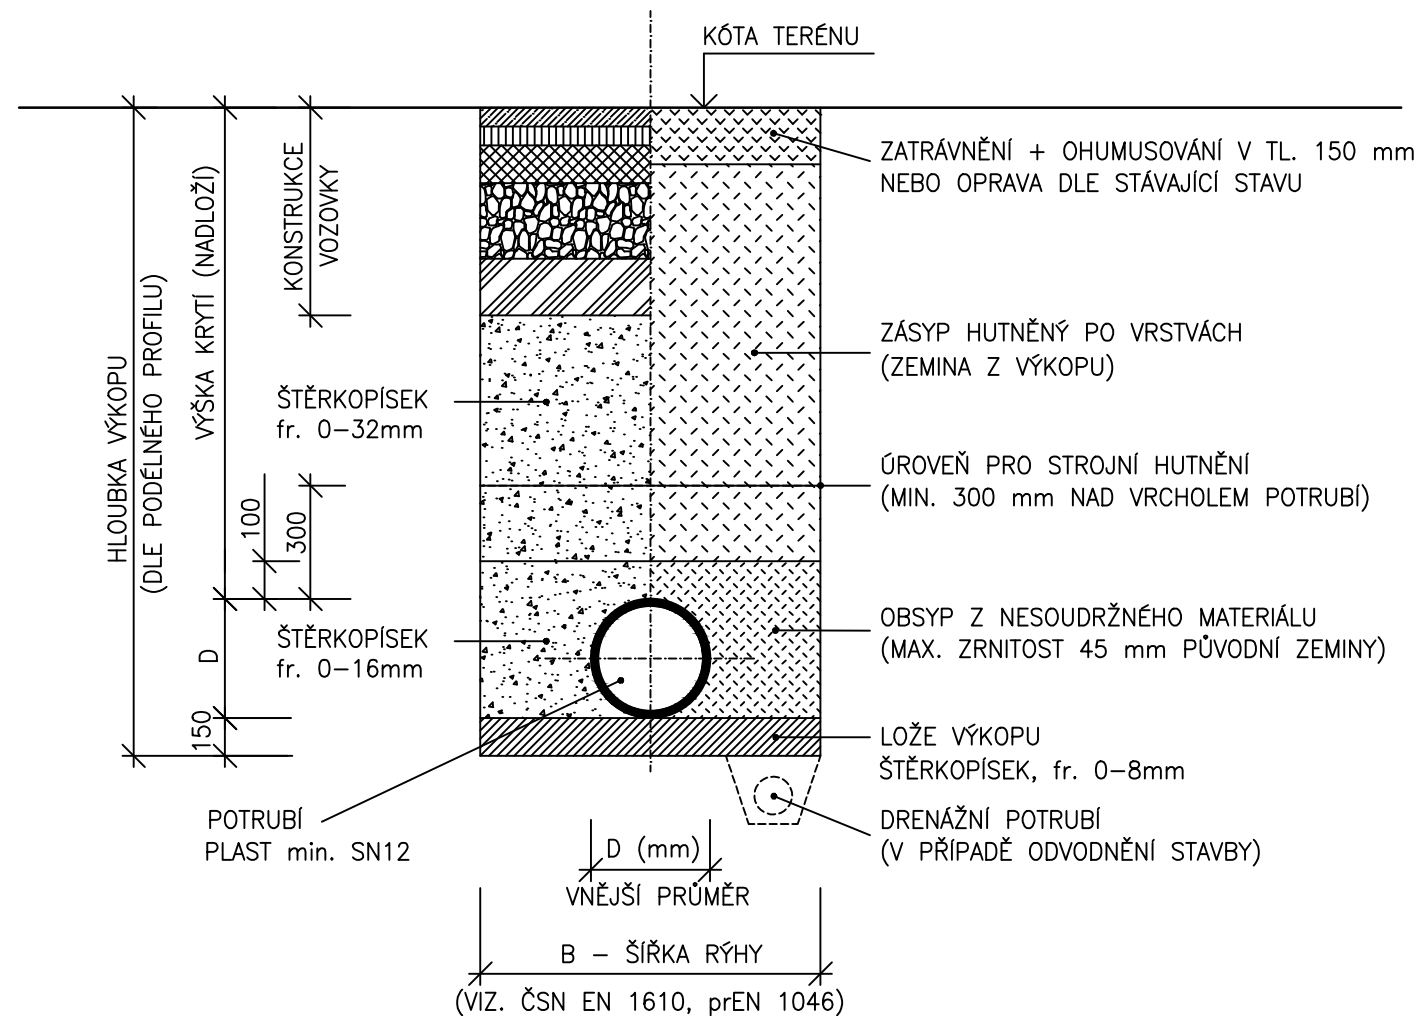


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ (PLAST)

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU



TABULKA ROZMĚRŮ



DN	B	C
DN (mm)	PODSYP (mm)	Š.RÝHY (mm)
150	100	800

POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA

SO 301

DPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ		ZHOTOVITEL:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. DAVID FEKETE		 DOPRAPLAN s.r.o. PŘEMYSLOVCŮ 462/6 709 00 OSTRAVA	
ZPRACOVAL		ING. DAVID FEKETE			
TECHNICKÁ KONTROLA		ING. PAVEL HANYK			
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ č.p.160, 739 61 TŘINEC				www.dopraplan.cz	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		OKRES: FRÝDEK-MÍSTEK	OBEC: TŘINEC		
AKCE: DVORANA UL. JANÁČKOVA A UL. CHOPINOVA, TŘINEC - REKONSTRUKCE ČÁST: SO 301 KANALIZACE, ODVODNĚNÍ, VSAKOVÁNÍ PŘÍLOHA: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ				DATUM	10/2024
				MĚŘÍTKO	-
				STUPEŇ	DPS
				ZAK. ČÍSLO	23026
				ČÍS. PŘÍLOHY	PARÉ
				04.	