

DOPRAPLAN s.r.o.

Ing. Dagmar Klajmonová

Přemyslovců 462/6

Ostrava, PSČ 709 00

Váš dopis značky / ze dne

21.10.2024

Naše značka

V127/2024

Vyřizuje / linka

Ing. Petr Cymorek
558 333 779

Třinec

24.10.2024

Věc:

Vyjádření k existenci teplárenských zařízení v zájmovém území pro stavbu :
“Dvorana ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Třinec - rekonstrukce“

Sdělujeme Vám, že v zájmovém území vyznačeném na Vámi zaslaném situačním výkresu, **se nacházejí** teplárenská zařízení v majetku naší společnosti DTT, a.s. – viz. situační mapa příloha č.2.

Bohužel zeleně vyznačenou část teplárenských rozvodů **nemáme geometricky zaměřenou** a její průběh byl zaměřen detekčním přístrojem RD 7000+. Orientační hloubka uložení potrubí je cca **0,6- 0,7 m pod povrchem terénu**. Před zahájením stavby je nutné provést zemní sondy na náklady investora. Zemní sondy vytyčí odpovědný pracovník DTT a.s. , který následně provede jejich kontrolu před zásypem. V případě malého krytí potrubí bude nutné ošetřit místo kolize roznosovými panely dle pokynů zástupce DTT a.s. Náklady hradí investor stavby.

Při vytváření PD a provádění stavby je nutné dodržet podmínky ochrany teplárenských zařízení v majetku DTT a.s. uvedené v příloze č.1 : „Místní podmínky ochrany teplárenských zařízení“

Platnost vyjádření do 24.10. 2025

S pozdravem



Distribuce tepla Třinec, a.s.
Máchova 1131 3
739 61 Třinec-Lyžbice
DIČ: CZ64609812
Tel./fax: 558 333 779, 558 333 526

Ing. Petr Cymorek
Investice a opravy

Telefon

558 333 779
558 333 526

Fax

558 333 779
email:
dttas@seznam.cz

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
expozitura Třinec
č.ú.: 193809820277 / 0100

IČO

64609812


DIČ

CZ64609812

„Místní podmínky ochrany teplotních zařízení“

- před zahájením stavby (14 prac. dnů) oznámit tuto skutečnost zástupci DTT, a.s. Písemně nebo na e-mail : dttas@seznam.cz a požádat o vytyčení sítí v terénu
- povinnost stavebníka koordinovat stavbu se zástupcem DTT, a.s.
- dodržení stávajícího krytí teplotních zařízení
- **před zahájením prací je nutné ověřit hloubku uložení potrubí** v dotčeném úseku sondami ručním výkopem na náklady investora stavby. Místo výkopu sondy určí a vyměří pověřený pracovník DTT a.s.
- **výkopové práce v ochranném pásmu horkovodu se musí provádět ručně**
- před zásypem HV prokazatelně kontaktovat odpovědného pracovníka DTT a.s.
- **výsledek kontroly před zásypem bude zapsán do stavebního deníku stavby a bude podmínkou k udělení souhlasu ke kolaudaci stavby se strany DTT a.s.**
- případné náklady na přeložku zařízení DTT a.s. nese investor stavby
- dodržení ochranného pásma vedení HV, které je 2,5m od líce potrubí přívodu i vratu. V tomto ochranném pásmu je zakázána výsadba křovin a dřevin, popřípadě jiná stavební činnost (viz zák. č.458/2000/Sb) bez písemného souhlasu DTT a.s.
- v případě narušení výstražné fólie či pískového lože vedení, zastavit v daném úseku práce a prokazatelně kontaktovat zástupce Distribuce tepla Třinec, a.s.
- pokud dojde k poškození tepelné ochrany potrubí musí se toto neprodleně opravit (veškeré náklady s tím spojené nese stavebník nebo investor). Případnou opravu provede vybraná odborná firma po schválení zástupcem DTT, a.s.
- přesné vytyčení vedení autorizovanou firmou (náklady na vytyčení nese stavebník) dle zaslaných podkladů
- při zhutňování nové silniční pláně, chodníků a podkladních vrstev v místě souběhu nebo křížení teplotních vedení toto dostatečně předem konzultovat se zástupcem DTT, a.s.
- při křížení a souběhu vedení musí být dodržena norma ČSN 736005
- při křížení požadujeme vést nové nebo rekonstruované inženýrské sítě pod trubkami horkovodu, TUV DTT a.s. v příslušné chrániče, hloubku uložení potrubí je nutné ověřit v dotčeném úseku vedení sondami ručním výkopem na náklady investora stavby.

PROFIL VÝKOPU

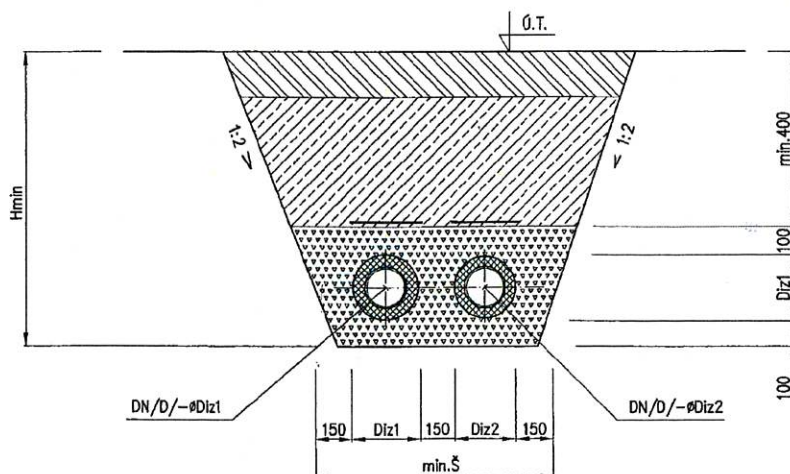

DTT
 Distribuce tepla Třinec, a.s.
 Máchova 1131
 789 61 Třinec-Lyžbice 3
 IČO: CZ64609812
 Tel./fax: 558 333 779, 558 333 526

LEGENDA

- Dz1 HV POTRUBÍ/PŘÍVOD (PRŮMĚR IZOLACE/SER. 2)
- Dz2 HV POTRUBÍ/VRAT (PRŮMĚR IZOLACE/SER. 1)
- ZEMINA (POD CHODNÍKY A CESTY POUŽIT STRUSKU)
- ZÁSYPOVÝ MATERIÁL (PISEK) - MAX. ZRNITOST 20 mm
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA (KOMUNIKACE, CHODNÍKY)
- VÝSTRAŽNÁ PE FÓLIE - ZELENÁ (HV)

Příloha č. 2



24.10.2014

Distribuce tepla Třinec, a.s.
Máchova 1131
739 01 Třinec-Lyžbice
DIČ: CZ64609812
Tel./fax: 558 333 779, 558 333 526

	<p>Potrubí horkovodu - přívod Potrubí horkovodu - vrat Potrubí teplovodu - přívod Potrubí teplovodu - vrat Potrubí ústředního topení - přívod Potrubí ústředního topení - vrat Trasa tepelného rozvodu Kabel tepelného rozvodu Jiné vedení - kabel nerozlišený Jiné vedení - kabel sdělovací Jiné vedení - kabel silový Jiné vedení - plynovod Jiné vedení - vodovod Jiné vedení - kanalizace Jiné vedení - tepelný rozvod Jiné vedení - fiktivní</p>
<p>Průběh sítí rozvodu tepla ... popis výstupu</p>	
<p>Distribuce tepla Třinec, a.s. Máchova 1113, Třinec - Lyžbice</p>	
<p>Souřadnicový systém S_JTSK, výškový systém Bpv Data katastrální mapy jsou poskytována se souhlasem ČÚZK</p>	
<p>Vytvořil: 1 : 839 9.5.2017</p>	