


KANALIZAČNÍ ŠACHTA D425 S TELESKOPISKOU ROUROU
S TELESKOPISKOU ROUROU A LITINOVÝM POKLOPEM A15

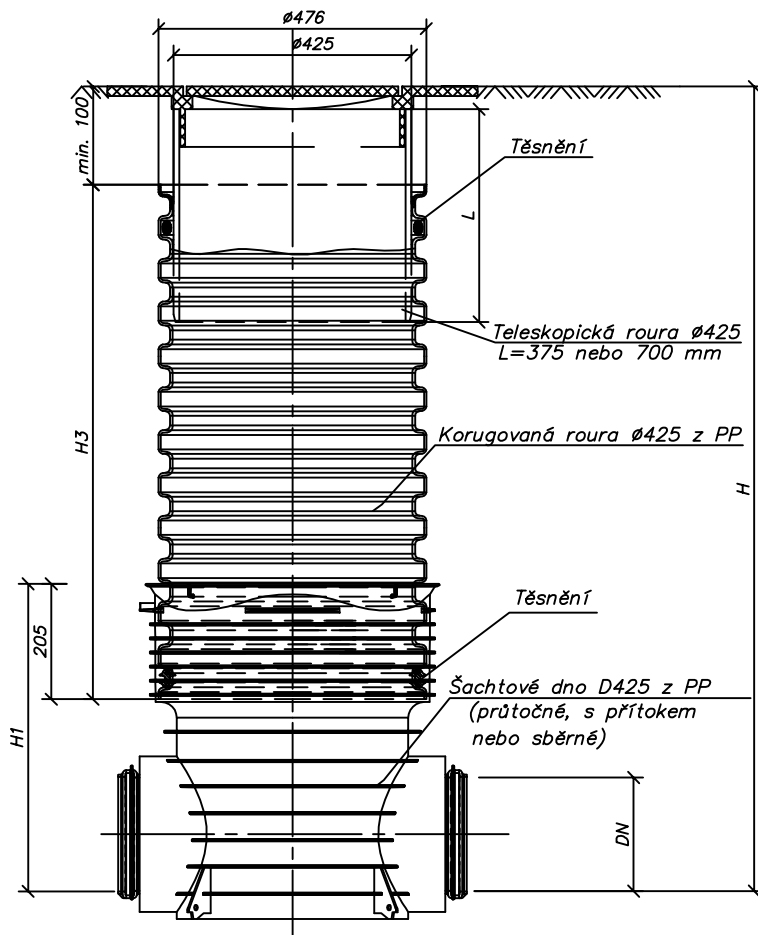

MATERIÁL - ROZMĚRY

POTRUBÍ PVC,PP-D/DN	H1(mm)
110/100	501
160/150	525
225/200	545

SO 301 ODVODNĚNÍ HROBEK

Zodp. projektant	ING. JAROSLAV GAVLAS	
Vypracoval	ING. TOMÁŠ FABIÁN	Tašian
Kreslil	ING. TOMÁŠ FABIÁN	
Kontrola	ING. TOMÁŠ FABIÁN	

Akce :

KOLUMBÁRIUM HŘBITOV STARÝ FOLWARK - ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA

Příloha :

SCHEMA PVC ŠACHTY

UDI
MORAVA

Havlíčkovo nábřeží 38
702 00 Ostrava
tel.: 597317461

e-mail:
bystronova.stepanka@udimorava.cz

Objednatel : STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

Datum	ŘÍJEN 2022	Číslo
Stupeň	DPPS	005
Měřítko	-	
Archivní číslo	58/2022	