



naše značka
5003242844

vyřizuje
Helena Bystřická

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
30.01.2025

Kateřina Černohorská
Na Lučinách 1664/29
73701 Český Těšín

Věc:

NÁHRADNÍ VÝSADBY V ROCE 2025, TŘINEC

K.ú. - p.č.: Třinec, Lyžbice

Stavebník: Kateřina Černohorská, Na Lučinách 1664/29, 73701 Český Těšín

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Ing. Majkut):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v zájmové oblasti se nachází objekt STL regulační stanice plynu (dále jen RS) a napájecí NN kabel pro RS. V oblasti stavby se rovněž nachází zařízení protikorozi ochrany.

Požadavky na zpracovatele PD:

1. Projektovou dokumentaci řešit v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 605 02 a TPG 920 25 (Technická pravidla Gas) a v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb.

REGULAČNÍ STANICE (RS):

V zájmovém území se nachází technologický objekt středotlaké regulační stanice plynu (dále jen RS) č. 32037, vč. napájecího NN kabelu pro RS v majetku GasNet, s.r.o.

Ochranné pásmo STL RS je 4 m od půdorysu objektu všemi směry.

Požárněbezpečnostní pásmo STL RS 5 m od půdorysu objektu všemi směry

Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů je 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

- výsadbu stromů (okapovou linii koruny)/keřů situovat min. 5 m od objektu RS (nutno však respektovat příslušenství RS – oplocení, příjezdové komunikace, ...) a současně mimo oplocený areál RS;

- výsadbu stromů (okapovou linii koruny)/keřů situovat min. 1 m od napájecího kabelu NN;

PKO SKAO:

V zájmovém území pro budoucí výstavbu se nachází stanice katodické ochrany „PKO SKAO Třinec MS“ (horizontální i vertikální anodové uzemnění), která se skládá z kiosku, přípojky elektro NN, anodového uzemnění, kabelů k STL/NTL plynovodu a k anodovému uzemnění.

Ochranné pásmo v zemi uložených kabelů je 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

Ochranné pásmo anodového uzemnění, a ostatních technologických objektů je 4 m na všechny strany od půdorysu.

Pro návrh výsadby se stanovují tyto limity:

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

0-10 m od anodového uzemnění:

V tomto pásmu nesmí být umístěno žádné zařízení. V tomto ochranném pásmu AU nesmí být prováděny terénní úpravy, zemní práce.
Investor nebude v rámci sadových úprav vysazovat stromy a keře, které by v budoucnosti bránily údržbě, revizi, případně výměně AU.

výsadbu (okapovou linii koruny) situovat min. 10 m od anodového uzemnění.
Dále požadujeme stavbu situovat mimo ochranné technologického objektu kiosku PKO SKAO (technologického objektu).
Výsadbu (okapovou linii koruny) situovat min. 1 m od napájecího/měřicího kabelu kabelu PKO SKAO.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEPROVOZOVANÝ CIZÍ VTL PLYNOVOD OC DN 200

Plynovod je odstaven od provozované části VTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

2. PD na výše uvedenou stavbu - stavební záměr se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením azakótováním nových staveb vůči němu, vč. respektování stanovených podmínek bude předložena GasNet Služby, s.r.o. k odsouhlasení.

3. V případě potřeby, Vám již v průběhu zpracování projektové dokumentace, naše stávající zařízení vytyčíme <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>

4. V případě Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zařízení v zájmovém prostoru je možné se obrátit na oddělení dokumentace sítí <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

5. STANOVISKO NESLOUŽÍ PROPOVOLENÍ REALIZACE PŘEDMĚTNÉ STAVBY A ROVNĚŽ NENAHRADUJE VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD).

6. Novou žádost prosím opětovně zaevidujte přes naše webové stránky
<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Na základě předložení konkrétního návrhu PD může být naše stanovisko upřesněno.

Stanovisko odboru EPZ - STL,NTL (H. Bystřická):

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále jen PZ):

- NTL, STL plynovody + přípojky (OC,PE)

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.
Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

K předloženému záměru na výsadbu stromů sdělujeme tyto informace:

- Požadujeme předložit výsadbový plán umístění stromů se zákresem plynárenských zařízení k odsouhlasení.
- Bude definováno jaké stromy a keře budou vysazeny včetně upřesnění rozsahu jejich kořenového systému.
- Obrys výsadbové jámy pro usazení kořenového balu bude umístěn na hranici ochranného pásma plynovodů a přípojek.
- Mezi plynovody a přípojky a kořenový systém (min. 1 m od vnějšího líce plynovodu) požadujeme vložit certifikované protikořenové fólie o délce 1,5 m a hloubce 1,4 m.
- V případě obnovy stromořadí je třeba dodržet stávající osu stromů.
- Pokud jsou v obci provozovány STL/NTL plynovody materiálu ocel s asfaltovou izolací musí být výsadba stromů navržena tak, aby kořenový systém stromů neohrožil kvalitu izolačního systému. V opačném případě hrozí zhoršení technického stavu plynovodů a přípojek a tím i vzrůstá riziko havárie plynovodu.
- Mimo zastavěné území požadujeme umístit obrys kořenového balu ve vzdálenosti 2 m od obrysu vytyčeného plynovodu nebo přípojek (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění).

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese:
<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online:
<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>

Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

TOTO STANOVISKO NEVYJADŘUJE SOUHLAS SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PZ A NELZE HO POUŽÍT PRO PROJEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003242844 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Helena Bystřická
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kateřina Černohorská , Na Lučinách 1664/29 , 73701 Český Těšín. K.ú.: Třinec , Lyžbice.

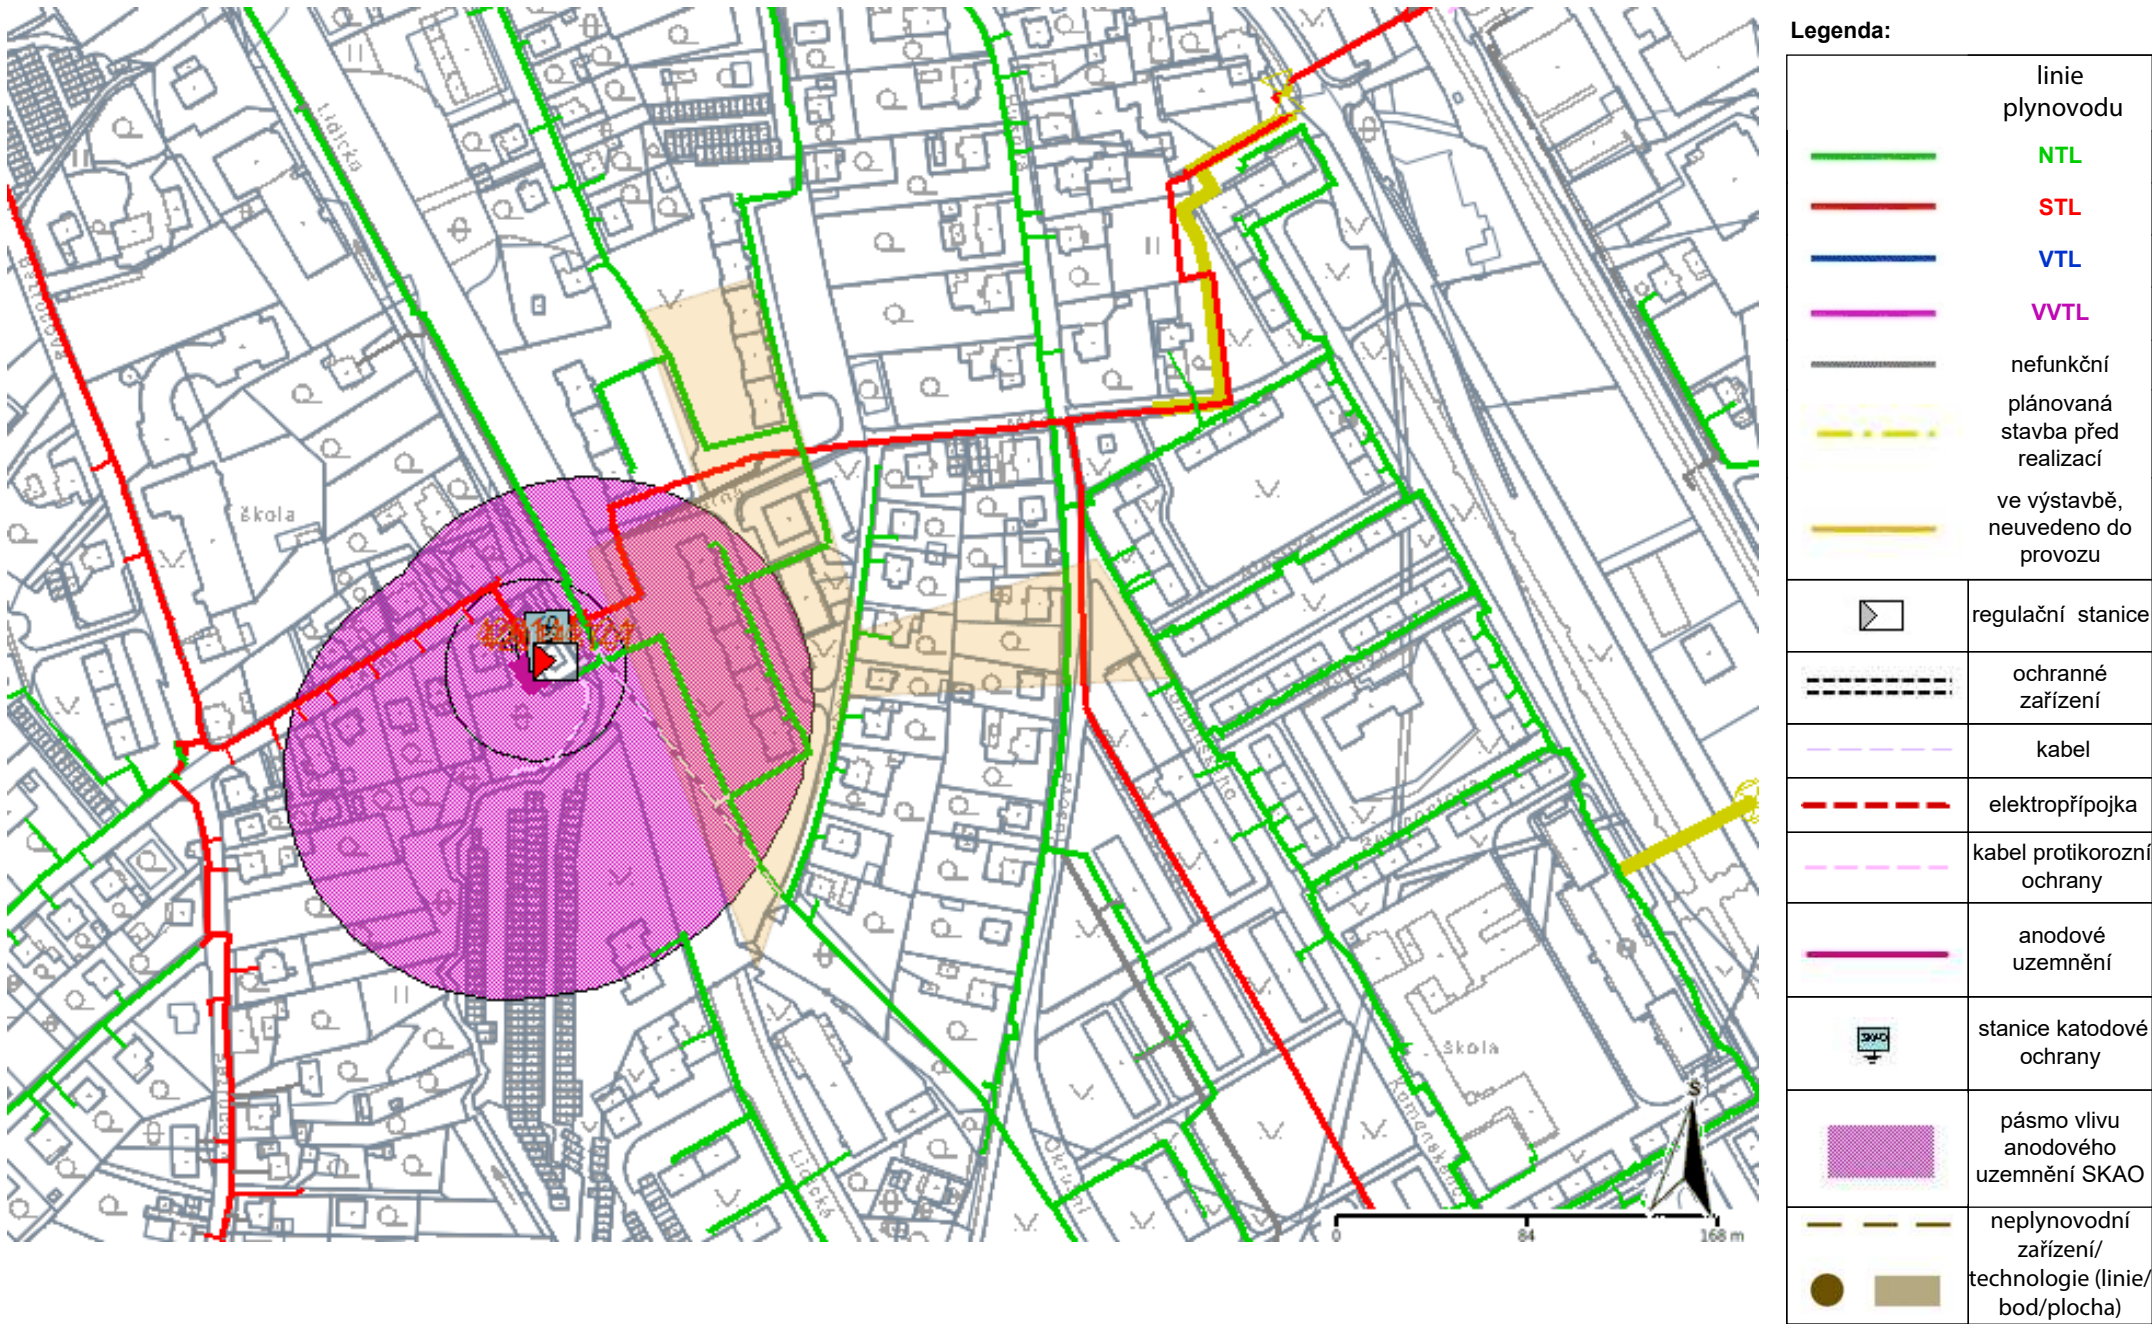

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003242844 ze dne 30.01.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kateřina Černohorská , Na Lučinách 1664/29 , 73701 Český Těšín. K.ú.: Třinec , Lyžbice.

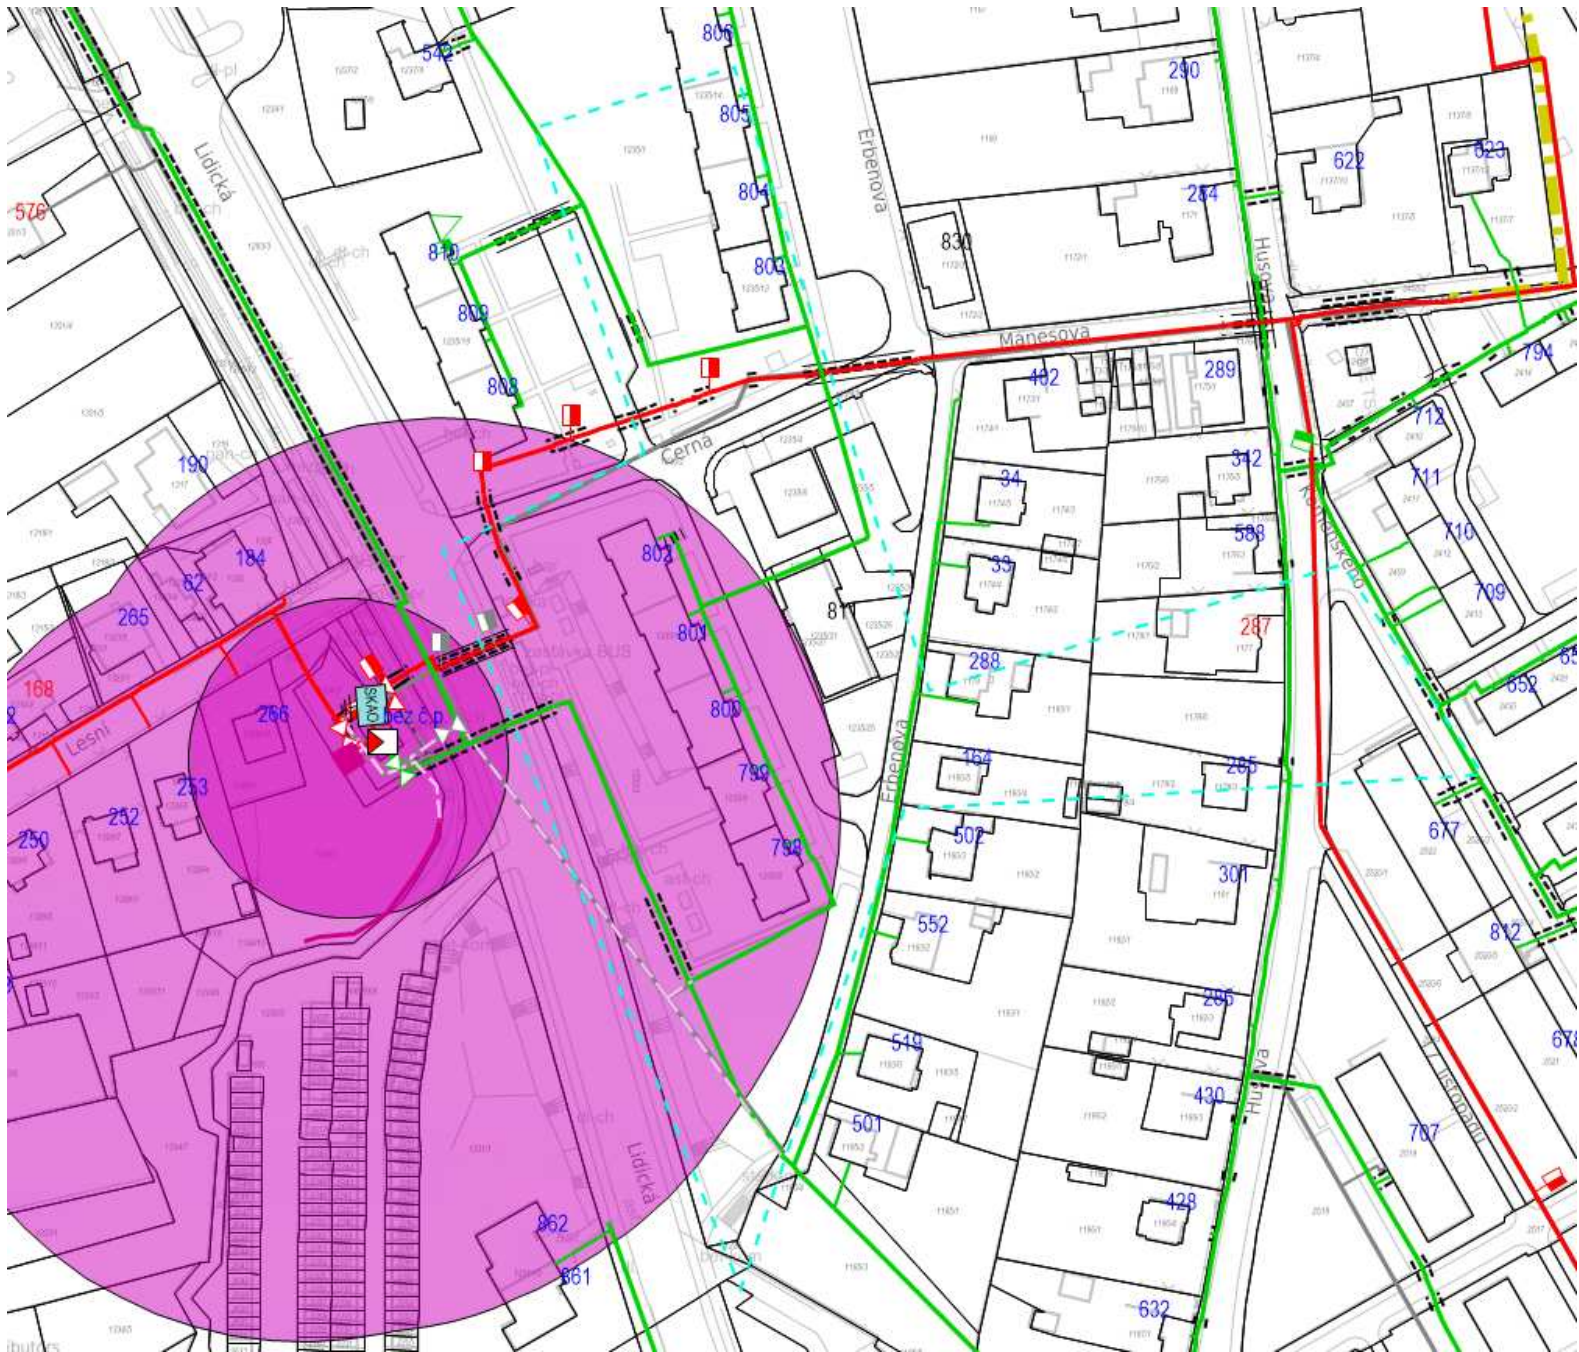

Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)