



SITUAČNÍ VÝKRESY

Číslo projektu :	202201	Stupeň :	DPS	
Objednatel :	Centrum sociální pomoci Třinec	Zpracoval :	Ing. Paweł Czapla	
Místo stavby :	Třinec - Čapkova 708	Kontroloval :	Tadeáš Kubisz	
Název projektu : Rekonstrukce elektroinstalace Čapkova 708		Schválil :		
		Datum:	18.4.2023	
		Číslo výkresu:	202201	Rev.: .SI




POZNÁMKY:












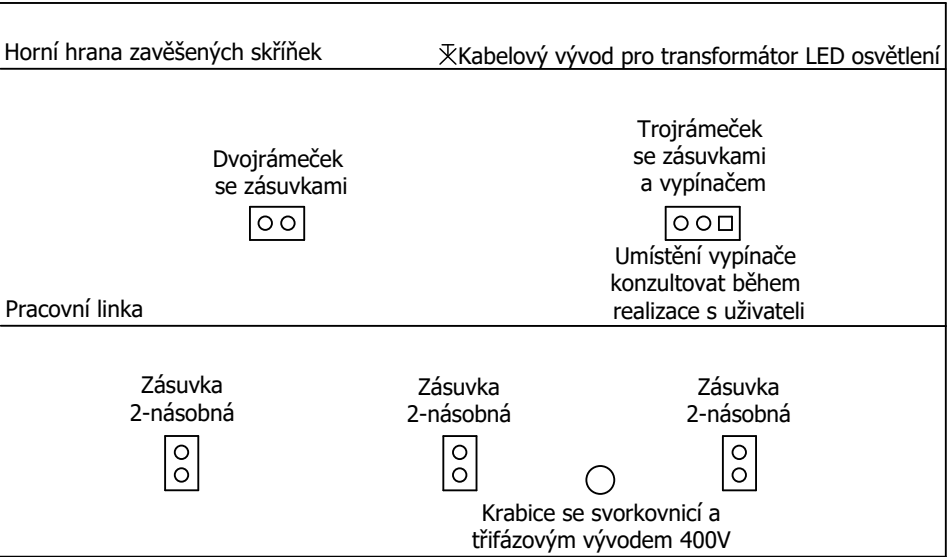


- Při realizaci konzultovat umístění přístrojů na dřevěnném obkladu, případně zohlednit jeho demontáž a zpětnou montáž
- Konzultovat umístění vývodu pro klimatizaci uvnitř, nebo vně objektu
- Osvětlení chodby a schodiště bude provedeno pomocí impulzního relé v kombinaci s tlačítky s doutnavkou
- Při realizaci konzultovat přesné umístění jednotlivých prvků
- Jestli není označeno, nebo dohodnuto jinak, vypínače montovat ve výšce 125 cm od podlahy a zásuvky 30 cm od podlahy
- Kombinace přístrojů do jednoho rámečku (celku) je označeno čárkováným rámečkem, v opačném případě se jedná o jednotlivé přístroje umístěné těsně vedle sebe
- Proelektroinstalaci v půdním prostoru je počítáno s vývodovou rezervou, viz označeno výše
- V místnosti 0.18 bude připraven vývod jako rezerva pro budoucí připojení altánu, rezerva bude ukončena svorkami v krabici pod omítkou
- Na chodbě bude realizováno orientační (pochůzi) osvětlení, které bude v provozu nepřetržitě, toto nebude uvažováno jako hlavní svítidlo

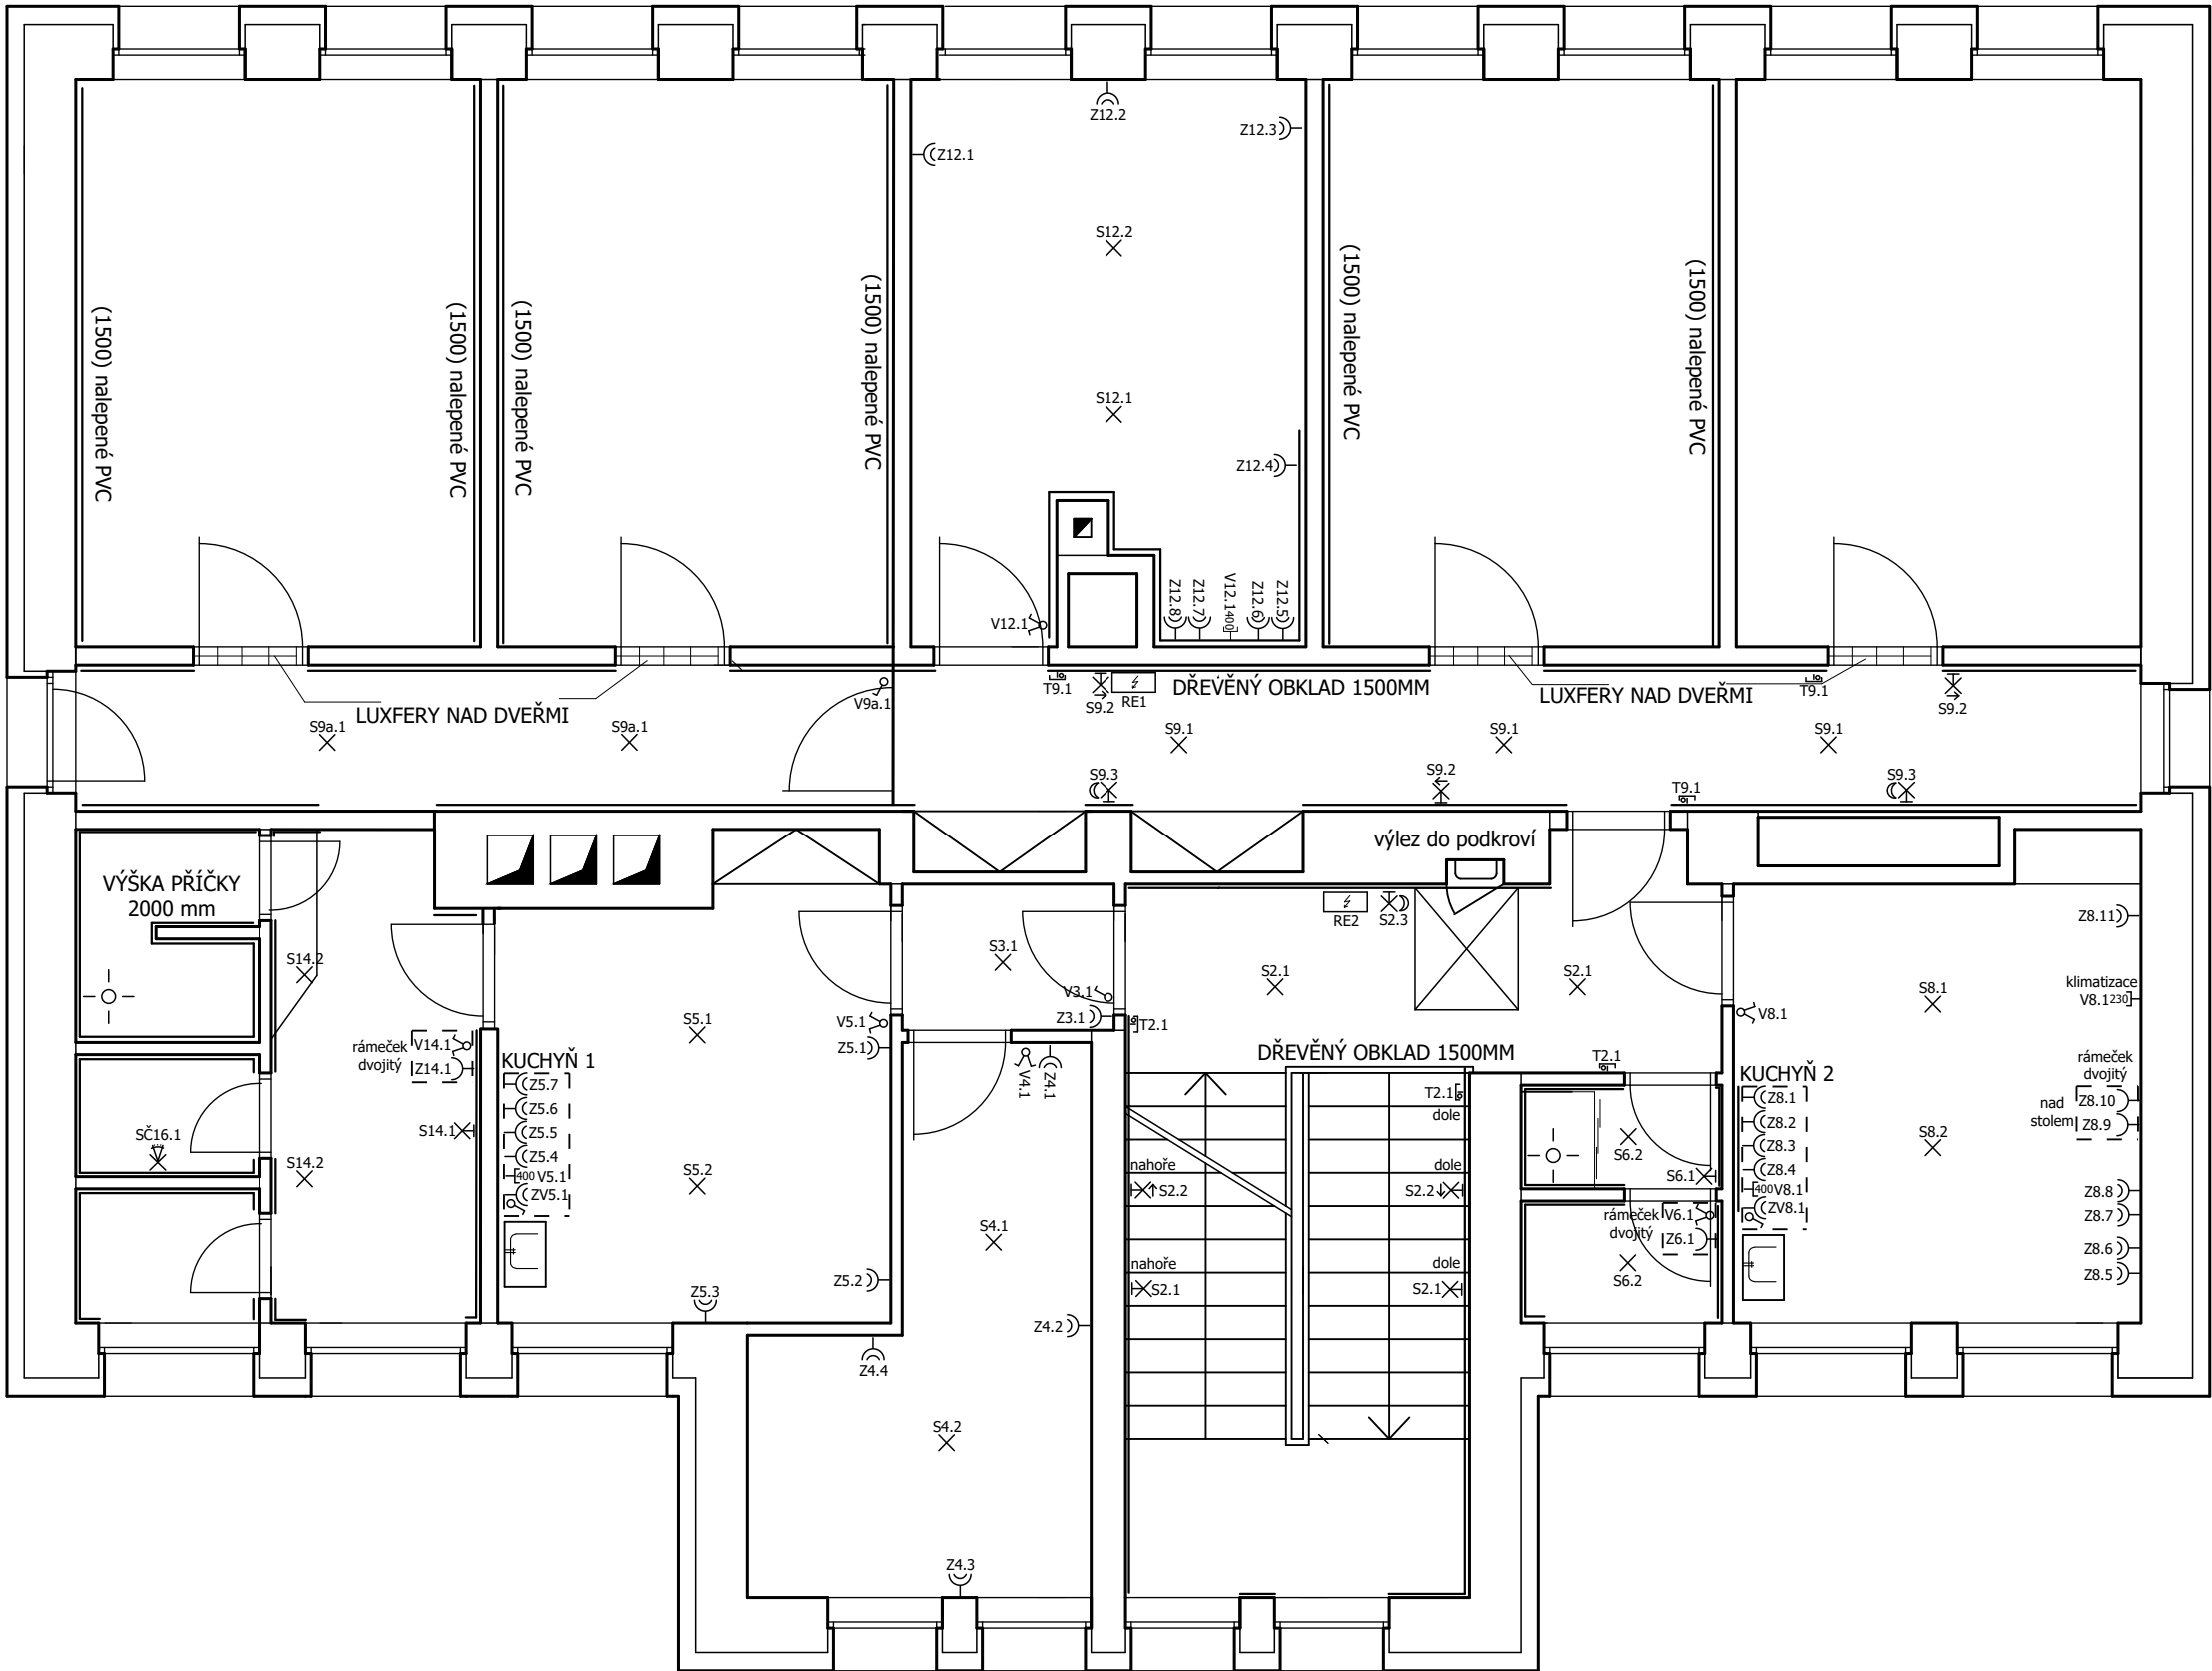

finální rozmístění prvků nutno určit dle jednotlivého návrhu dané kuchyňské linky




LEGENDA:

- Nástěnné světlo s pohybovým čidlem
- Tango zásuvka 2 - násobná natočená s clonkami bílá
- Kabelový vývod (jednofázový - 230V)
- Stropní nástěnné svítidlo
- Vypínač ABB Tango číslo 5.
- Tango trojrámeček (2x zásuvka + vypínač číslo 1.)
- Kabelový vývod (třífázový - 400V) zakončený svorkovnicí v krabici
- Tango zásuvka 1 - násobná s clonkami bílá
- Vypínač ABB Tango číslo 1.
- Svítidlo nástěnné nad umývacím prostorem
- Domovní rozvaděč
- Tlačítko ABB Tango s doutnavkou
- Nouzové svítidlo
- Večerní svítidlo


POZNÁMKY:

- Při realizaci konzultovat umístění přístrojů na dřevěném obkladu, případně zohlednit jeho demontáž a zpětnou montáž
- Konzultovat umístění vývodu pro klimatizaci uvnitř, nebo vně objektu
- Osvětlení chodby a schodiště bude provedeno pomocí impulzního relé v kombinaci s tlačítky s doutnavkou
- Při realizaci konzultovat přesné umístění jednotlivých prvků
- Jestli není označeno, nebo dohodnuto jinak, vypínače montovat ve výšce 125 cm od podlahy a zásuvky 30 cm od podlahy
- Kombinace přístrojů do jednoho rámečku (celku) je označeno čárkovaným rámečkem, v opačném případě se jedná o jednotlivé přístroje umístěné těsně vedle sebe
- Na chodbě bude realizováno orientační (pochůzi) osvětlení, které bude v provozu nepřetržitě, toto nebude uvažováno jako hlavní svítidlo

Návrh rozmístění vybavení modelové kuchyňské linky:

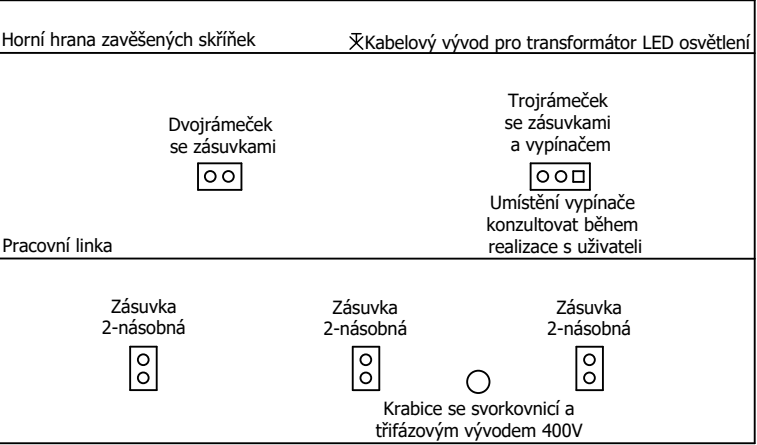

finální rozmístění prvků nutno určit dle jednotlivého návrhu dané kuchyňské linky

			Datum	12.2.2023	Název projektu		Popis stránky	Číslo projektu	= CSPT	
			Zpracoval	Ing. Paweł Czapla	Rekonstrukce elektroinstalace Čapkova 708		Návrh elektroinstalace 2. nadzemní podlaží	202201	+ 2.NP	
			Kontroloval	Tadeáš Kubisz						
Změna	Datum	Jméno	Schválil						List	3