




SUTERÉN

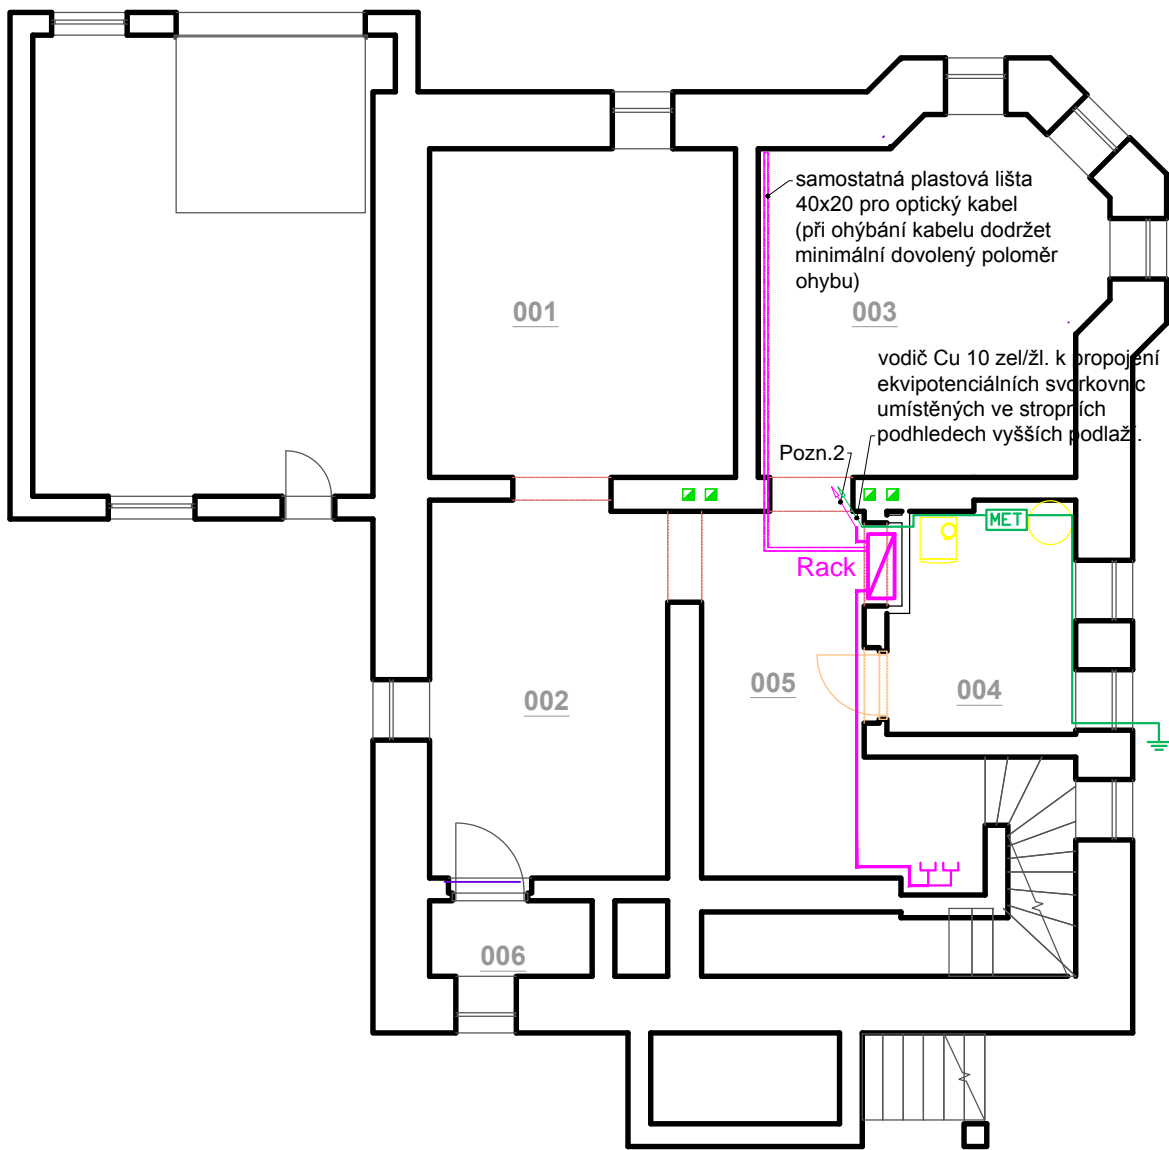


1.N.P.

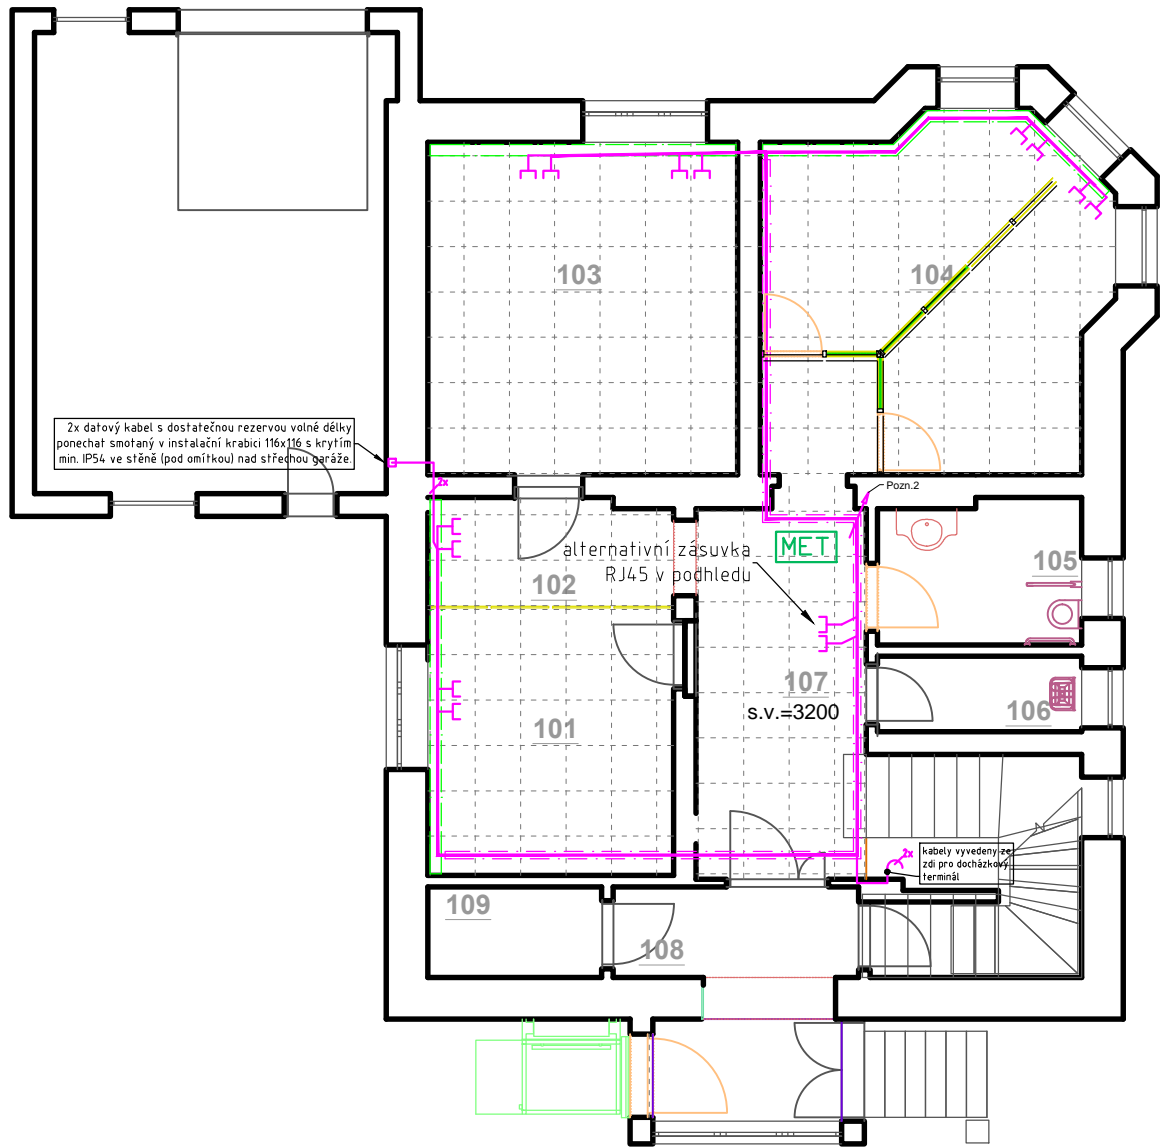

2.N.P.

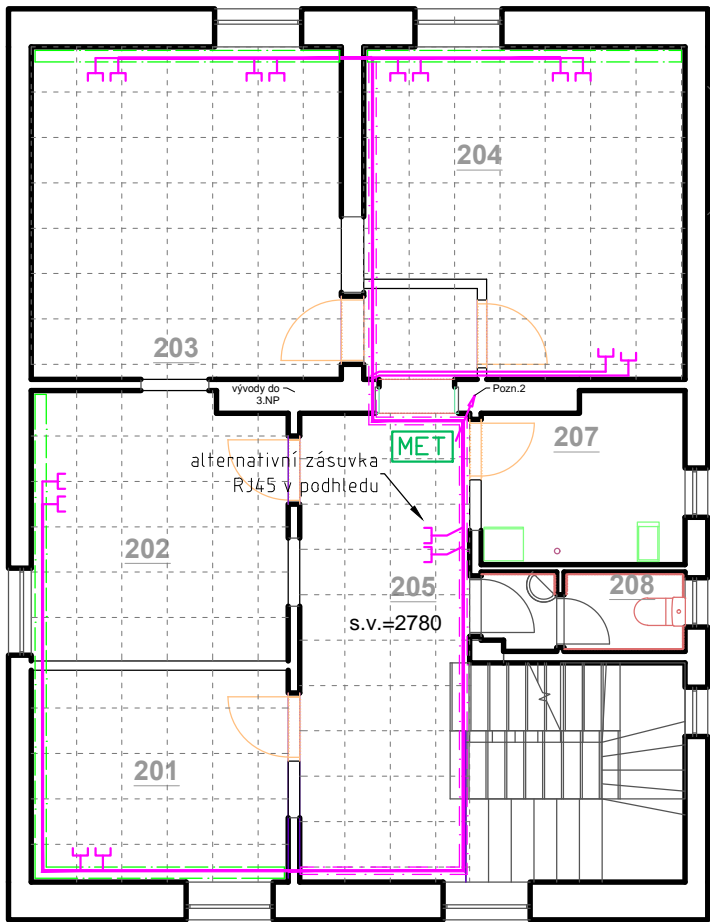

3.N.P.

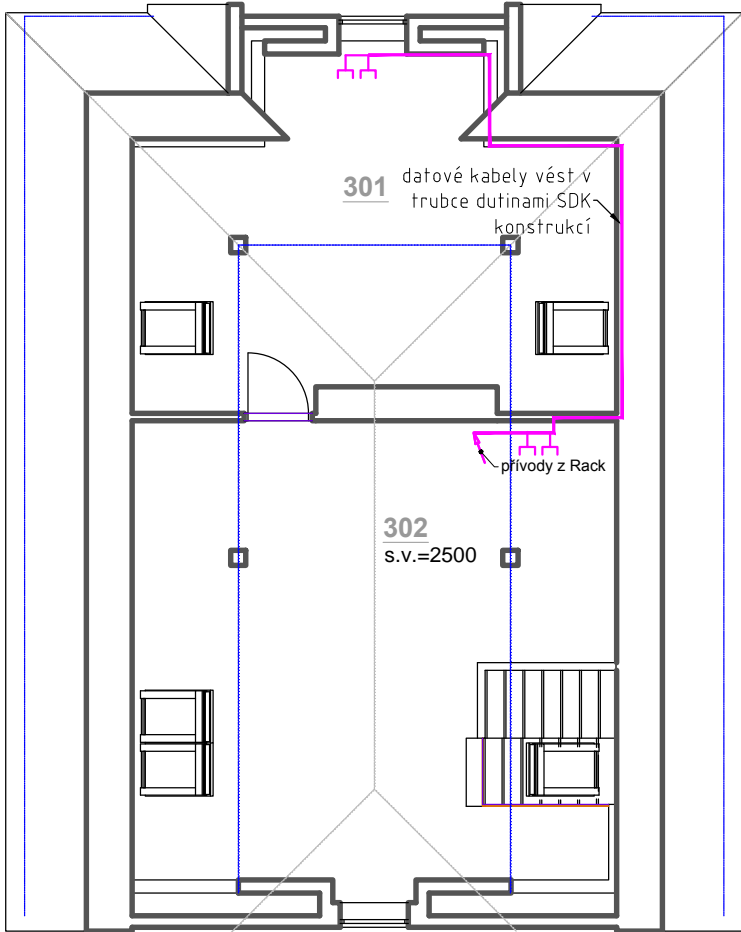

Poznámka 1:
Kabely odbočené z kabelového žlabu vést konstrukcí podhledu v ohebných PVC trubkách z důvodu omezení možnosti mechanického poškození.

Poznámka 2:
Svislá trasa datových kabelů a kabelů EZS je vedena v kovové trubce pod omítkou od rozvaděče RACK do stropních podhledů, ve kterých jsou kabely uloženy v kabelových žlabech. Vývody z trubky do pohledu provést kolenem trubky v příslušném rozměru.

Poznámka 3:
Kabelové žlaby NN a SLP musí mít vzájemnou vzdálenost min.20cm.

Legenda značek

- MET ekvipotenciální svorkovnice
- └─┐ datová zásuvka RJ45
- parapetní žlab
- drátový žlab datových obvodů + EZS

Vypracoval	Petr Kubala	Petr Kubala Projekce elektrických zařízení a hromosvodů Ciolkovského 452/25, Karviná – Ráj tel. 603 324 548; e-mail: pk.proj@seznam.cz
Datum	10/2016	Akce Stavební úpravy bývalé budovy městské policie pro živnostenský úřad
Měřítko	1:100	
Formát	A2	Název DATOVÉ ROZVODY Situační schéma
Stupeň	DPS	
Investor	Město Třinec	Archivní číslo: 65K2016 Číslo výkresu: F.4.2.1