


ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

PE 100 RC + DOQ SDR 11 - DN 25

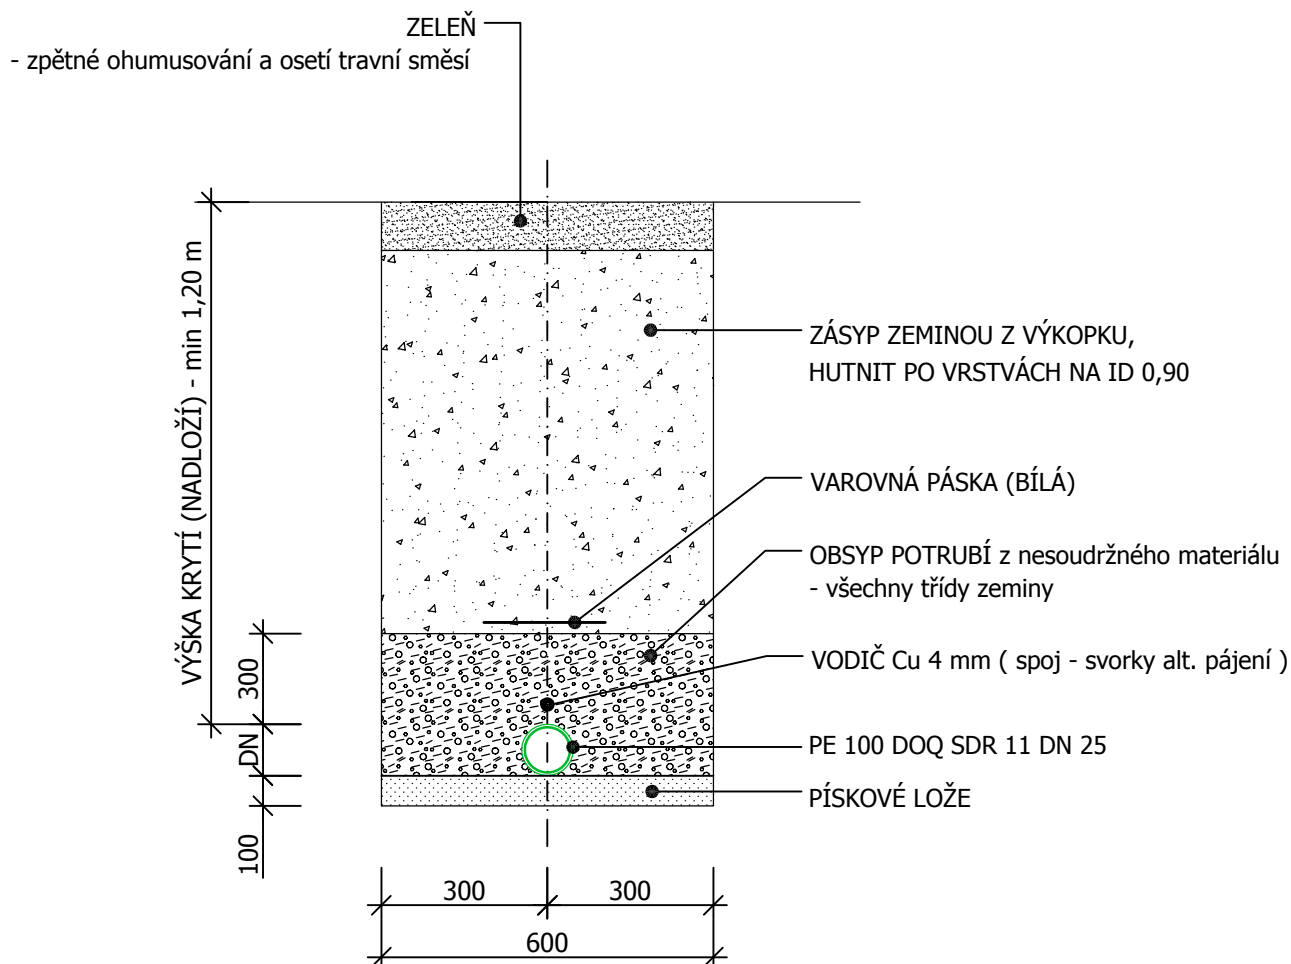

SO06

Vypracoval : Lucie Cieslarová Kozielková, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz			
Investor : Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Kanská, parc.č. 1675/11, 1675/12			
Název stavby : nová stavba KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ Třinec – Kanská		Datum vypracování :	05 / 2015
Výkres : SO06 – ULOŽENÍ POTRUBÍ		Stupeň dokumentace :	DPS
		Číslo zakázky :	L2015-01
		Měřítko :	1:25
		Číslo výkresu :	D.06.05