


v příloze v oplocení

RE

CYKY 4x10 + CYKY 5x1,5 v tr d63

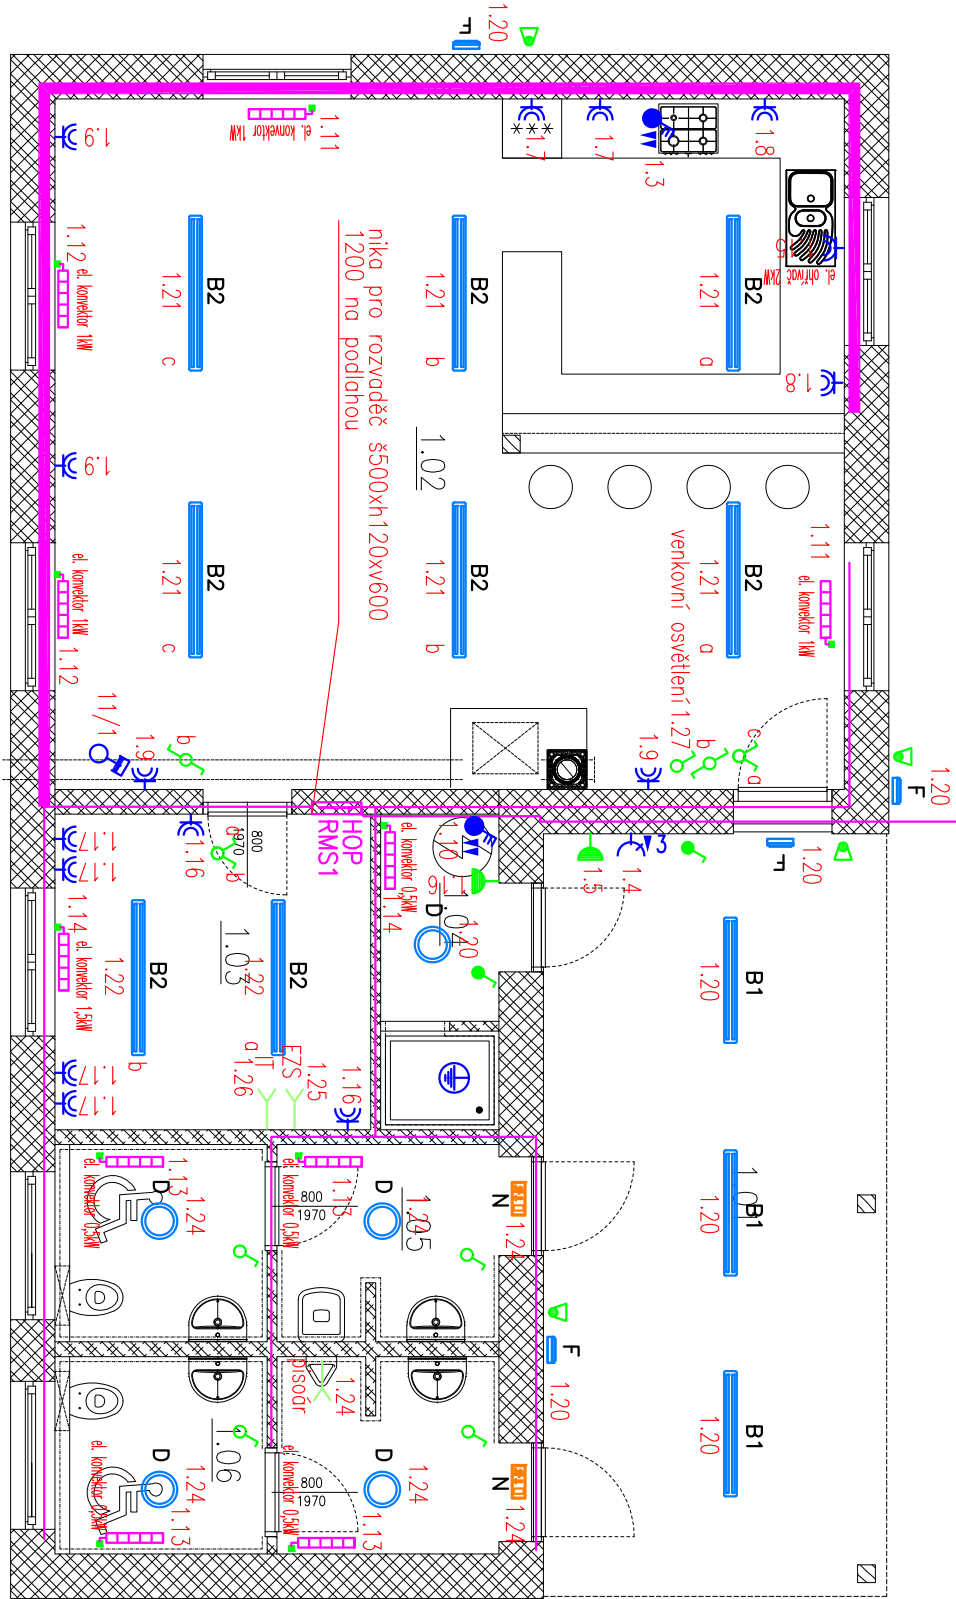


LEGENDA SVÍTEL

	přisazené svídlo 2x18 36W EVC IP65
	přisazené svídlo 2x18 58W EVC IP20, bílá matná
	přisazené svídlo 2x1C-DL 18W EVC IP20
	přisazené svídlo 1x1C-D 22W K10 IP65
	přisazené nouzové svídlo 1x8W IP54 + akumulátor – 1hod. nouzové svídlo

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

- JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ 1, 230V, 10A, IP20
- LUSTOROVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ 5, 230V, 10A, IP20
- SPINAČ V KRYTU, 3vPÓL, 16A, IP 65
- JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ 1, 230V, 10A, IP44
- STŘIDAVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP20
- STŘIDAVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ, 230V, 10A, IP20
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S ORIENTAČNÍ DOUJNÁKOU, 230V, 10A
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU "D"
- ZÁSUVKA 230 V DVOJITÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
- ZÁSUVKA 400 V MĚSTĚNÁ, 16A, IP44
- PODLAHOVÁ KRABICE
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVANÍM
- EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V,400V
- BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP54

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
ING. JOSEF NEZVAL		ING. JOSEF NEZVAL	ING. JOSEF NEZVAL				
MÍSTO		Obec Třinec, k.ú. Kanská, parc.č. 1675/11, 1675/12					
INVESTOR		Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec					
KYNOLOGICKÉ CVIČIŠTĚ							
					ING. JOSEF NEZVAL SMETANOVA 13 737 01 ČESKÝ TEŠÍN TEL: 805310610 E-MAIL: JOSEF.NEZVAL@CENTRUM.CZ		
					DATUM		02/2016
					ÚČEL		DUR+DSP
					ČÍSLO ZAK.		-
PŮDORYS SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE					MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.	
					1:75	E - 02	