



ULOŽENÍ POTRUBÍ VODY PITNÉ
HDPE 100 SDR 11 - DN 25-20

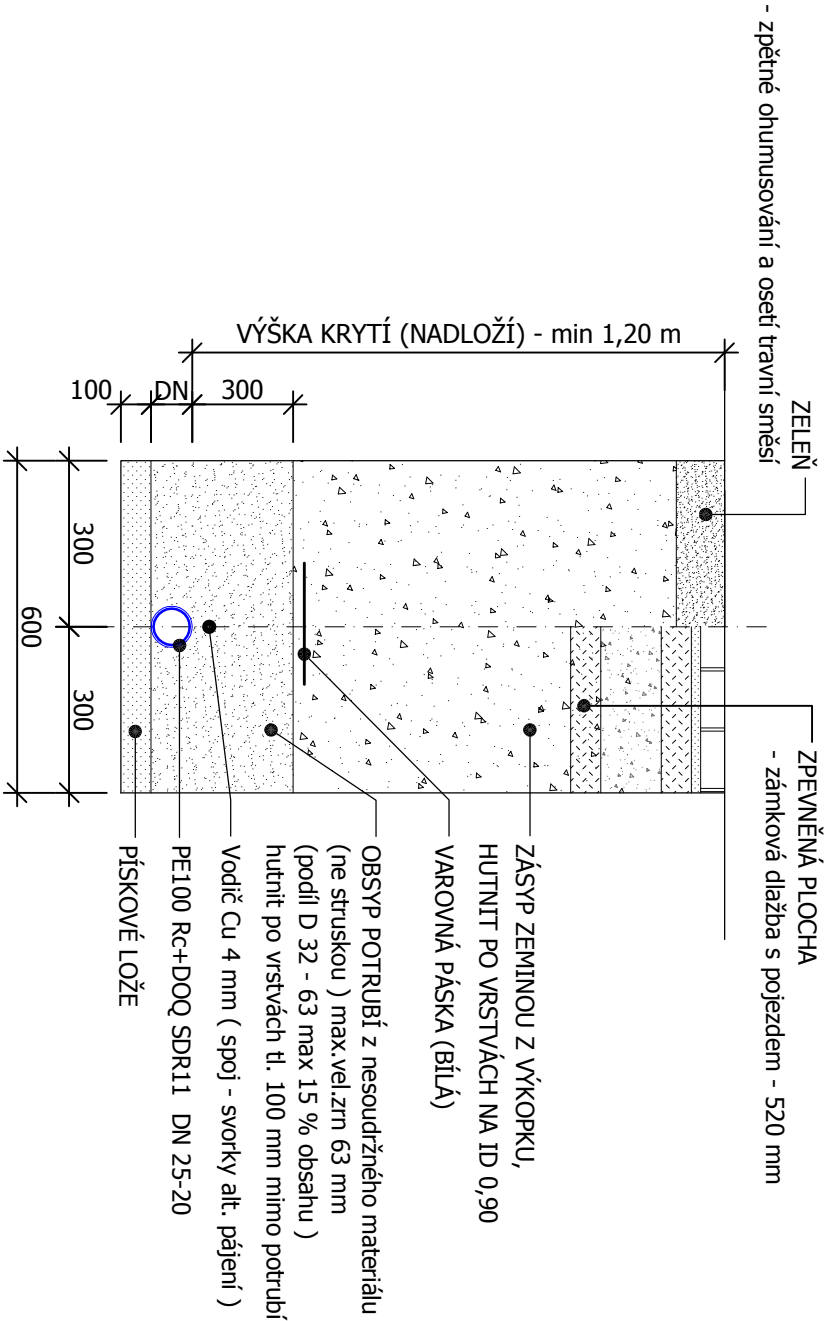

ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE
KG-systém (PVC) plus SN4 - DN 125-160

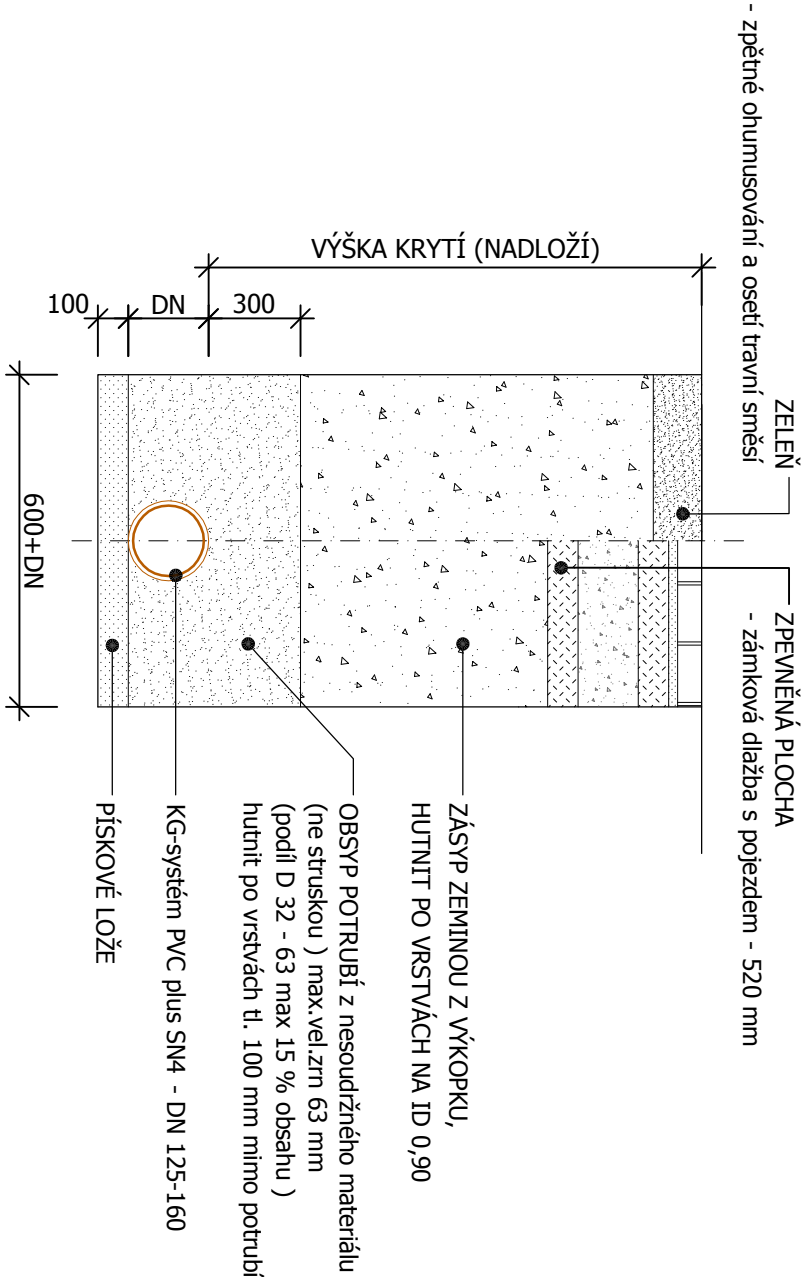

±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

S004

Vyracoval : Lucie Ciešlarová Kozíelková, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / ciešlar@lay-out.cz	
Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Kanská, parc.č. 1675/11, 1675/12
Název stavby :	nová stavba
KYNOLIGICKÉ CVIČIŠTĚ Třinec – Kanská	
Výkres :	
VZOROVÉ ULOŽENÍ VENKOVNÍCH ROZVODŮ	

<div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>lay-out</div></div>	
Datum vypracování :	02 / 2016
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2015-01
Měřítko :	1:25
Číslo výkresu :	
D.04.04.09	